

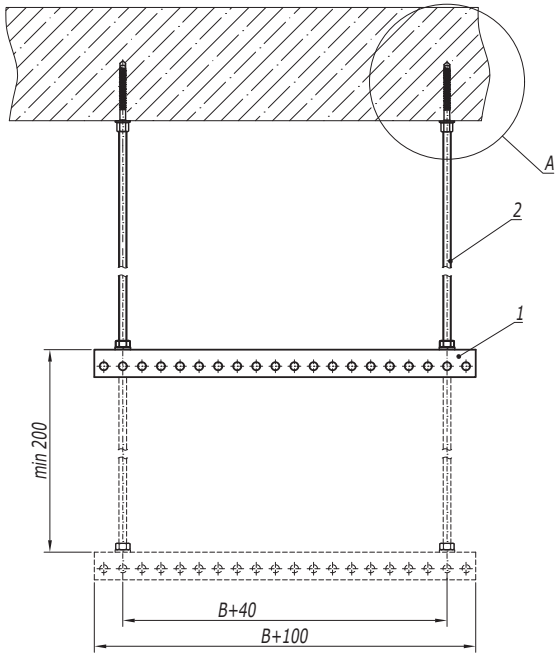
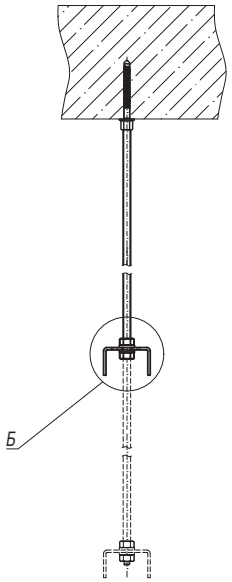



Б

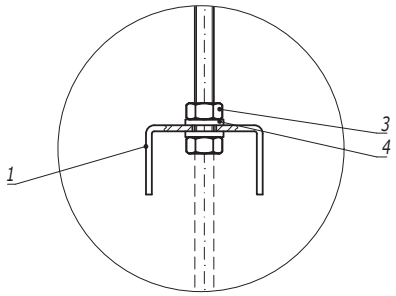


А

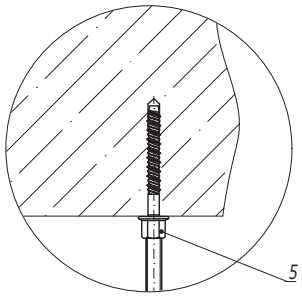


1. *B - ширина используемых лотков.*


| Поз. | Наименование | Код | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Профиль BPL-29/BPM-29 | BPL29**/BPM29** | n | |
| 2 | Шпилька резьбовая M8 DIN 975 | CM200801/ CM200802 | 2 | |
| 3 | Гайка шестигранная M8 | CM110800 | n·4 | |
| 4 | Шайба с узкими полями M8 | CM240800 | n·4 | |
| 5 | Анкер-шуруп для бетона с внутренней резьбой M8, 6x55 мм | CM57080655 | 2 | DKC-2018.M5.05 |


| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата | DKC-2025.B5.05 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Разработал | | Колесник А.А. | | | 09.25 | Подвес на шпильках и профиле к бетонному основанию | Стадия | Лист | Листов |
| Проверил | | Чередниченко Г.А. | | | 09.25 | | | | 1 |
| Утвердил | | Дядичко А.В. | | | 09.25 | | DKC | | |


Взаим. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

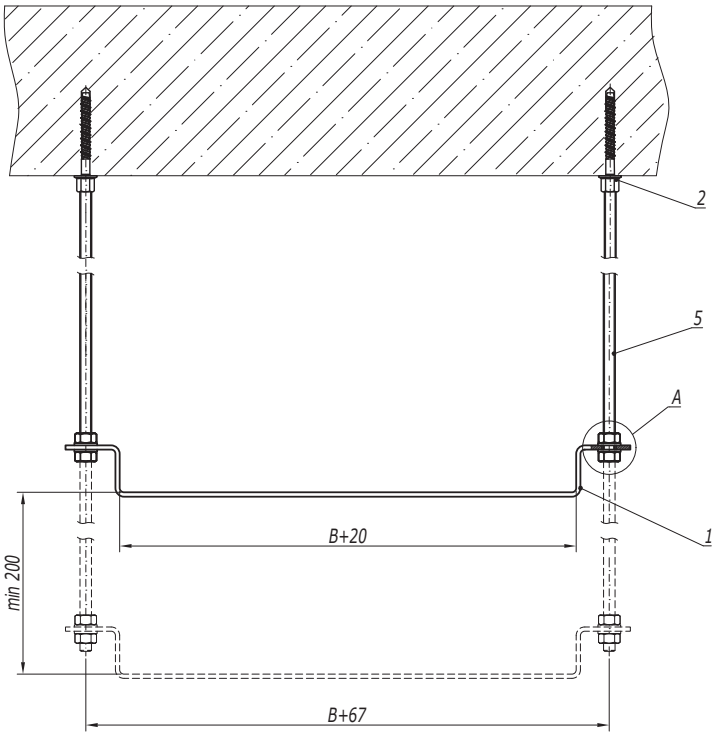

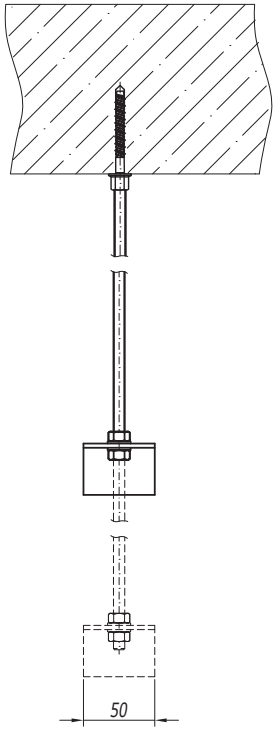
1. B - ширина используемых лотков.

| Поз. | Наименование | Код | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Скоба ВММ-10 | ВММ10** | n | |
| 2 | Анкер-шуруп для бетона с внутренней резьбой М8, 6х55 мм | СМ57080655 | 2 | DKC-2018.M5.05 |
| 3 | Гайка шестигранная М8 | СМ110800 | n·4 | |
| 4 | Шайба с узкими полями М8 | СМ240800 | n·4 | |
| 5 | Шпилька резьбовая М8 DIN 975 | СМ200801/ СМ200802 | 2 | |

| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Разработал | | Колесник А.А. | | | 09.25 |
| Проверил | | Чередниченко Г.А. | | | 09.25 |
| Утвердил | | Дядичко А.В. | | | 09.25 |

DKC-2025.B5.06

Подвес на шпильках и скобе ВММ-10 к бетонному перекрытию


| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| | | 1 |


DKC


Взаим. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

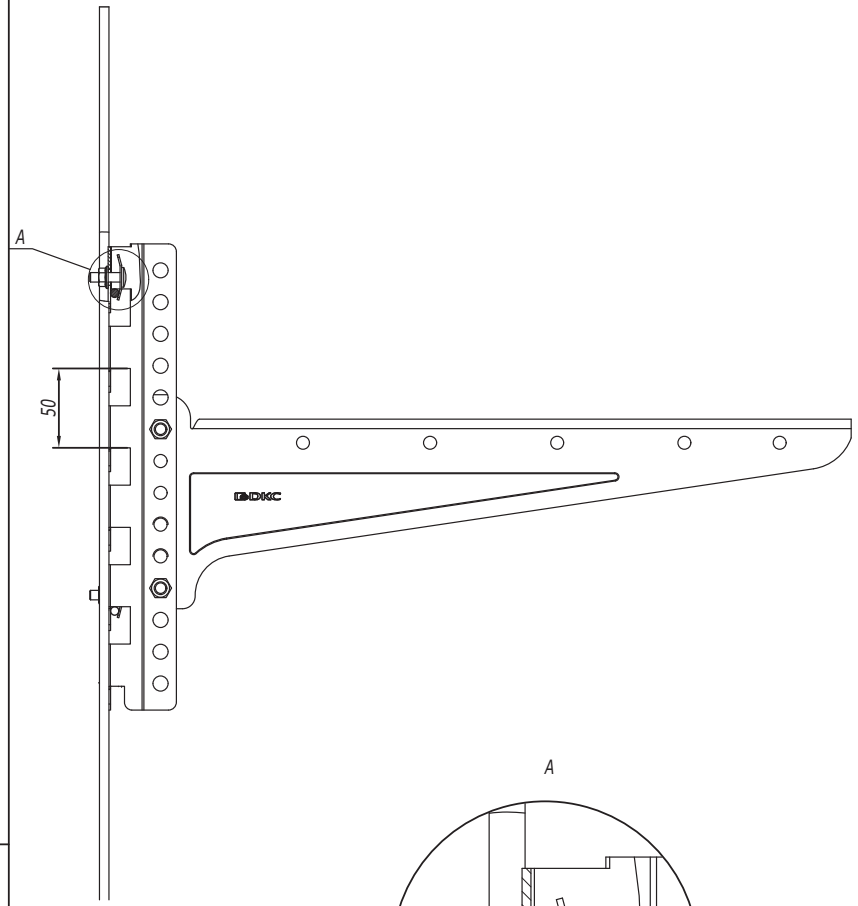

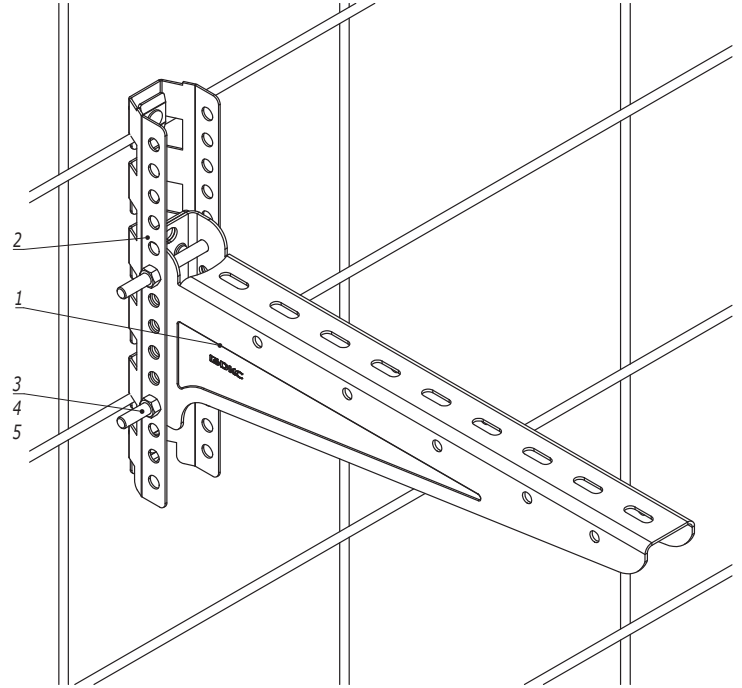


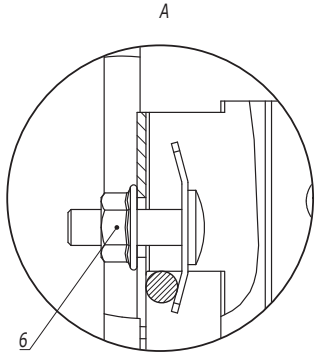
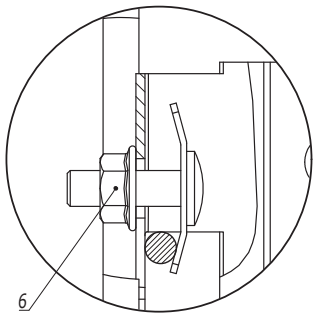



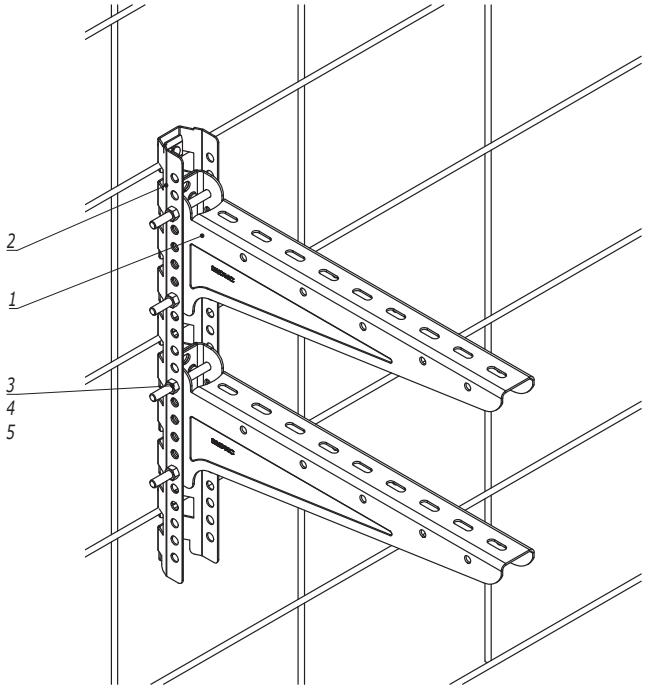

| Поз. | Наименование | Код | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Консоль | BBN | n | |
| 2 | Профиль | | n | Поставляется в комплекте BMF1830HDZ |
| 3 | Болт с шестигранной головкой М8 | CM080880HDZ | 2n | |
| 4 | Гайка с насечкой М8 | CM100800HDZ | 2n | |
| 5 | Шайба с узкими полями М8 | CM240800HDZ | 2n | |
| 6 | Крепеж. комп №4 д/монтажа пров.лотка | CM350004HDZ | 2n | |

| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата | DKC-2025.B5.37 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Разработал | | Колесник А.А. | | | 09.25 | Охрана приметра. Крепление на сетку одной консоли BBN | Стадия | Лист | Листов |
| Проверил | | Чередниченко Г.А. | | | 09.25 | | | | 1 |
| Утвердил | | Дядичко А.В. | | | 09.25 | | DKC | | |

Взаим. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

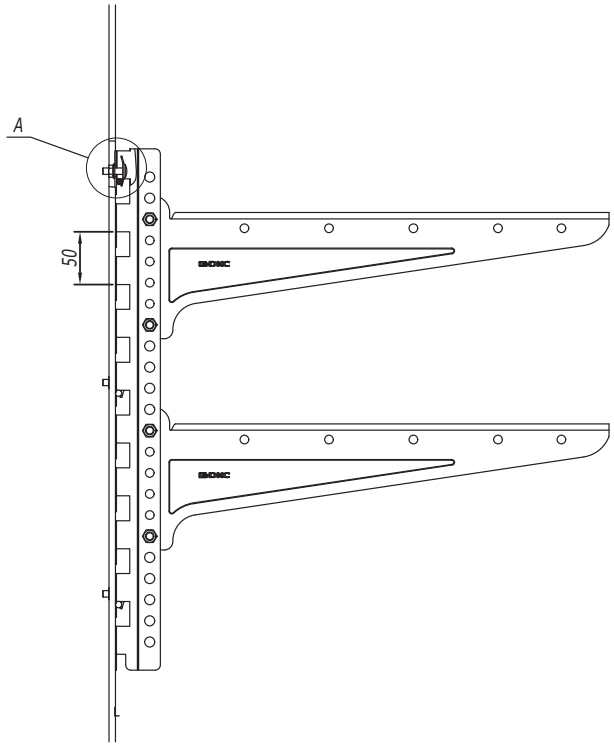





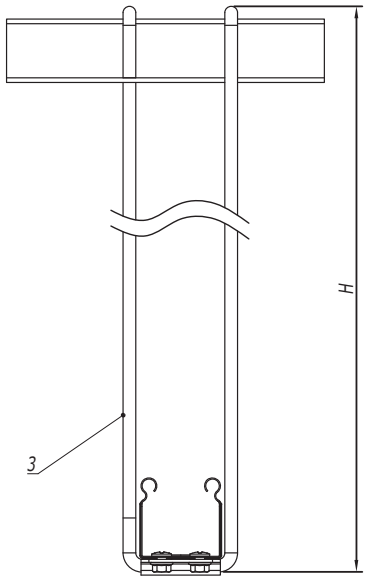



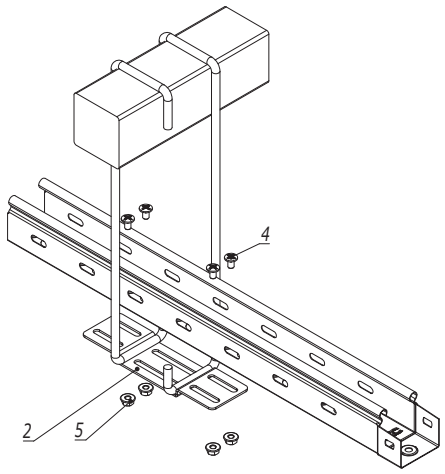

| Поз. | Наименование | Код | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Консоль | BBN | 2п | |
| 2 | Профиль | | m | Поставляется комплектом BMF1850HDZ |
| 3 | Болт с шестигранной головкой M8 | CM080880HDZ | 4п | |
| 4 | Гайка с насечкой M8 | CM100800HDZ | 4п | |
| 5 | Шайба с узкими полями M8 | CM240800HDZ | 4п | |
| 6 | Крепеж. комп №4 д/монтажа пров.лотка | CM350004HDZ | 3т | |

| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата | DKC-2025.B5.38 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Разработал | | Колесник А.А. | | | 09.25 | Охрана периметра. Крепление на сетку двух консолей BBN | Стадия | Лист | Листов |
| Проверил | | Чередниченко Г.А. | | | 09.25 | | | | 1 |
| Утвердил | | Дядичко А.В. | | | 09.25 | | DKC | | |

Взаим. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

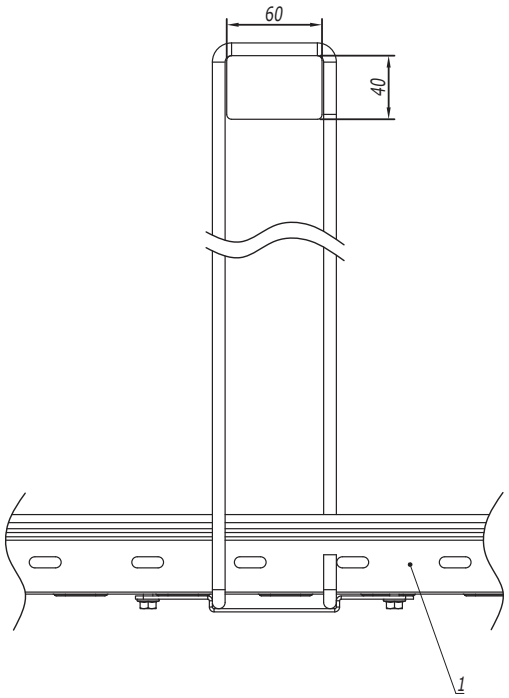


| Наименование | Код | H, мм |
|---|---|---|
| Скоба для подвеса лотка, 300мм | SBBF5003 | 350 |
| Скоба для подвеса лотка, 350мм | SBBF5004 | 400 |

| Поз. | Наименование | Код | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Лоток 50х50 | | | |
| 2 | Пластина для подвеса лотка | SBHM5555 | 1 | |
| 3 | Скоба | SBBF5003/SBBF5004 | 2 | |
| 4 | Винт с крестообразным шлицем М6х10 | CM010610 | 4 | |
| 5 | Гайка с насечкой, припятствующая откручиванию, М6 DIN6923 | CM100600 | 4 | |

| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Разработал | | Колесник А.А. | | | 09.25 |
| Проверил | | Чередниченко Г.А. | | | 09.25 |
| Утвердил | | Дядичко А.В. | | | 09.25 |

DKC-2025.B5.39

Подвес лотка на скобе


| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| | | 1 |

DKC

Взаим. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

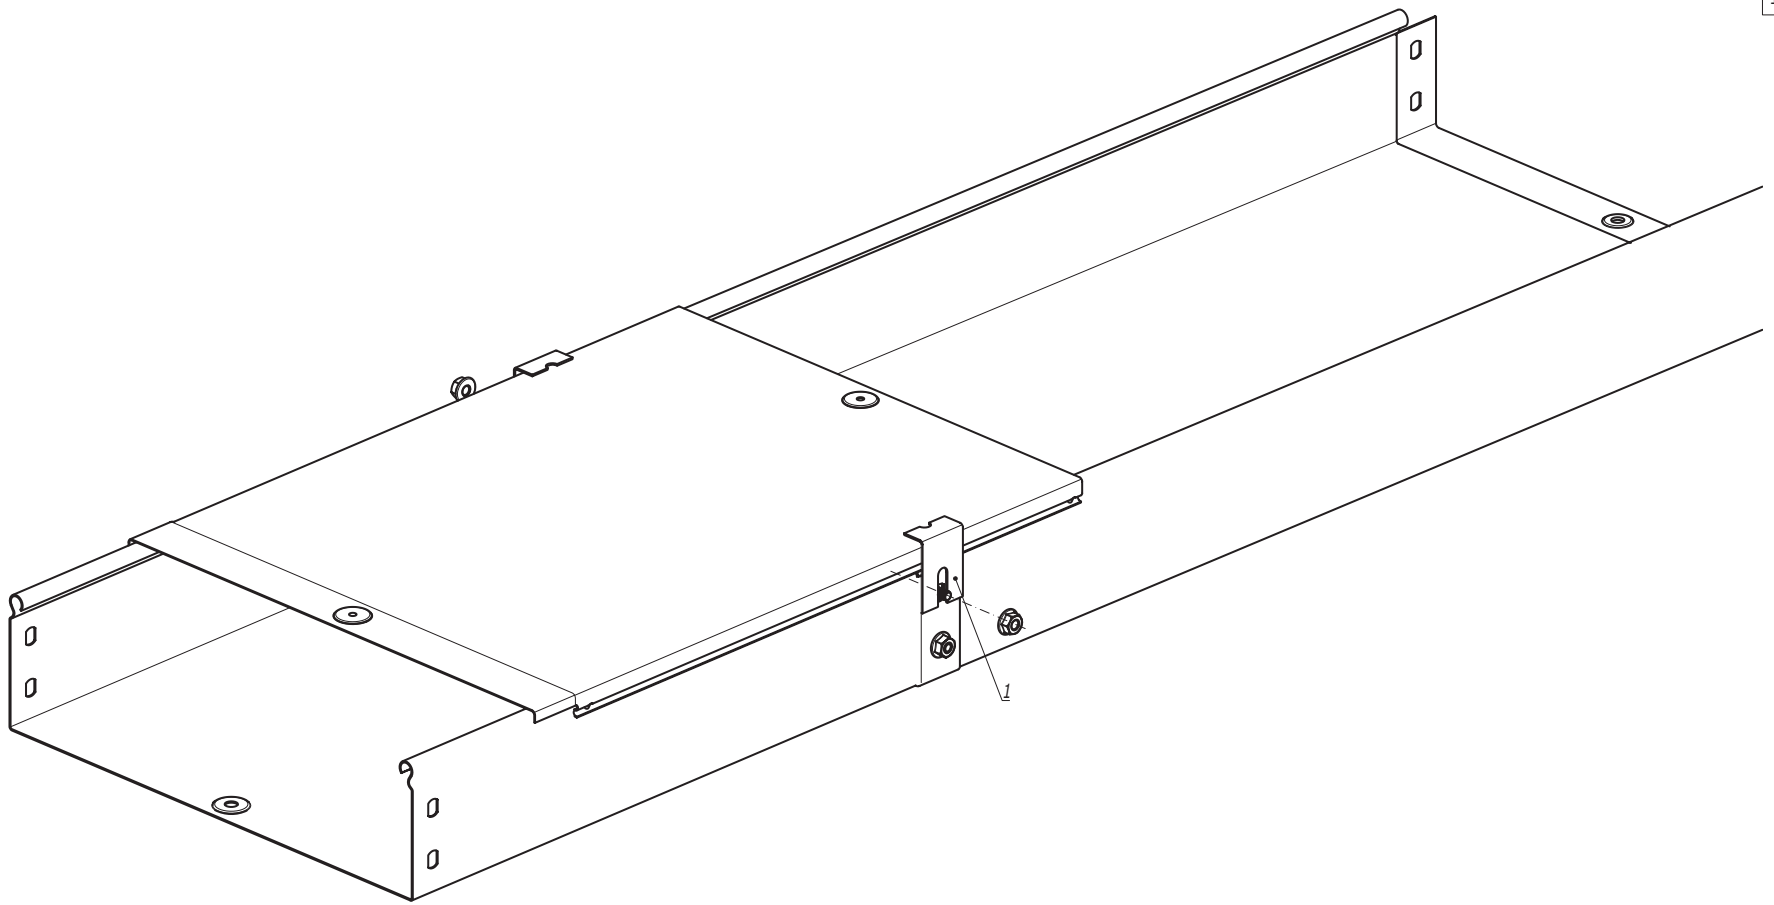



1. Установить держатель на стыке лотков, зафиксировав гайкой.

| Поз. | Наименование | Код | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| | Комплектация для аксессуара | | | |
| 1 | Держатель крышки | | 1 | |

| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата | DKC-2025.S5.22 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Разработал | | Колесник А.А. | | | 09.25 | Держатель крышки | Стадия | Лист | Листов |
| Проверил | | Чередниченко Г.А. | | | 09.25 | | | | 1 |
| Утвердил | | Дядичко А.В. | | | 09.25 | | DKC | | |

Взаим. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Формат А3

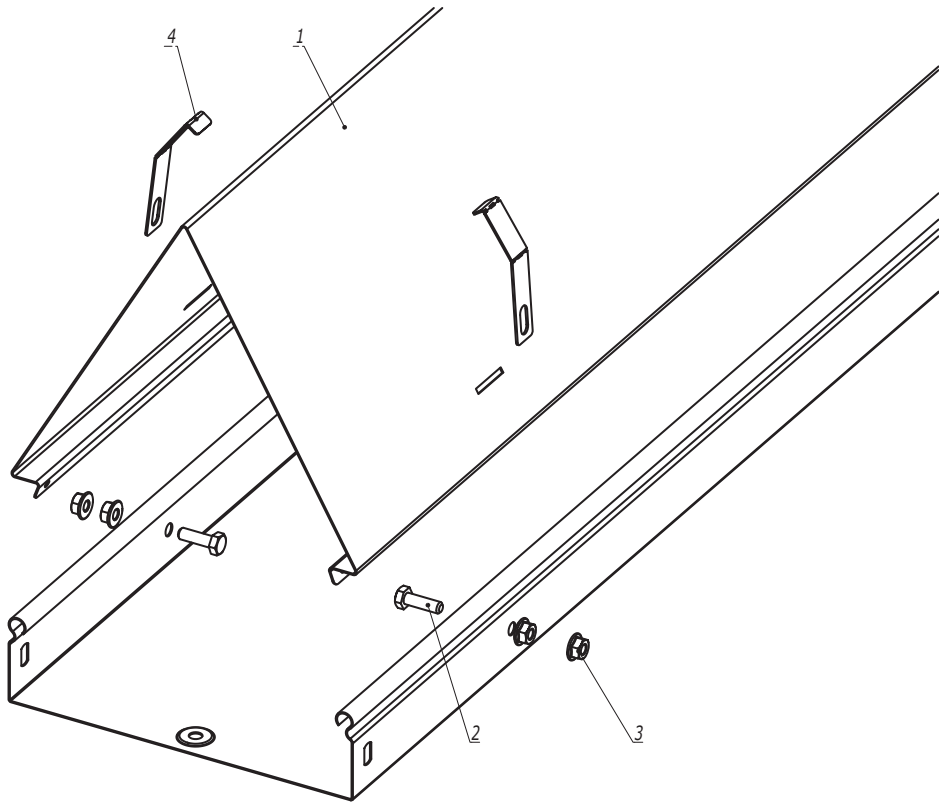



| Поз. | Наименование | Код | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| | Комплектация для аксессуара | | | |
| 1 | Двускатная крышка | | 1 | |
| 2 | Болт с шестигранной головкой М6х20 DIN 933 | CM020620HDZ | 4 | |
| 3 | Гайка с насечкой М6 DIN 6923 | CM100600HDZ | 8 | |
| 4 | Держатель двускатной крышки | SKH500HDZL | 4 | |

| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата | DKC-2025.S5.25 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Разработал | | Колесник А.А. | | | 09.25 | Монтаж двускатной крышки | Стадия | Лист | Листов |
| Проверил | | Чередниченко Г.А. | | | 09.25 | | | | 1 |
| Утвердил | | Дядичко А.В. | | | 09.25 | | DKC | | |

Взаим. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.


Формат А3

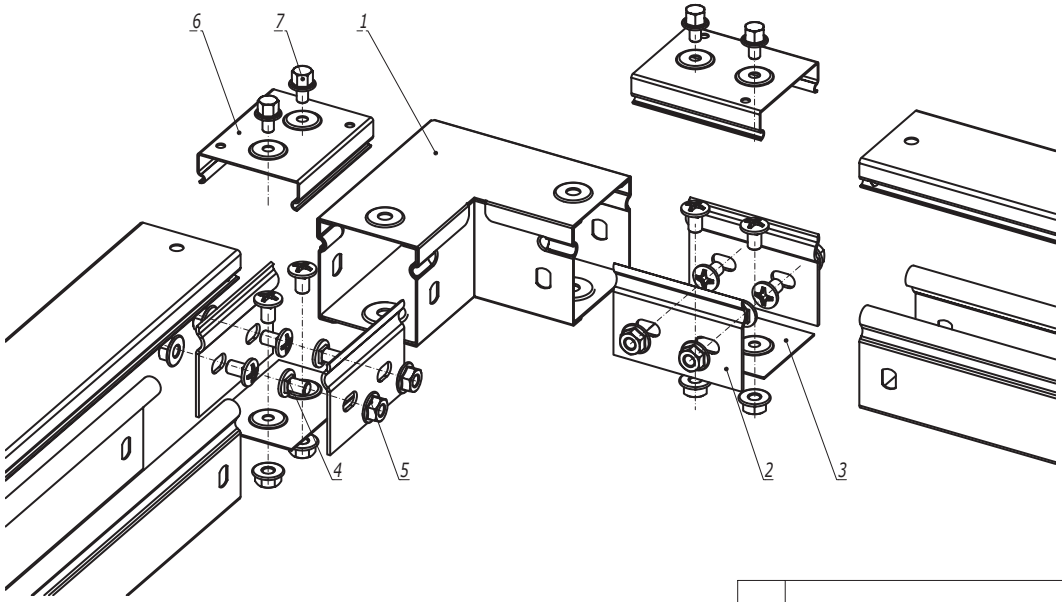


| Поз. | Наименование | Код | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| | Комплектация для аксессуара | | | |
| 1 | Горизонтальный угол 90°, глухой | 39000 | 1 | |
| 2 | Пластина крепежная GTO | 37301 | 4 | |
| 3 | Накладка соединительная CGB | 37350 | 2 | |
| 4 | Винт с крестообразным шлицем М6х10 | CM010610 | 12 | |
| 5 | Гайка с насечкой М6 DIN 6923 | CM100600 | 12 | |
| | Комплектация для крышки | | | |
| 6 | Накладка соединительная CGC | 37390 | 2 | |
| 7 | Винт для электрического соединения М5х8 | CM030508 | 4 | |

| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата | DKC-2025.S5.26 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Разработал | | Колесник А.А. | | | 09.25 | Горизонтальный угол 90°, глухой | Стадия | Лист | Листов |
| Проверил | | Чередниченко Г.А. | | | 09.25 | | | | 1 |
| Утвердил | | Дядичко А.В. | | | 09.25 | | DKC | | |

Взаим. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

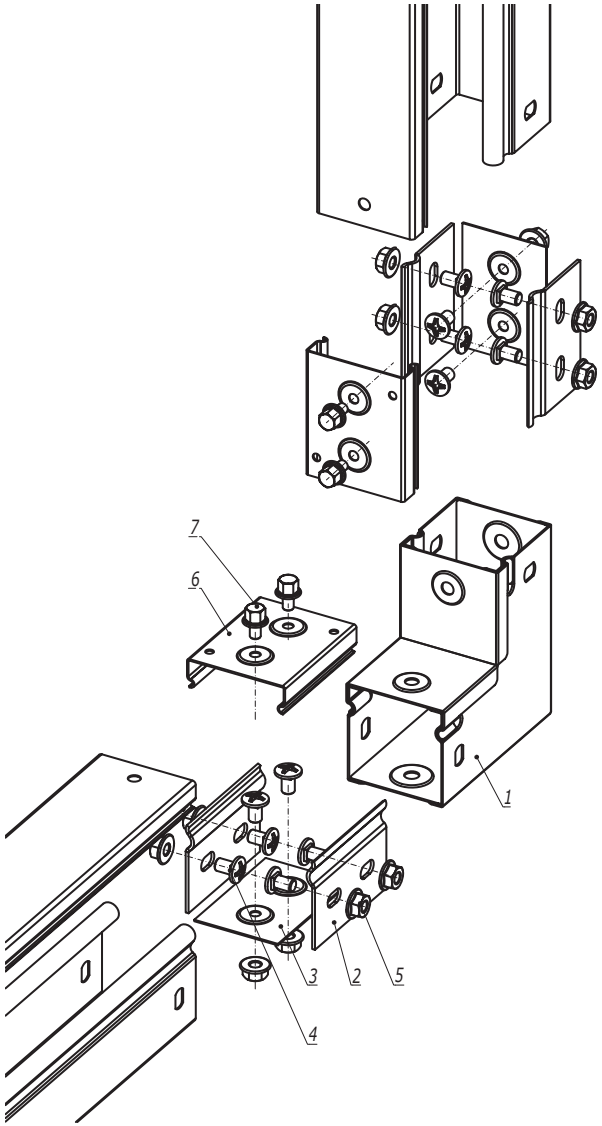


| Поз. | Наименование | Код | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| | Комплектация для аксессуара | | | |
| 1 | Угол вертикальный вверх 90°, глухой | 39001 | 1 | |
| 2 | Пластина крепежная GTO | 37301 | 4 | |
| 3 | Накладка соединительная CGB | 37350 | 2 | |
| 4 | Винт с крестообразным шлицем М6х10 | CM010610 | 12 | |
| 5 | Гайка с насечкой М6 DIN 6923 | CM100600 | 12 | |
| | Комплектация для крышки | | | |
| 6 | Накладка соединительная CGC | 37390 | 2 | |
| 7 | Винт для электрического соединения М5х8 | CM030508 | 4 | |

| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Разработал | | Колесник А.А. | | | 09.25 |
| Проверил | | Чередниченко Г.А. | | | 09.25 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Утвердил | | Дядичко А.В. | | | 09.25 |

DKC-2025.S5.27

Угол вертикальный вверх 90°, глухой

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| | | 1 |


DKC

Формат А3

Взаим. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

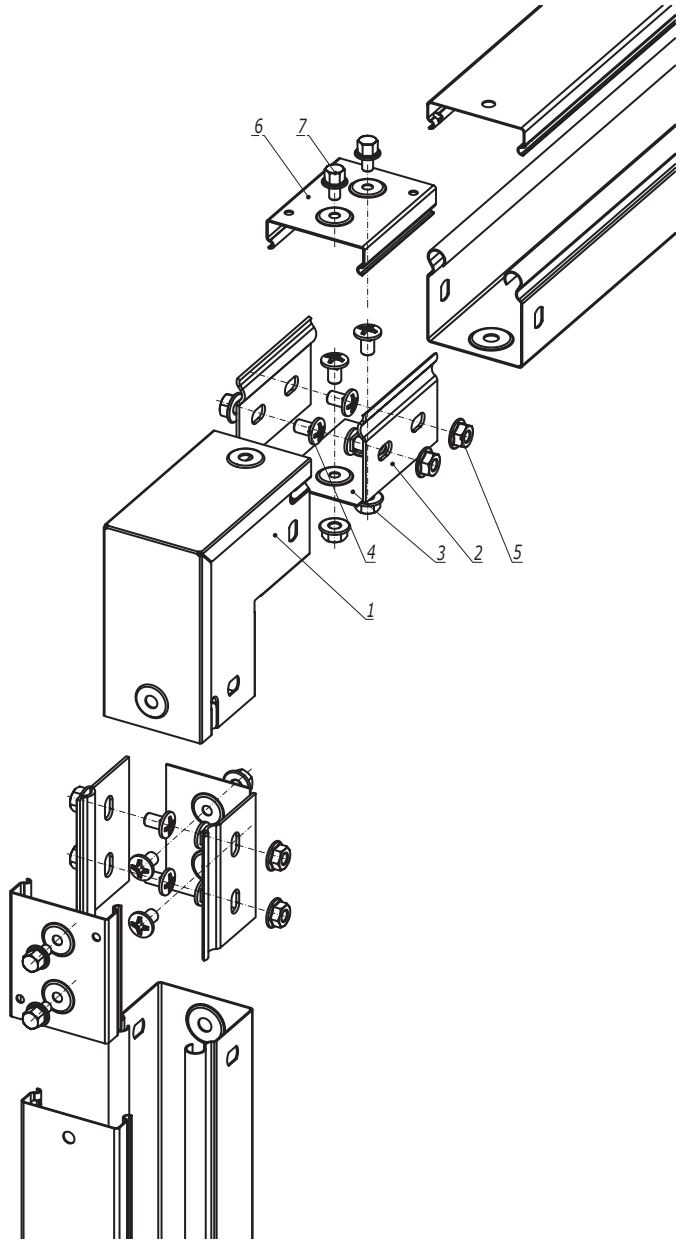


| Поз. | Наименование | Код | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| | Комплектация для аксессуара | | | |
| 1 | Угол вертикальный вниз 90°, глухой | 39002 | 1 | |
| 2 | Пластина крепежная GTO | 37301 | 4 | |
| 3 | Накладка соединительная CGB | 37350 | 2 | |
| 4 | Винт с крестообразным шлицем М6х10 | CM010610 | 12 | |
| 5 | Гайка с насечкой М6 DIN 6923 | CM100600 | 12 | |
| | Комплектация для крышки | | | |
| 6 | Накладка соединительная CGC | 37390 | 2 | |
| 7 | Винт для электрического соединения М5х8 | CM030508 | 4 | |

| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Разработал | | Колесник А.А. | | | 09.25 |
| Проверил | | Чередниченко Г.А. | | | 09.25 |
| Утвердил | | Дядичко А.В. | | | 09.25 |

DKC-2025.S5.28

Угол вертикальный вниз 90°, глухой

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| | | 1 |


DKC

Формат А3

Взаим. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

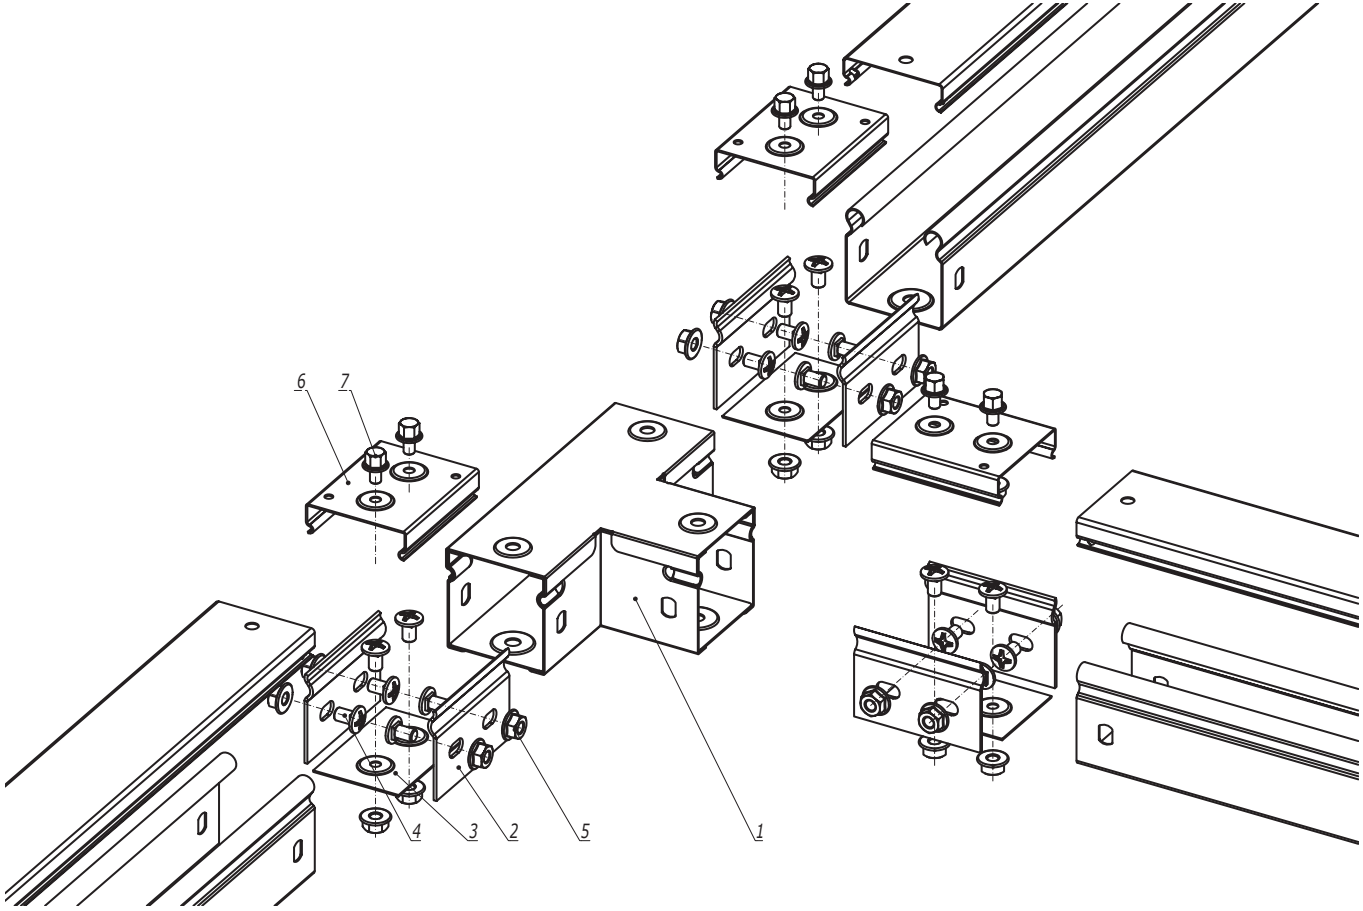


| Поз. | Наименование | Код | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| | Комплектация для аксессуара | | | |
| 1 | Ответвитель горизонтальный Т-образный, глухой | 39003 | 1 | |
| 2 | Пластина крепежная GTO | 37301 | 6 | |
| 3 | Накладка соединительная CGB | 37350 | 3 | |
| 4 | Винт с крестообразным шлицем М6х10 | CM010610 | 18 | |
| 5 | Гайка с насечкой М6 DIN 6923 | CM100600 | 18 | |
| | Комплектация для крышки | | | |
| 6 | Накладка соединительная CGC | 37390 | 3 | |
| 7 | Винт для электрического соединения М5х8 | CM030508 | 6 | |

| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Разработал | | Колесник А.А. | | | 09.25 |
| Проверил | | Чередниченко Г.А. | | | 09.25 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Утвердил | | Дядичко А.В. | | | 09.25 |

DKC-2025.S5.29

Ответвитель горизонтальный Т-образный, глухой

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| | | 1 |

DKC


Формат А3


Взаим. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

*Лоток шириной 300 мм*

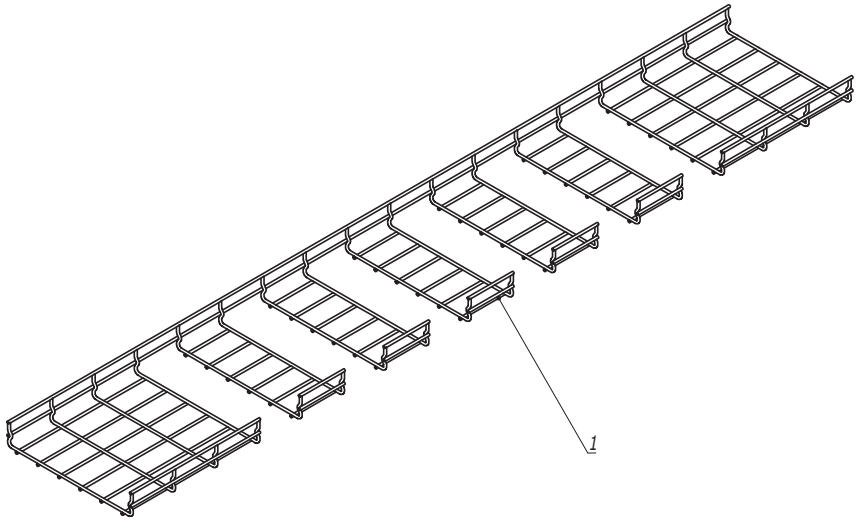

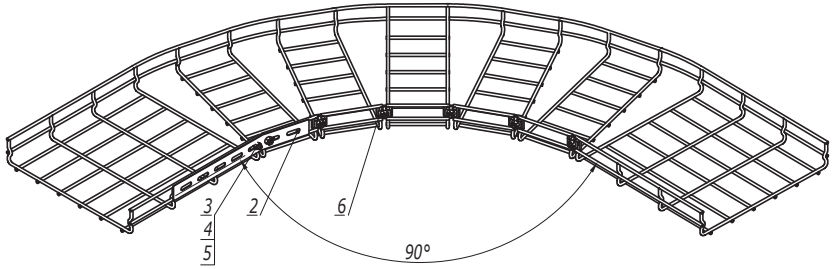
| Поз. | Наименование | Код | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Лоток проволочный шириной 300 мм | | | |
| 2 | Соединитель с семью отверстиями | FC34247/FC34247R | 1 | |
| 3 | Винт М6х20 DIN 603 | CM050620 | 2 | |
| 4 | Шайба | CM170600 | 2 | |
| 5 | Гайка с насечкой М6 DIN 6923 | CM100600 | 2 | |
| 6 | Комплект метизов №1 или №3 | CM350001/ CM350003 | 5 | |

| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата |
|---|---|---|---|---|---|


DKC-2025.F5.10

Лист 6

Взаим. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

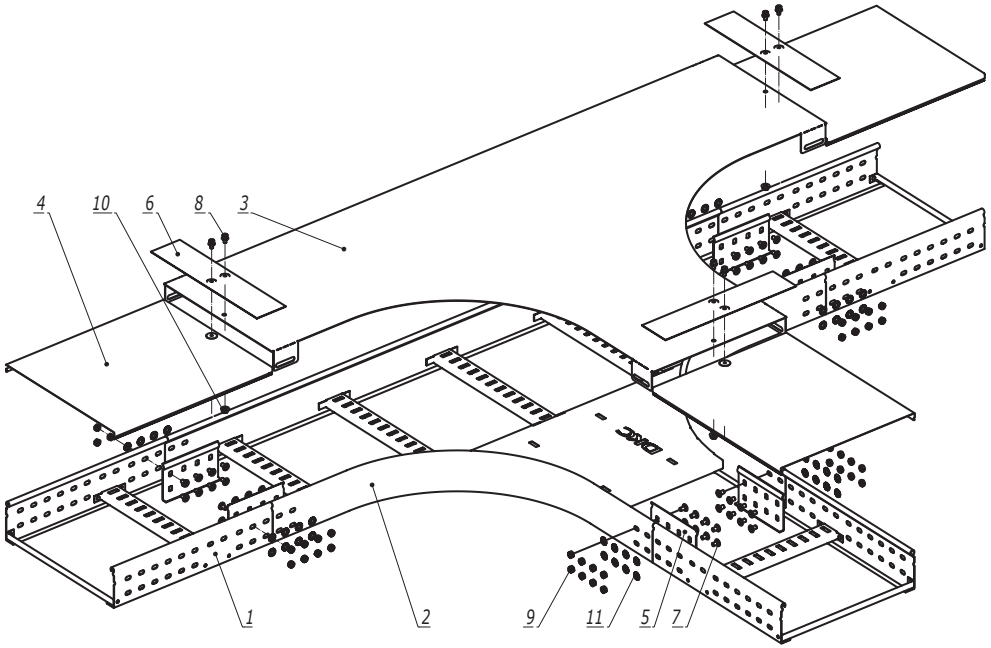


| Поз. | Наименование | Код | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Лоток лестничный, прямой элемент | | | |
| 2 | Т-ответвитель | | | |
| 3 | Крышка на Т-ответвитель | | | |
| 4 | Крышка на лоток | | | |
| 5 | Усиленные соединители GTO L | | 6 | |
| 6 | Накладка соединительная CGB | | 3 | |
| 7 | Винт с гладкой головкой M6x20 DIN 603 | CM010620 | n·24 | |
| 8 | Винт для обеспечения электрического контакта крышек | CM030508 | 6 | |
| 9 | Гайка шестигранная M6 DIN 934 | CM110600 | n·24 | |
| 10 | Гайка с насечкой M5 DIN 6923 | CM100500 | 3 | |
| 11 | Шайба стопорная M6 DIN 6798A | CM220600 | n·24 | |

1. n=1 для высоты борта 50 мм.
2. n=2 для высоты борта 80, 100 мм.

| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Разработал | | Колесник А.А. | | | 09.25 |
| Проверил | | Чередниченко Г.А. | | | 09.25 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Утвердил | | Дядичко А.В. | | | 09.25 |

DKC-2025.L5.12

Т-ответвитель

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| | | 1 |

DKC

Взаим. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.