

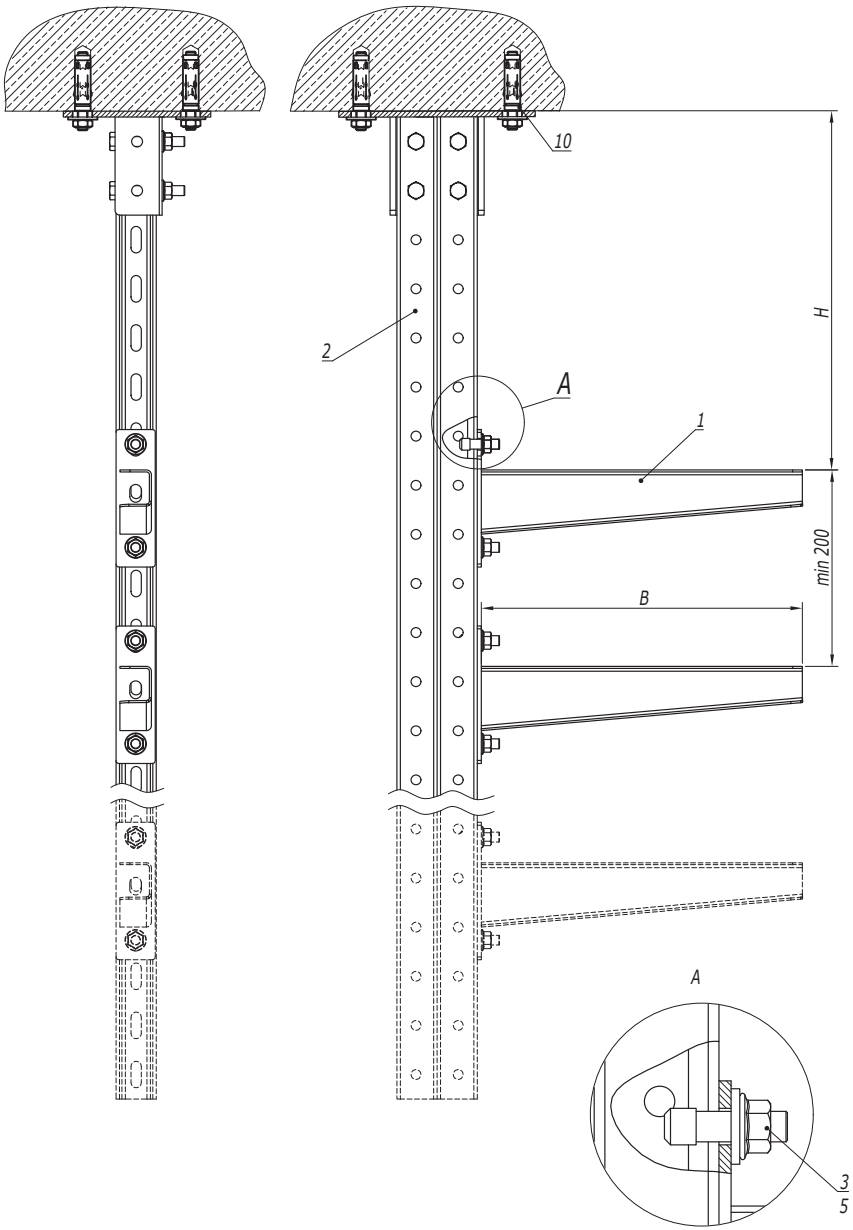


Вариант 1

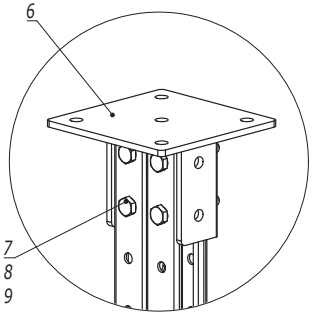


Вариант 2

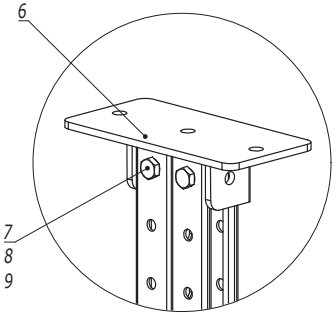


1. H - высота подвеса.
2. B - выбор длины консоли зависит от ширины используемых лотков.


Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
1	Консоль	BBH60**/BBH70**/	n	
2	Профиль BPD-41	BPD41**	1	
3	Винт для крепления к профилю M10x30	CM041030	n·2	
4	Шайба с узкими полями M10 DIN 125	CM0241000	n+2	
5	Гайка с насечкой M10	CM10100	2	
	Вариант 1			
6	Крепление к потолку BSF-41	BSF8201	1	
7	Болт с шестигранной головкой M10	CM081070	4	
8	Гайка с насечкой M10	CM10100	4	
9	Шайба с узкими полями M10 DIN 125	CM0241000	4	
10	Анкер усиленный с болтом M10	CM461065	4	DKC-2018.M5.01
	Вариант 2			
6	Крепление к потолку BSF-41	BSF8202	1	
7	Болт с шестигранной головкой M10	CM081070	2	
8	Гайка с насечкой M10	CM10100	2	
9	Шайба с узкими полями M10 DIN 125	CM0241000	4	
10	Анкер усиленный с болтом M10	CM461065	2	DKC-2018.M5.01

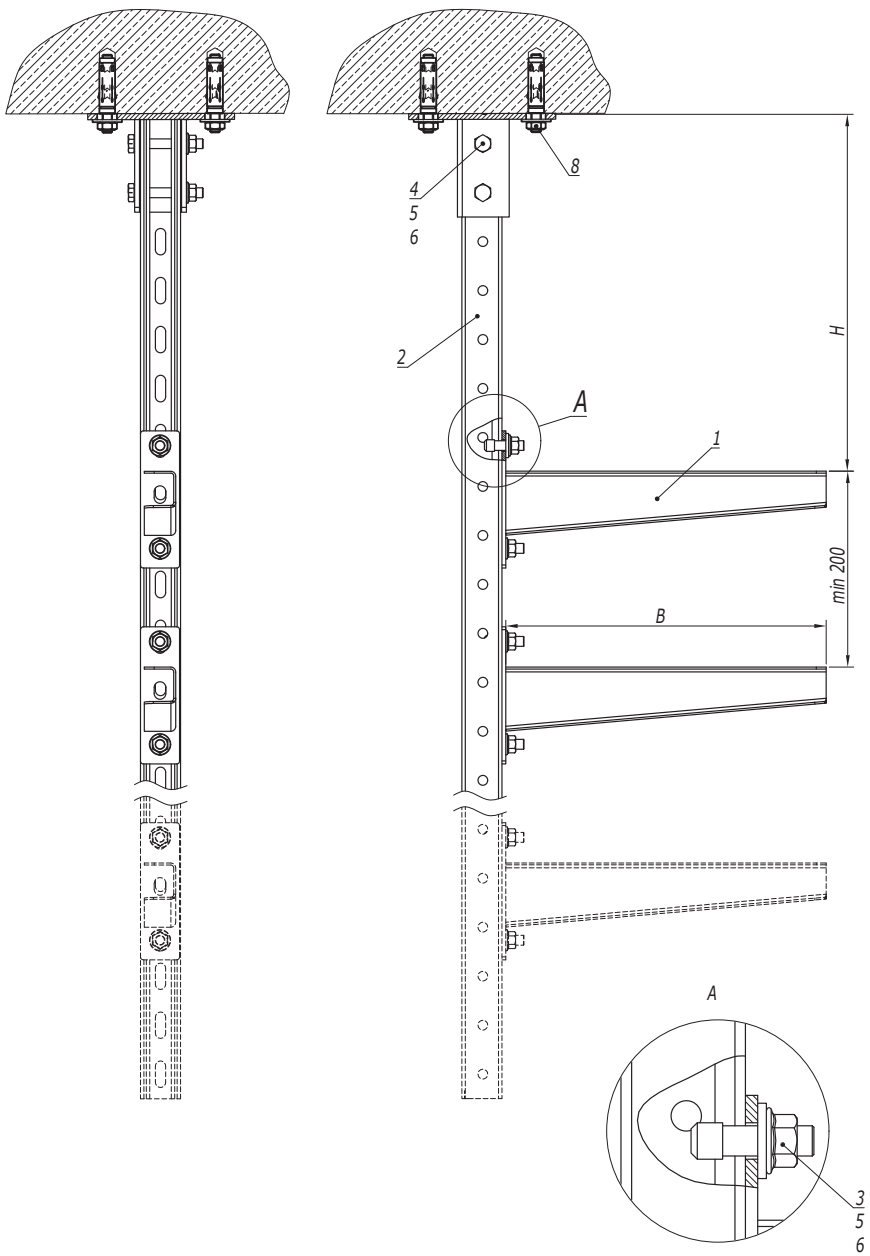

Вариант 1

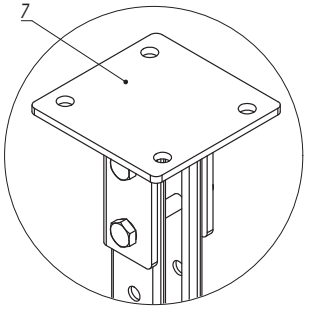


Вариант 2

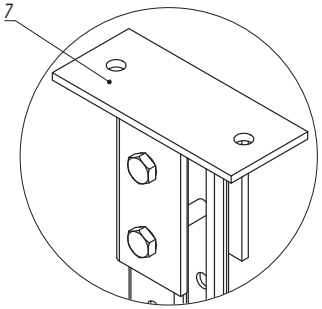

1. *H - высота подвеса.*
2. *B - выбор длины консоли зависит от ширины используемых лотков.*

Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
1	Консоль	BBH60**/BBH70**/	n	
2	Профиль BPM-41	BPM41**	1	
3	Винт для крепления к профилю M10x30	CM041030	n·2	
4	Болт с шестигранной головкой M10	CM081090	2	
5	Гайка с насечкой M10	CM10100	2	
6	Шайба с узкими полями M10 DIN 125	CM0241000	n+2	
	Вариант 1			
7	Крепление к потолку BSF-41	BSF4101	1	
8	Анкер усиленный с болтом M10	CM461065	4	DKC-2018.M5.01
	Вариант 2			
7	Крепление к потолку BSF-41	BSF4102	1	
8	Анкер усиленный с болтом M10	CM461065	2	DKC-2018.M5.01

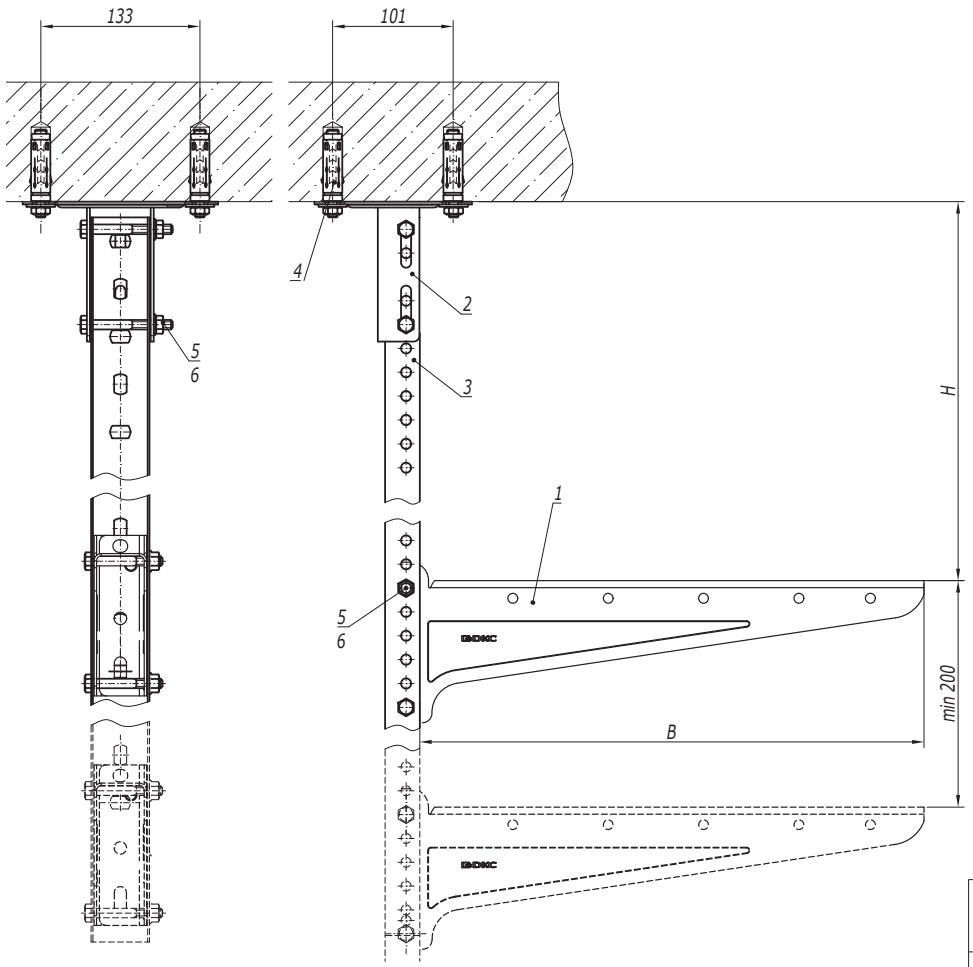

1. H - высота подвеса.
2. B - выбор длины консоли зависит от ширины используемых лотков.

Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
1	Консоль ВВМ-50	BBM50**	n	
2	Крепление к потолку BSF-29	BSF2901	1	
3	Профиль ВРМ-29	BPM29**	1	
4	Стандартный анкер с болтом М10	CM431060	4	DKC-2018.M5.01
5	Болт с частичной резьбой М8х70 DIN 931	CM020870	n·2+2	
6	Гайка с насечкой М8 DIN 6923	CM100800	n·2+2	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Колесник А.А.			09.25
Проверил		Чередниченко Г.А.			09.25
Утвердил		Дядичко А.В.			09.25

DKC-2025.B5.12

Подвес П-образного профиля к потолку


Стадия	Лист	Листов
		1


DKC


Взаим. инв. №


Подпись и дата

Инв. № подл.

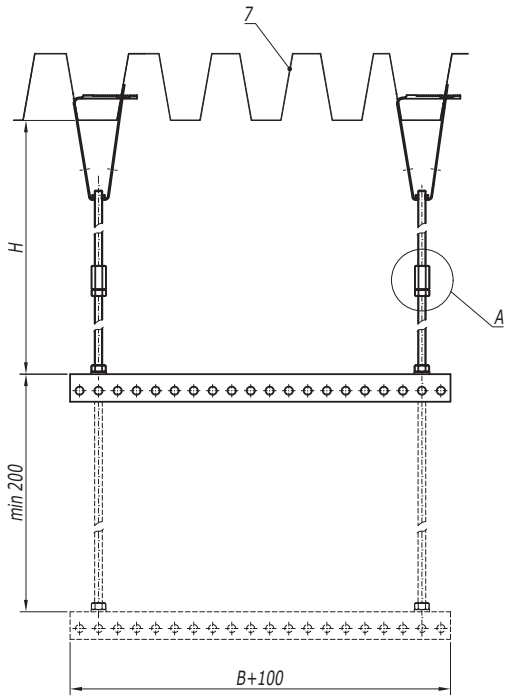

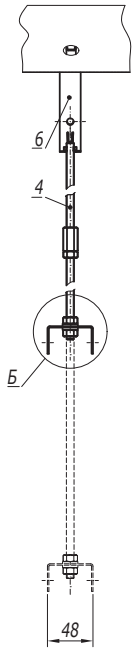





1. *B - ширина используемых лотков.*

Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
1	Профиль BPL-29/BPM-29	BPL29**/ BPM29**	n	
2	Гайка шестигранная M8	CM110800	n·4+2	
3	Шайба с узкими полями M8	CM240800	n·4	
4	Шпилька резьбовая M8 DIN 975	CM200801/ CM200802	2	
5	Соединительная гайка M8x25	CM210825	2	
6	Крепление к профнастилу			DKC-2018.M5.03
7	Профнастил			


Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	DKC-2025.B5.13		
Разработал		Колесник А.А.			09.25	Подвес на двух шпильках к профнастилу	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Чередниченко Г.А.			09.25				1
Утвердил		Дядичко А.В.			09.25		DKC		


Взаим. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Подвес на скобе BMT-10

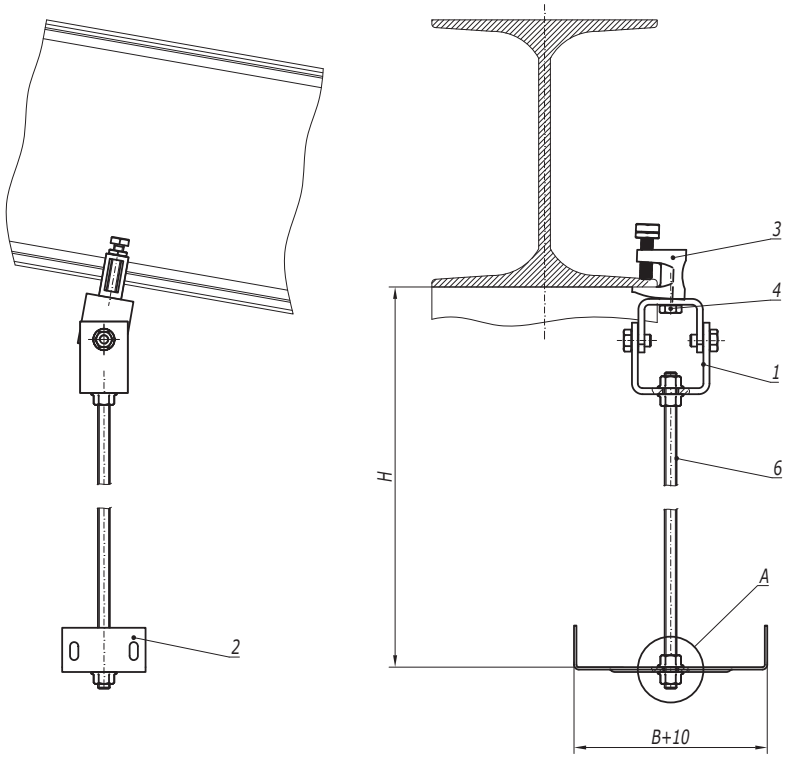

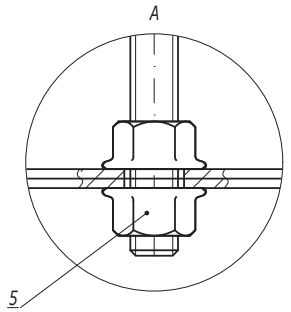

1. H - высота подвеса.
2. B - ширина используемых лотков.


Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
1	Универсальный шарнир BSV-10	BSV1012	1	
2	Скоба BMT-10 (SPC) под кабельный лоток	BMT10**	1	
3	Струбцина M10	CM301000	1	
4	Болт с шестигранной головкой M10x35 DIN 933	CM081035	1	
5	Гайка с насечкой M10 DIN 6923	CM101000	4	
6	Шпилька резьбовая M10 DIN 975	CM201001/ CM201002	1	


Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата

DKC-2025.B5.17

Взаим. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Крепление в один уровень

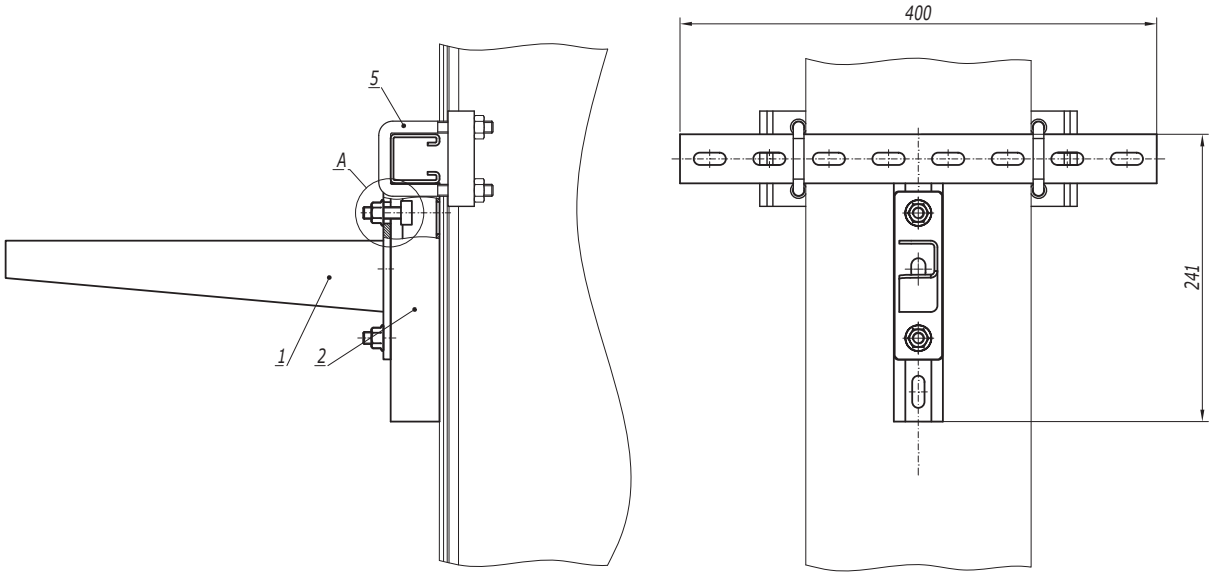



1. *Использовать совместно с шайбой M10 DIN 9021 (CM121000), 2 шт. на одну консоль.

Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
1	Консоль ВВН-70/ВВН-60 (ВВР-41/ВВР-21/ВВD-21*) горячеоцинкованная		1	
2	Крепление Т-образное	BMH3020HDZ	1	
3	Винт для крепления к профилю M10x30	CM041030	2	
4	Гайка с насечкой M10 DIN 6923	CM101000	2	
5	Крепеж к металлическим балкам/Закрывающая струбцина M10	BMH1010HDZ/ CM301001	2	


Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	DKC-2025.B5.19		
Разработал		Колесник А.А.			09.25	Крепление к вертикальной балке	Стадия	Лист 1 / Листов 3
Проверил		Чередниченко Г.А.			09.25			
Утвердил		Дядичко А.В.			09.25			


Взаим. инв. №


Подпись и дата

Инв. № подл.

Стойка из профиля BPM-54 и BSW-54

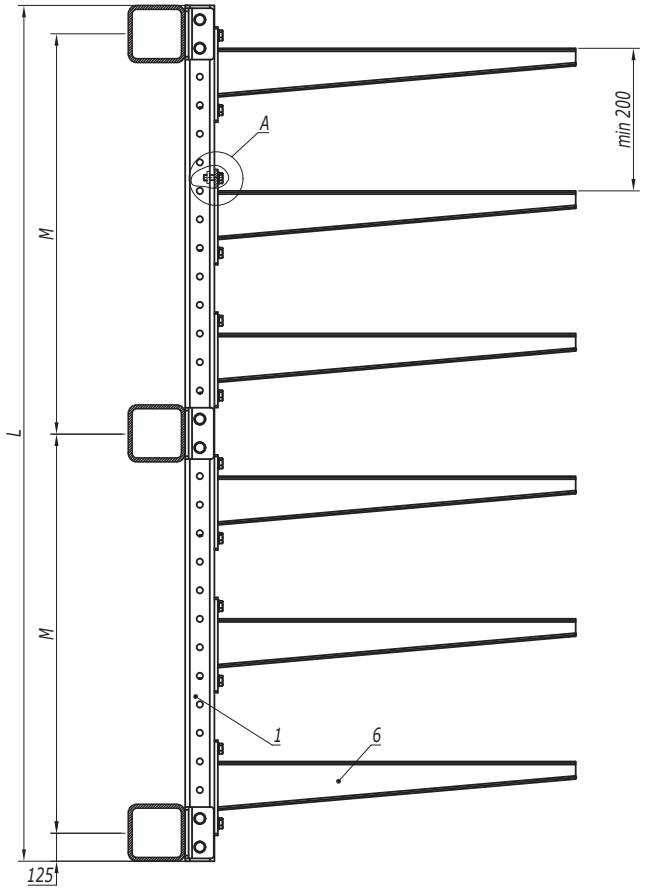

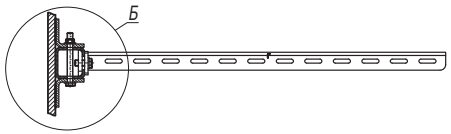

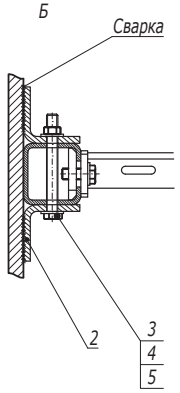




Таблица 1

Конфигурация стойки

Длина профиля L, мм	400	600	1000	1400	800	1000	1200	1600	1800	2000	2200	2000	2400	3000
Шаг прогонов M, мм	250	450	850	1250	300	400	500	700	800	900	1000	450	550	550
Количество прогонов, m	1	2			3							5		6

Таблица 2

Код	BBP4120	BBP4130	BBP4140	BBP4150	BBP4160
Максимально допустимая нагрузка на одну консоль типа BBP-41, кг	350	330	300	250	200
Код	BBH6020	BBH6030	BBH6040	BBH6050	BBH6050
Максимально допустимая нагрузка на одну консоль типа BBH-60, кг	370	360	350	320	280
Код	BBH7020	BBH7030	BBH7040	BBH7050	BBH7060
Максимально допустимая нагрузка на одну консоль типа BBH-70, кг	420	390	370	320	280

1. Сварной шов и крепление BSW-54, необходимо обработать цинковой спрей краской 37039HDZ.
2. В таблице 1 указаны конфигурации стойки, которые рассчитаны для нагрузок, указанных в таблицах 2-3. При изменении конфигурации стоек или нагрузки необходимо проводить дополнительный расчет.
3. Для консоли BBP-41 дополнительно использовать шайбы M10 DIN9021 CM121000 - 2 шт на консоль.

Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
1	Профиль BPM-54		1	
2	Приварное крепление BSW-54	BSW5401	m	
3	Болт с шестигранной головкой M10x90 DIN 933	CM081090	2m	
4	Шайба с узкими полями M10 DIN 125	CM241000	4m+2n	
5	Гайка шестигранная M10 DIN 934	CM111000	2m	
6	Консоль	BBH***	n	см. табл. 2-3
7	Болт с шестигранной головкой M10	CM081035	2n	
8	Гайка для профиля BPM-54	CM141045	2n	

Взаим. инв. №


Подпись и дата


Инв. № подл.


Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата


DKC-2025.B5.20

Стойка из С-образного профиля и BMD-10

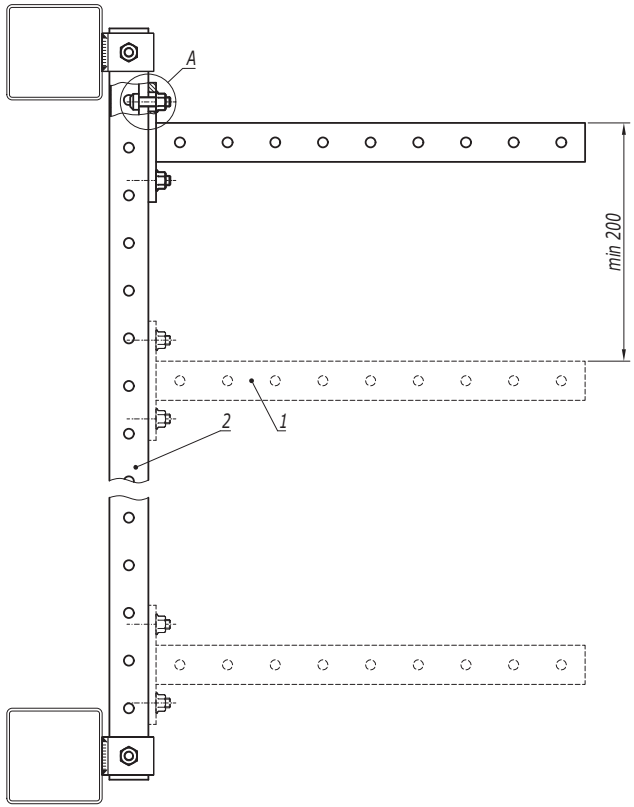

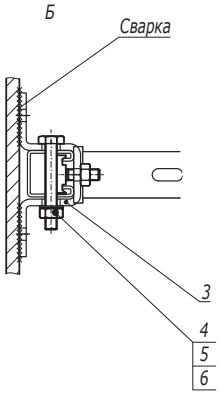



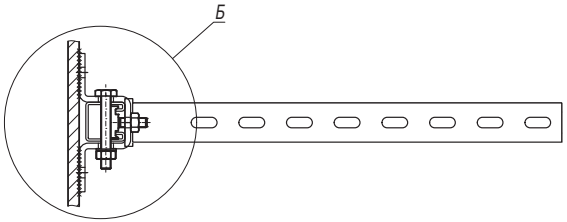



1. *Использовать совместно с шайбой M10 DIN 9021 (CM121000), 2 шт. на одну консоль.


Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
1	Консоль BBP-41/BBP-21/BBD-21* (BBH-70/BBH-60)		n	
2	Профиль BPL-41/BPM-41/BPD-41	BPL41**/ BPM41**	1	
3	Крепление стеновое BMD-10	BMD10**	2	
4	Болт с шестигранной головкой M10x70 DIN 933	CM081070	2	
5	Шайба M10 DIN 125	CM241000	4	
6	Гайка шестигранная M10 DIN 934	CM111000	2	
7	Винт для крепления к профилю M10x30	CM041030	n·2	
8	Гайка с насечкой M10 DIN 6923	CM101000	n·2+2	

Взаим. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Стойка из I-образного профиля и BPM-50

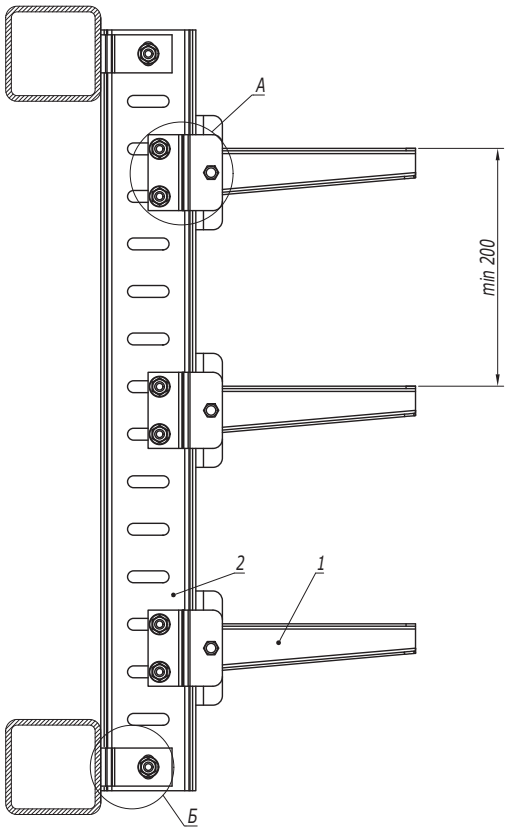

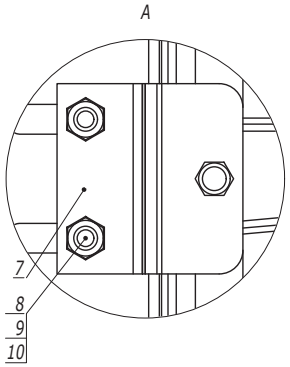

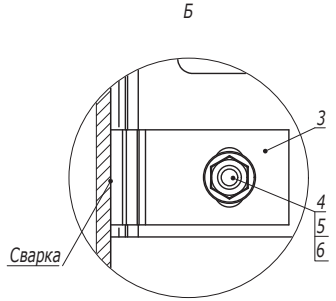

Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
1	Консоль BBH-75	BBH75**	n	
2	Профиль BPM-50	BPM5010HDZ	1	
3	Пластина для крепления I-образного профиля к стене	BMD2032HDZ	4	
4	Болт с шестигранной головкой M12x40 DIN 933	CM081240HDZ	2	
5	Гайка с насечкой M12 DIN 6923	CM101200HDZ	2	
6	Шайба M12 DIN 125	CM241200HDZ	2	
7	Соединительная пластина для консоли BBH-75		n	Поставляется в комплекте с консолью
8	Болт с шестигранной головкой M10x35 DIN 933		n·3	
9	Гайка шестигранная M10 DIN 934		n·3	
10	Шайба M10 DIN 125		n·3	

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата

DKC-2025.B5.20

Лист 5

Взаим. инв. №


Подпись и дата


Инв. № подл.


Стойка из С-образного профиля

Таблица 2

Код	BBH6020	BBH6030	BBH6040	BBH6050	BBH6060
Максимально допустимая нагрузка на одну консоль типа BBH-60, кг	170	125	180	145	190
Код	BBH7020	BBH7030	BBH7040	BBH7050	BBH7060
Максимально допустимая нагрузка на одну консоль типа BBH-70, кг	265	200	250	240	225

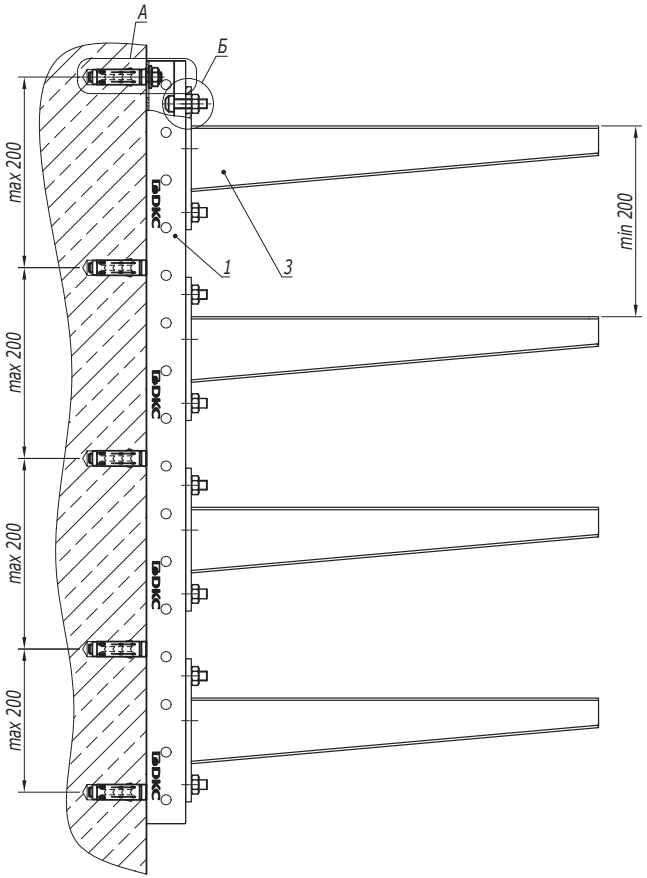






1. * Количество анкеров зависит от длины выбранного профиля.


Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
1	Профиль С-образный BPM-41		1	
2	Анкер стандартный со шпилькой M10	CM441060	*	
3	Консоль		n	см. табл. 1
4	Винт для крепления к профилю M10x30	CM041030	2n	
5	Гайка с насечкой M10 DIN 6923	CM101000HDZ	2n	


Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	DKC-2025.B5.21		
Разработал		Колесник А.А.			09.25	Стойка к бетонной стене	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Чередниченко Г.А.			09.25				1
Утвердил		Дядичко А.В.			09.25		DKC		

Взаим. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Стойка из П-образного профиля

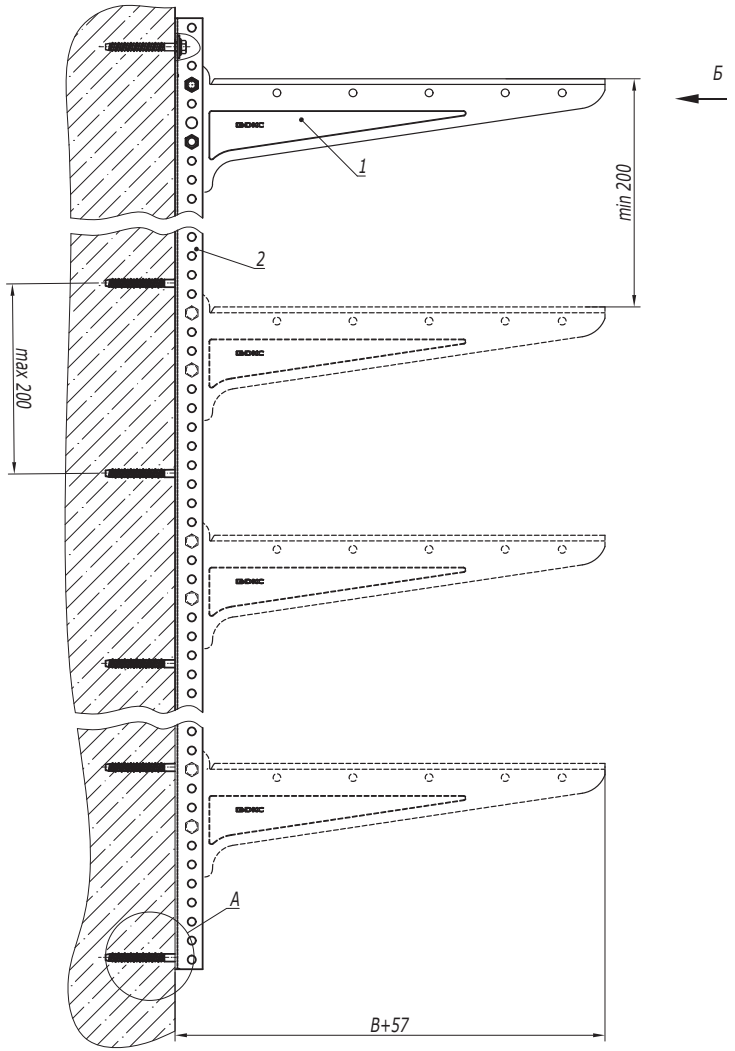

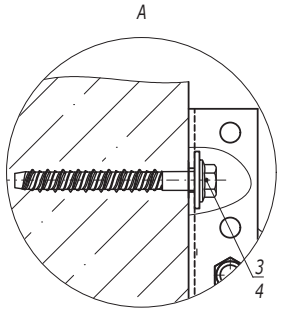



1. *B - ширина используемых лотков.*

Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
1	Консоль BBN	BBN****	n	
2	Профиль BPL-29/BPM-29	BPL29**/ BPM29**	1	
3	Анкер-шуруп для бетона с шестигранной головкой и пресс-шайбой, 8x60 мм	CM360860	3	DKC-2018.M5.05
4	Шайба кузовная DIN 9021	CM121000	3	
5	Болт с шестигранной головкой и частичной резьбой M8x60	CM020860	n·2	
6	Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию M8	CM100800	n·2	


Взаим. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.


Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата


DKC-2025.B5.21

Лист 2

Стойка из I-образного профиля
Консоль ВВН-75

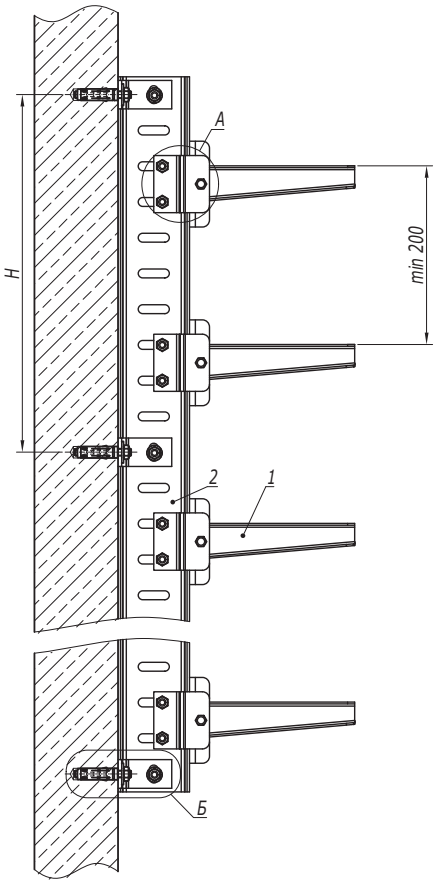

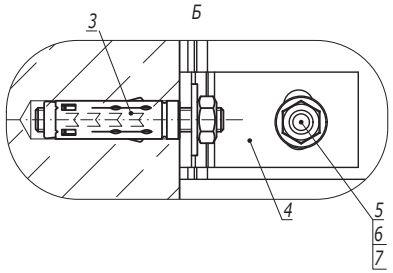

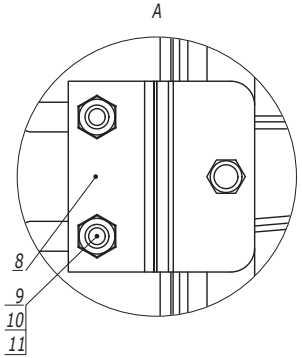

1. *H - расстояние между анкерами определяется результатами проверки на прочность .*

Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
1	Консоль ВВН-75	ВВН75**	п	
2	Профиль ВРМ-50	ВРМ50**	1	
3	Анкер стандартный со шпилькой М10	CM441060	4	DKC-2018.M5.01
4	Пластина для крепления I-образного профиля к стене	BMD2032HDZ	4	
5	Болт с шестигранной головкой М12х40 DIN 933	CM081240HDZ	2	
6	Гайка с насечкой М12 DIN 6923	CM101200HDZ	2	
7	Шайба М12 DIN 125	CM241200	2	
8	Соединительная пластина для консоли ВВН-75		п	Поставляется в комплекте с консолью
9	Болт с шестигранной головкой М10х35 DIN 933		п·3	
10	Гайка шестигранная М10 DIN 934		п·3	
11	Шайба М10 DIN 125		п·3	


Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата


DKC-2025.B5.21


Лист 3

Взаим. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Стойка из I-образного профиля
Консоль BBD-41

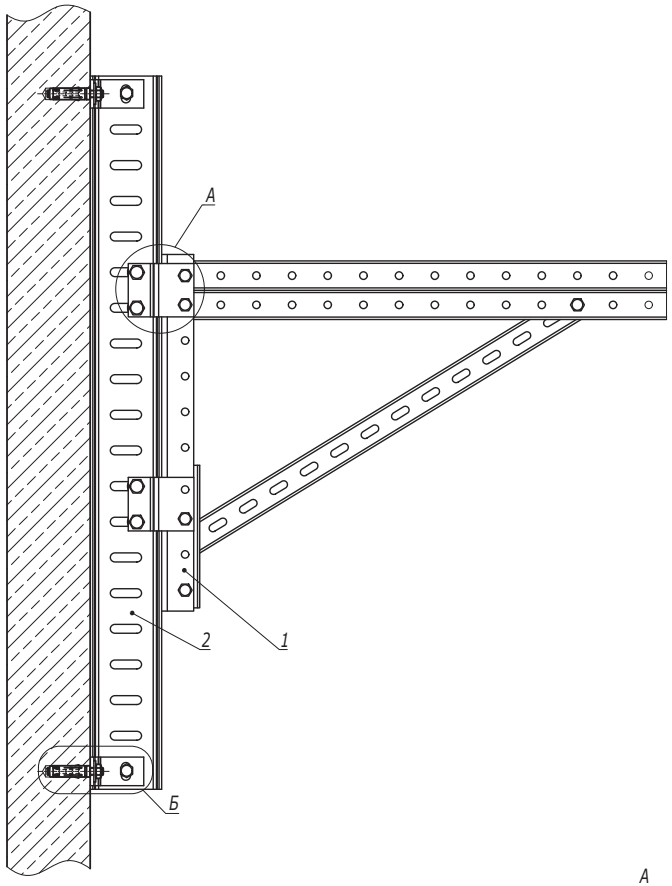


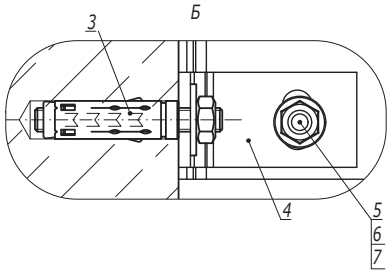


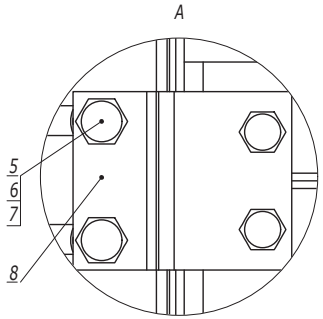


Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
1	Консоль BBD-41	BBD41**	1	
2	Профиль BPM-50	BPM50**	1	
3	Анкер стандартный со шпилькой M10	CM441060	4	DKC-2018.M5.01
4	Пластина для крепления I-образного профиля к стене	BMD2032HDZ	4	
5	Болт с шестигранной головкой M12x40 DIN 933	CM081240HDZ	6	
6	Гайка с насечкой M12 DIN 6923	CM101200HDZ	6	
7	Шайба M12 DIN 125	CM241200	6	
8	Соединительная пластина для консоли BBD-41	BMD2001HDZ	2	

Взаим. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

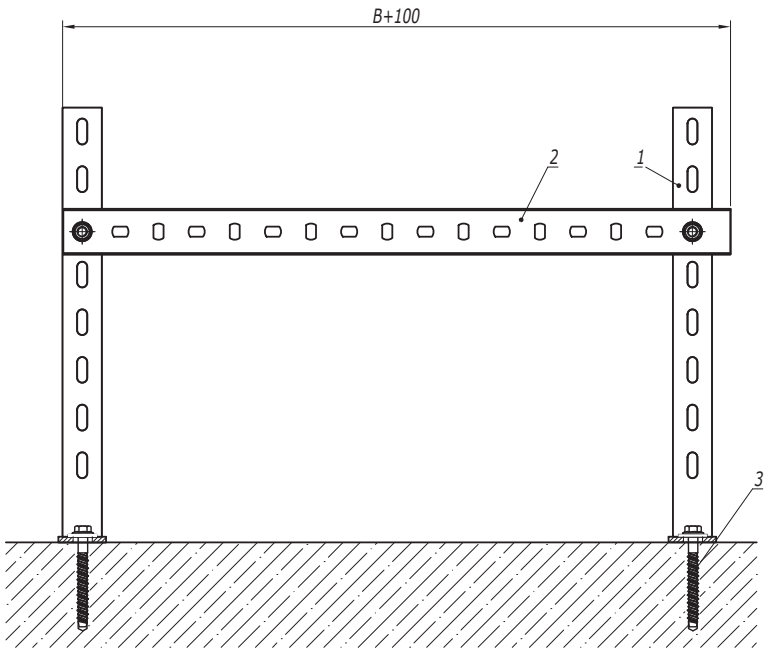

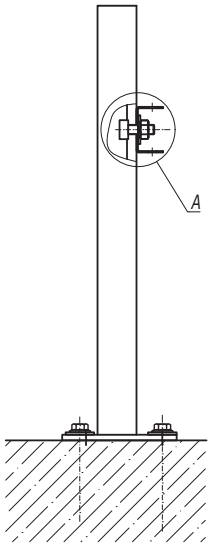

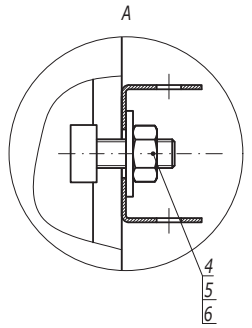



1. *B - ширина используемых лотков.*

Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
1	Консоль ВВР-41	ВВР41**	2	
2	Профиль ВРМ-29	ВРМ29**	1	
3	Анкер-шуруп для бетона с шестигранной головкой и пресс-шайбой, 8х60 мм	СМ360860	4	DKC-2018.M5.05
4	Винт для крепления к профилю М10х30	СМ041030	2	
5	Гайка шестигранная М10 DIN 934	СМ101000	2	
6	Шайба М10 DIN 9021	СМ121000	6	


Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	DKC-2025.B5.23		
Разработал		Колесник А.А.			09.25	Опора П-рама на пол	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Чередниченко Г.А.			09.25				1
Утвердил		Дядичко А.В.			09.25		DKC		

Взаим. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

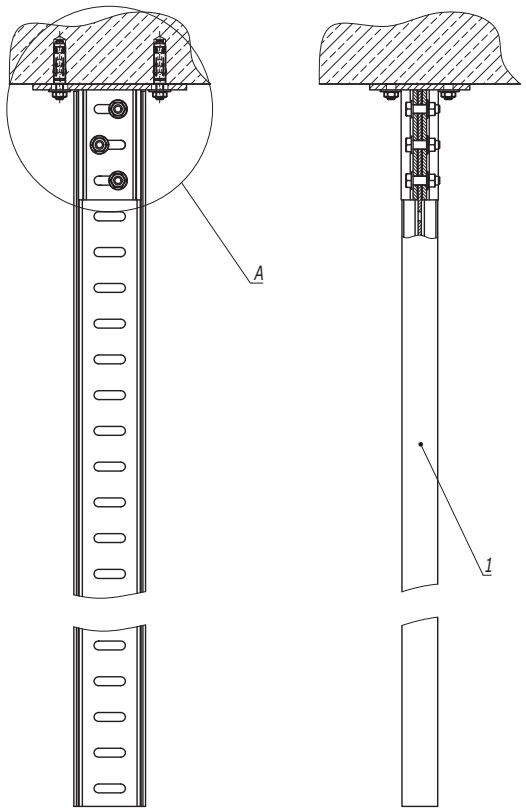

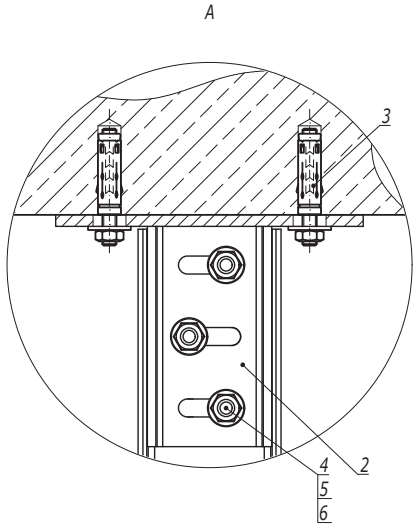

Установочные размеры

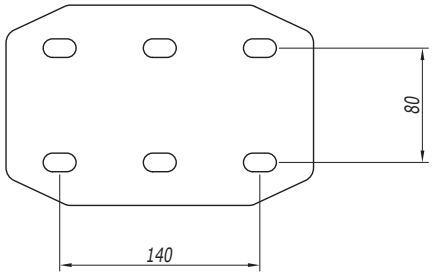

Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
1	Профиль ВРМ-50	BPM50**		
2	Крепление к потолку BSF-50	BSF5001HDZ	1	
3	Стандартный анкер со шпилькой M10	CM441060	4	DKC-2018.M5.01
4	Болт с шестигранной головкой M12x40 DIN 933	CM081240HDZ	3	
5	Гайка с насечкой M12 DIN 6923	CM101200HDZ	3	
6	Шайба M12 DIN 125	CM241200HDZ	3	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Колесник А.А.			09.25
Проверил		Чередниченко Г.А.			09.25
Утвердил		Дядичко А.В.			09.25

DKC-2025.B5.27

Крепление I-образного профиля к полу/потолку


Стадия	Лист	Листов
	1	2


DKC


Взаим. инв. №


Подпись и дата

Инв. № подл.

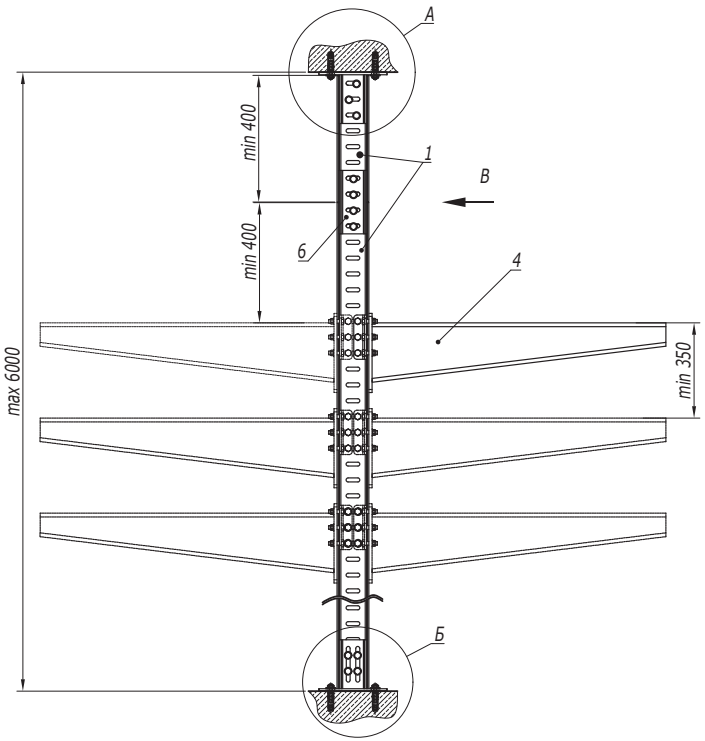


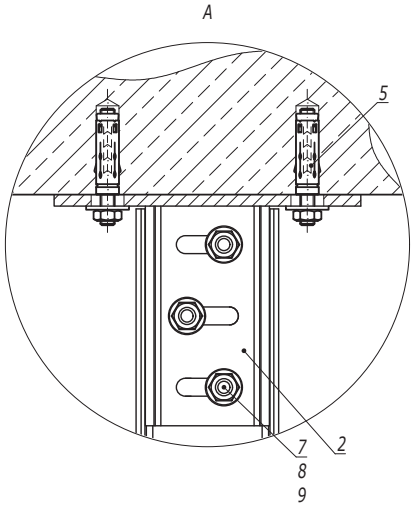

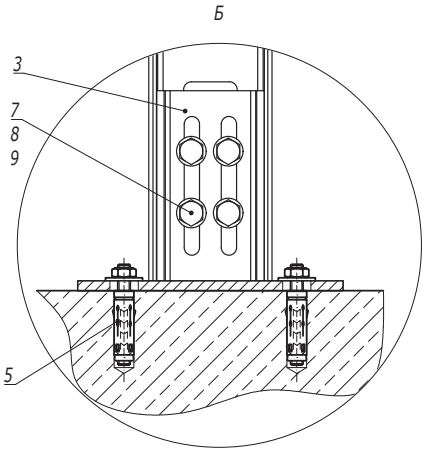

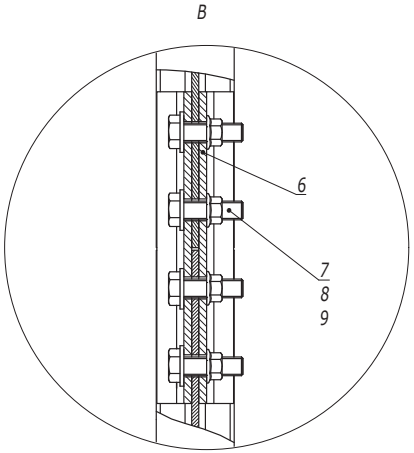

Установочные размеры

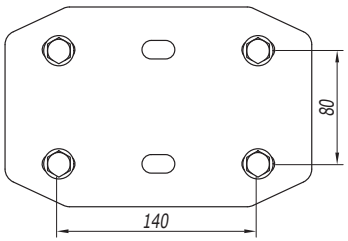

Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
1	Профиль BPM-50	BPM50**	2	
2	Крепление к потолку BSF-50	BSF5001HDZ	1	
3	Крепление к потолку BSF-50	BSF5003HDZ	1	
4	Консоль	BBH77	n	
5	Стандартный анкер со шпилькой M10	CM441060	8	DKC-2018.M5.01
6	Пластина для соединения профиля BPM-50 впритык	BMD2011HDZ	2	
7	Болт с шестигранной головкой M12x40 DIN 933	CM081240HDZ	11	
8	Гайка с насечкой M12 DIN 6923	CM101200HDZ	11	
9	Шайба M12 DIN 125	CM241200HDZ	11	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата


DKC-2025.B5.27


Лист 2

Взаим. инв. №


Подпись и дата

Инв. № подл.

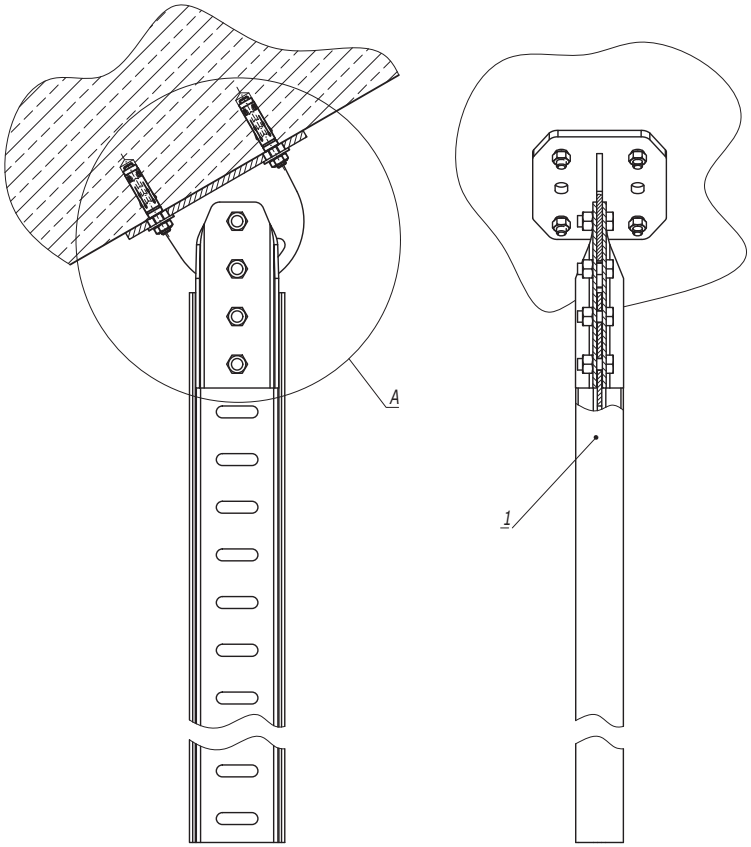

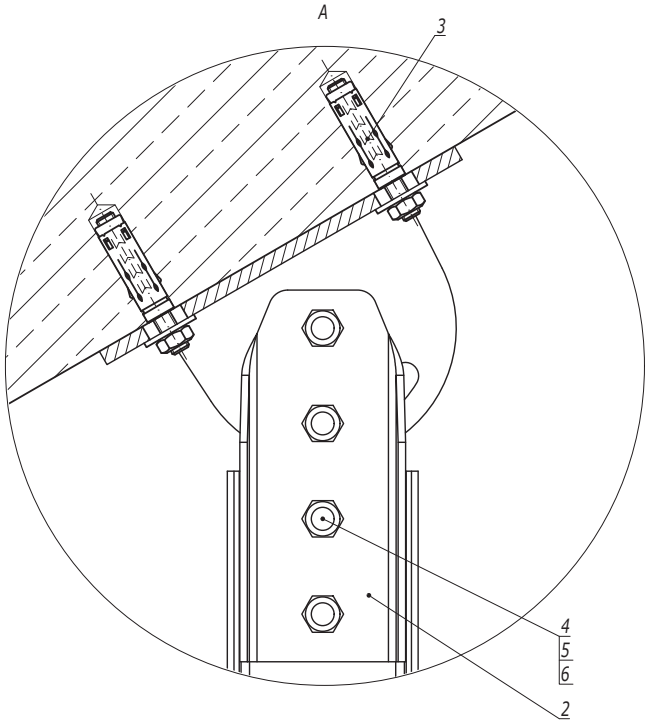

Установочные размеры

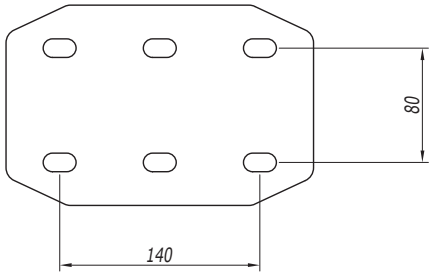

Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
1	Профиль BPM-50	BPM50**		
2	Крепление к потолку BSF-50	BSF5002HDZ	1	
3	Стандартный анкер со шпилькой M10	CM441060	4	DKC-2018.M5.01
4	Болт с шестигранной головкой M12x30 DIN 933		4	Поставляется в комплекте с креплением
5	Гайка с насечкой M12 DIN 6923		4	
6	Шайба M12 DIN 125		4	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	DKC-2025.B5.28		
Разработал		Колесник А.А.			09.25	Шарнирное крепление I-образного профиля к полу/потолку	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Чередниченко Г.А.			09.25				1
Утвердил		Дядичко А.В.			09.25		DKC		

Взаим. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.