
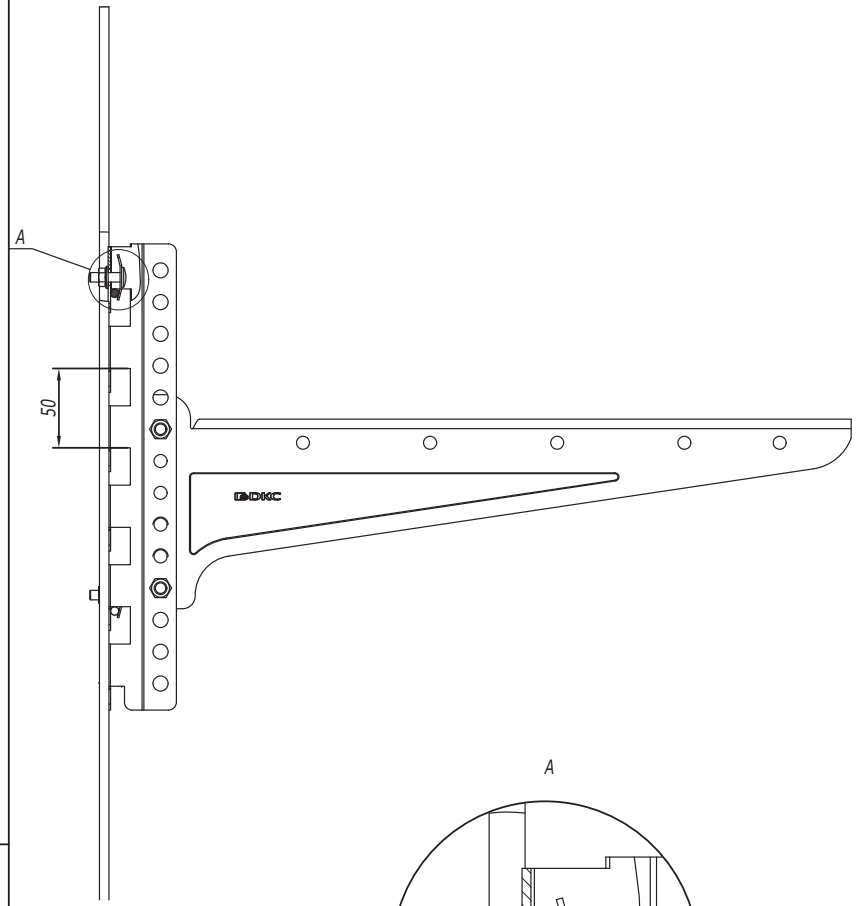
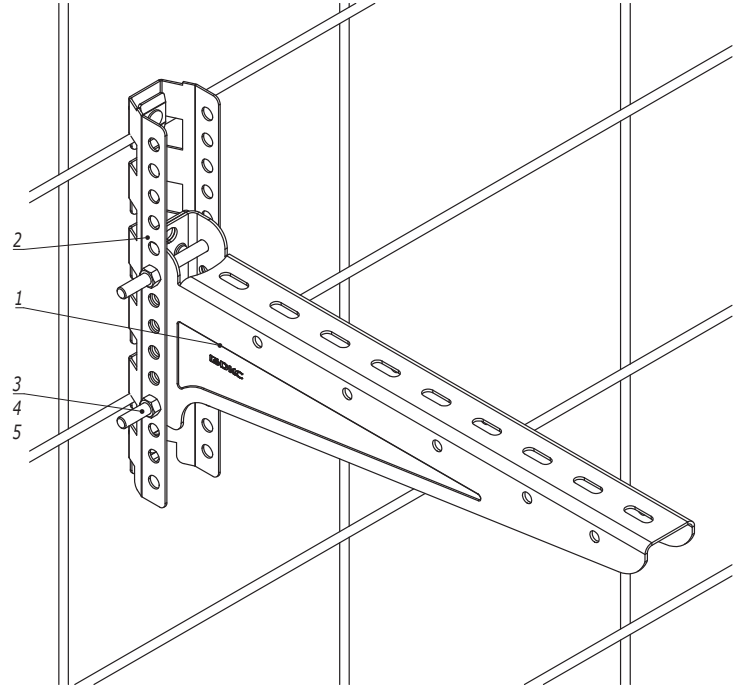


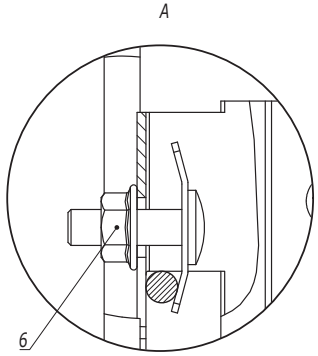



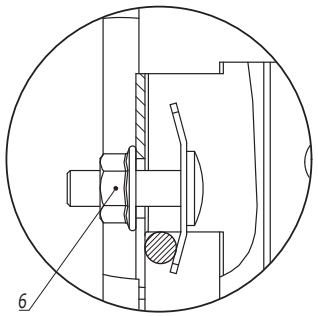



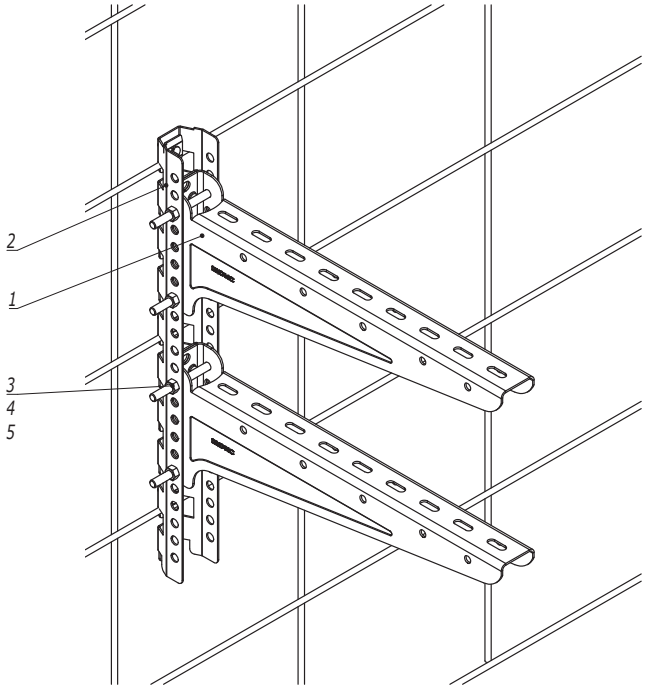

| Поз. | Наименование | Код | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Консоль | BBN | n | |
| 2 | Профиль | | n | Поставляется в комплекте BMF1830HDZ |
| 3 | Болт с шестигранной головкой М8 | CM080880HDZ | 2n | |
| 4 | Гайка с насечкой М8 | CM100800HDZ | 2n | |
| 5 | Шайба с узкими полями М8 | CM240800HDZ | 2n | |
| 6 | Крепеж. комп №4 д/монтажа пров.лотка | CM350004HDZ | 2n | |

| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата | DKC-2025.B5.37 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Разработал | | Колесник А.А. | | | 09.25 | Охрана приметра. Крепление на сетку одной консоли BBN | Стадия | Лист | Листов |
| Проверил | | Чередниченко Г.А. | | | 09.25 | | | | 1 |
| Утвердил | | Дядичко А.В. | | | 09.25 | | DKC | | |

Взаим. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

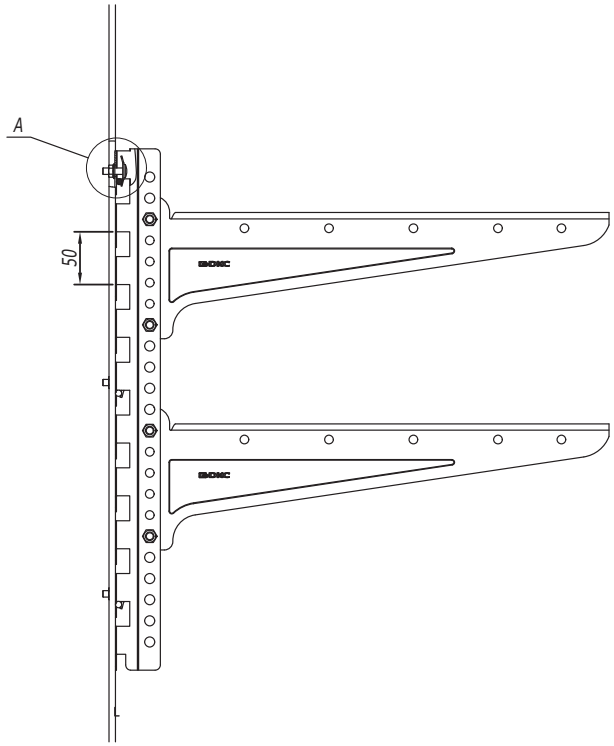





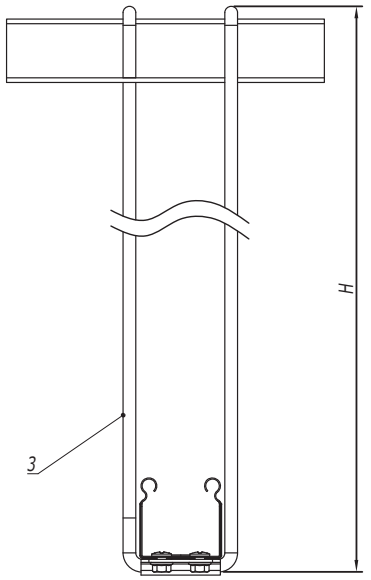



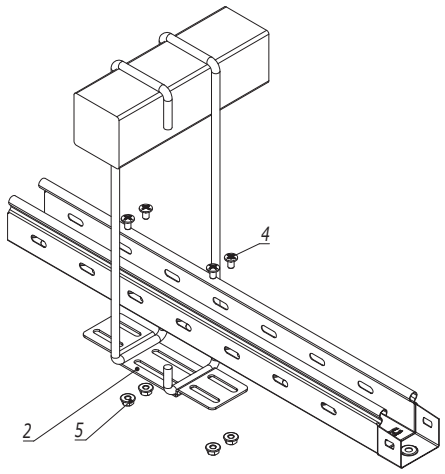

| Поз. | Наименование | Код | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Консоль | BBN | 2п | |
| 2 | Профиль | | m | Поставляется комплектом BMF1850HDZ |
| 3 | Болт с шестигранной головкой M8 | CM080880HDZ | 4п | |
| 4 | Гайка с насечкой M8 | CM100800HDZ | 4п | |
| 5 | Шайба с узкими полями M8 | CM240800HDZ | 4п | |
| 6 | Крепеж. комп №4 д/монтажа пров.лотка | CM350004HDZ | 3т | |

| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата | DKC-2025.B5.38 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Разработал | | Колесник А.А. | | | 09.25 | Охрана периметра. Крепление на сетку двух консолей BBN | Стадия | Лист | Листов |
| Проверил | | Чередниченко Г.А. | | | 09.25 | | | | 1 |
| Утвердил | | Дядичко А.В. | | | 09.25 | | DKC | | |

Взаим. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

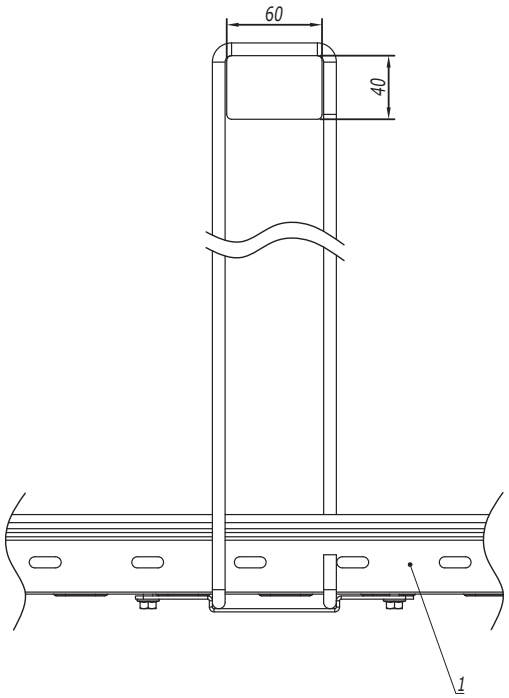


| Наименование | Код | H, мм |
|---|---|---|
| Скоба для подвеса лотка, 300мм | SBBF5003 | 350 |
| Скоба для подвеса лотка, 350мм | SBBF5004 | 400 |

| Поз. | Наименование | Код | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Лоток 50х50 | | | |
| 2 | Пластина для подвеса лотка | SBHM5555 | 1 | |
| 3 | Скоба | SBBF5003/SBBF5004 | 2 | |
| 4 | Винт с крестообразным шлицем М6х10 | CM010610 | 4 | |
| 5 | Гайка с насечкой, припятствующая откручиванию, М6 DIN6923 | CM100600 | 4 | |

| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Разработал | | Колесник А.А. | | | 09.25 |
| Проверил | | Чередниченко Г.А. | | | 09.25 |
| Утвердил | | Дядичко А.В. | | | 09.25 |

DKC-2025.B5.39

Подвес лотка на скобе


| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| | | 1 |

DKC

Взаим. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

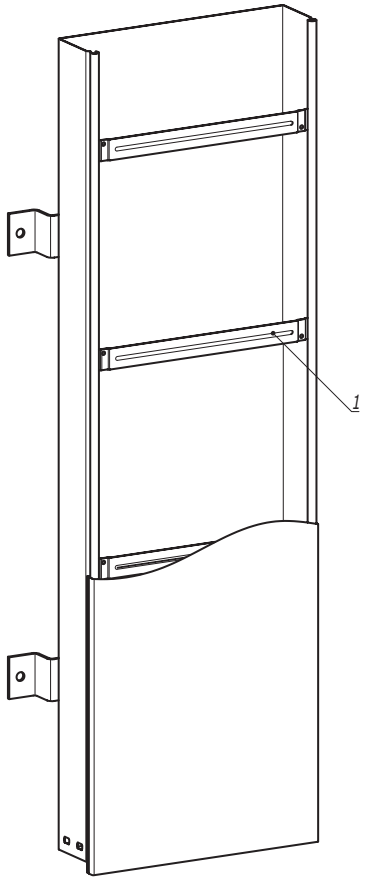


1. Держатель кабеля TRC устанавливается путем защелкивания в подгиб лотка.

| Поз. | Наименование | Код | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| | Комплектация для аксессуара | | | |
| 1 | Держатель кабеля TRC | | | |

| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Разработал | | Колесник А.А. | | | 09.25 |
| Проверил | | Чередниченко Г.А. | | | 09.25 |
| Утвердил | | Дядичко А.В. | | | 09.25 |

DKC-2025.S5.20

Держатель кабеля TRC

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| | | 1 |

DKC


Формат А3

Взаим. инв. №


Подпись и дата

Инв. № подл.

## Цельная заглушка

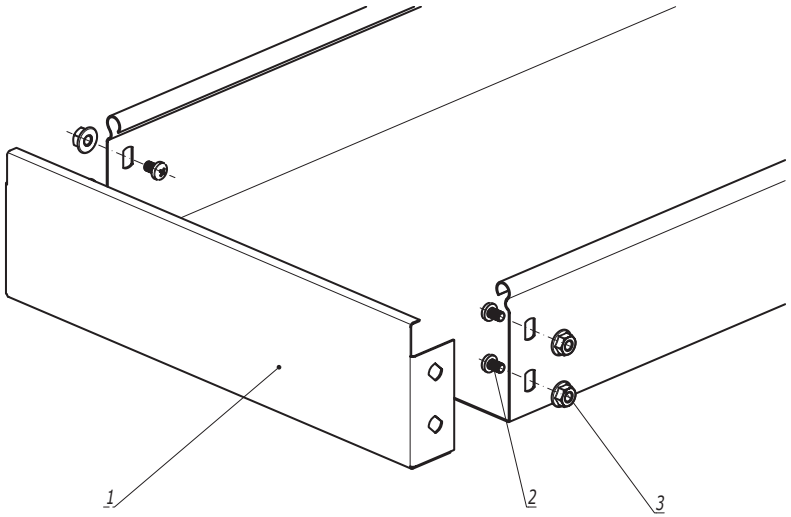


## Сборная заглушка

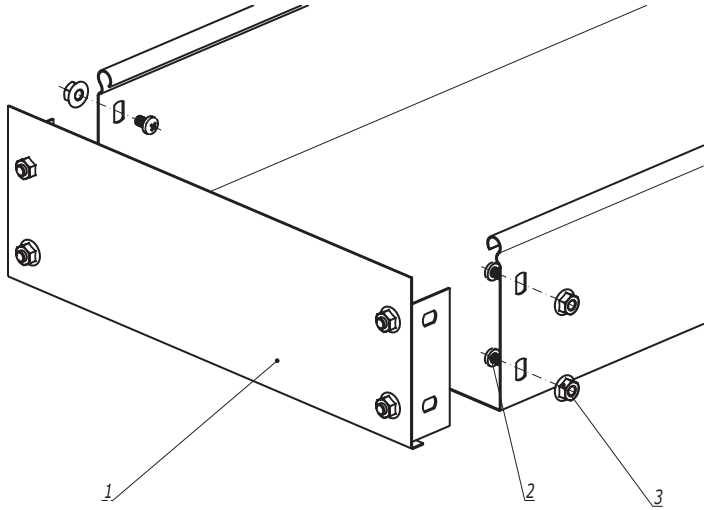




1. n=1 для высоты борта (H) 50 мм.
2. n=2 для высоты борта (H) 80, 100 мм.

| Поз. | Наименование | Код | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| | Комплектация для аксессуара | | | |
| 1 | Заглушка ТС | | 1 | |
| 2 | Винт с крестообразным шлицем М6х10 | CM010610 | n·2 | |
| 3 | Гайка с насечкой М6 DIN 6923 | CM100600 | n·2 | |

| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата | DKC-2025.S5.21 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Разработал | | Колесник А.А. | | | 09.25 | Заглушка ТС | Стадия | Лист | Листов |
| Проверил | | Чередниченко Г.А. | | | 09.25 | | | | 1 |
| Утвердил | | Дядичко А.В. | | | 09.25 | | DKC | | |

Взаим. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

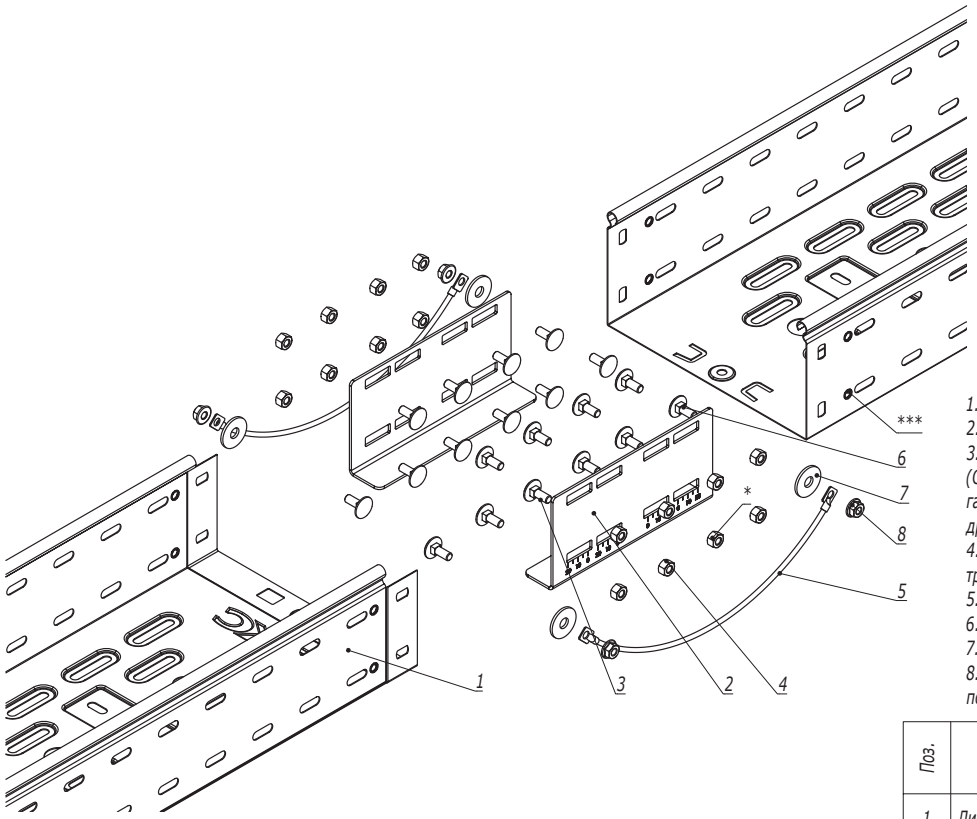

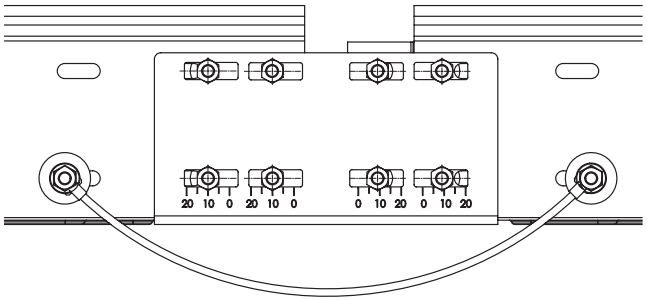
1. *n=1 для высоты борта 50 мм.*
2. *n=2 для высоты борта 80, 100 мм.*
3. **Гайка не должна быть затянута! Рекомендуется оставить пол оборота до пластины незакрученными (Оптимальный способ монтажа: зазор, равный 1 мм между гайкой и пластиной. По окончания установки всех гаек, пластина компенсации должна беспрепятственно перемещаться по винтам от одной крайней точки до другой).*
4. ***Для соединения лотков с помощью термокомпенсационного соединителя перемычками с обеих сторон, требуется заказ двух комплектов.*
5. *Термокомпинсационный соединитель крепить на все винты.*
6. ****Вспомогательные отверстия добавить на монтаже.*
7. *Допустимо применять с перфорированным и неперфорированным лотком.*
8. *Для применения термокомпенсационного соединителя требуется расчет на тепловое расширение и подтверждение несущей способности узла.*

| Поз. | Наименование | Код | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Листовой лоток | | 2 | |
| 2 | Термокомпенсационный соединитель | SEH050KHDZL/ SEH080KHDZL/ SEH100KHDZL | 2 | Поставляется в комплекте |
| 3 | Винт с гладкой головкой и квадратным подголовником M6x20 | | 4п | |
| 4 | Гайка самоконтрящаяся M6 | | 4п | |
| 5 | Перемычка | SC6L300KHDZ | 1 | Поставляется в комплекте** |
| 6 | Винт с гладкой головкой и квадратным подголовником M6 | | 2 | |
| 7 | Шайба с узкими полями | | 2 | |
| 8 | Гайка с насечкой M6 DIN 6923 | | 2 | |

| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Разработал | | Тиунов И.А. | | | 09.18 |
| Проверил | | Чередниченко Г.А. | | | 09.18 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Утвердил | | Дядичко А.В. | | | 09.18 |

DKC-2025.S5.41

Соединение лотков в местах компенсации температурных расширений


| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| | 1 | 2 |

DKC


Формат А3

| Взаим. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл. |
|---|---|---|
| | | |


Соединение крепежным комплектом

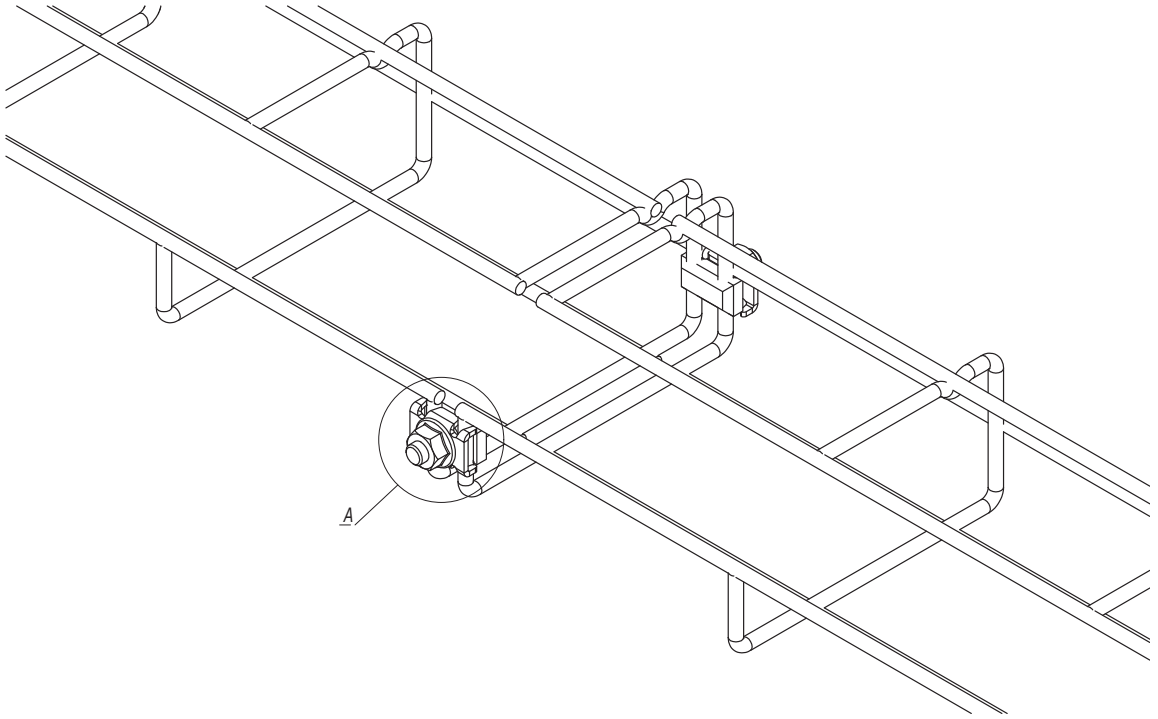


A
Комплект метизов №1
(СМ350001)



A
Комплект метизов №3
(СМ350003)




| Поз. | Наименование | Код | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Лоток проволочный G-образный | | | |
| 2 | Комплект метизов №1 или №3 | СМ350001/ СМ350003 | 2 | |


| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата | DKC-2025.F5.25 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Разработал | | Колесник А.А. | | | 09.25 | Соединение G-образных проволочных лотков | Стадия | Лист | Листов |
| Проверил | | Чередниченко Г.А. | | | 09.25 | | | | 1 |
| Утвердил | | Дядичко А.В. | | | 09.25 | | DKC | | |

Взаим. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

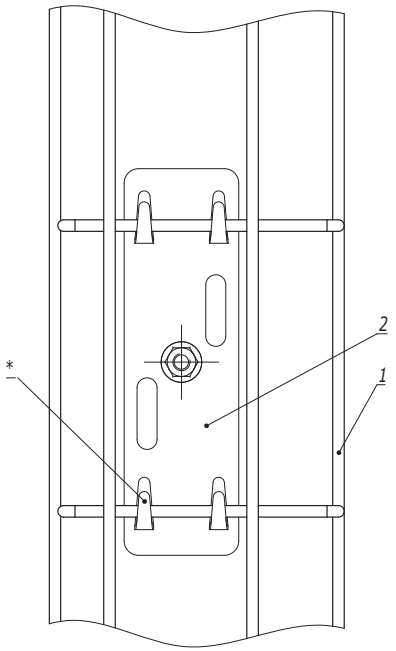


1. * Для фиксации лотка на держателе произвести загиб лепестков.

| Поз. | Наименование | Код | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Лоток кабельный проволочный G-образный | | | |
| 2 | Держатель проволочного лотка | FC37305/FC37305R | 1 | |
| 3 | Стандартный анкер M8 | | 1 | DKC-2018.M5.01 |

| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Разработал | | Колесник А.А. | | | 09.25 |
| Проверил | | Чередниченко Г.А. | | | 09.25 |
| Утвердил | | Дядичко А.В. | | | 09.25 |

DKC-2025.F5.26

Вертикальная прокладка G-образного лотка по стене


| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| | | 1 |

DKC

Взаим. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

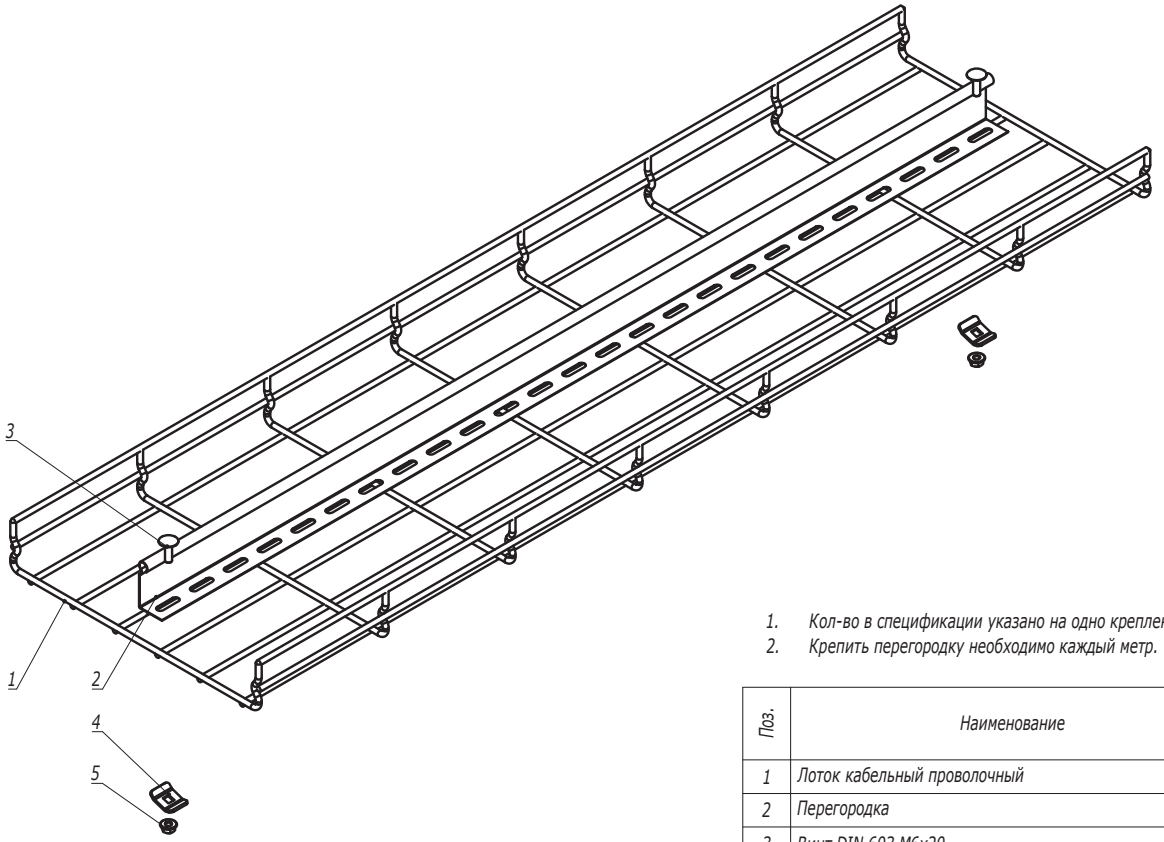



1. Кол-во в спецификации указано на одно крепление.
2. Крепить перегородку необходимо каждый метр.

| Поз. | Наименование | Код | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Лоток кабельный проволочный | | | |
| 2 | Перегородка | | | |
| 3 | Винт DIN 603 M6x20 | CM050620 | 1 | |
| 4 | Шайба | CM170600 | 1 | |
| 5 | Гайка с насечкой M6 DIN 6923 | CM100600 | 1 | |

| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата | DKC-2025.F5.27 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Разработал | | Колесник А.А. | | | 09.25 | Монтаж перегородки в проволочный лоток | Стадия | Лист | Листов |
| Проверил | | Чередниченко Г.А. | | | 09.25 | | | | 1 |
| Утвердил | | Дядичко А.В. | | | 09.25 | | DKC | | |

Взаим. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Пластина горизонтальная

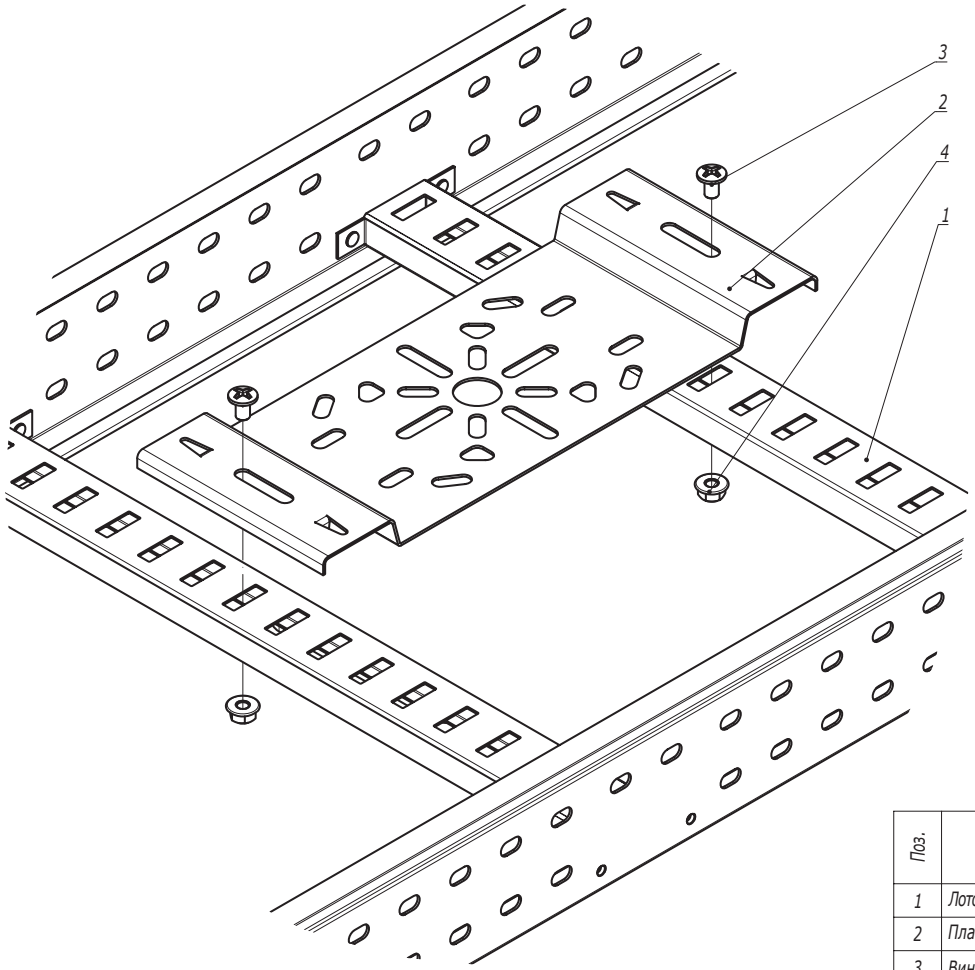



| Поз. | Наименование | Код | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Лоток лестничный, прямой элемент | | | |
| 2 | Пластина монтажная горизонтальная | LP4000 | 1 | |
| 3 | Винт М6х10 | CM010610 | 2 | |
| 4 | Гайка с насечкой М6 DIN 6923 | CM100600 | 2 | |

| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата | DKC-2025.L5.10 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Разработал | | Колесник А.А. | | | 09.25 | Крепление монтажной пластины | Стадия | Лист 1 / Листов 2 |
| Проверил | | Чередниченко Г.А. | | | 09.25 | | | |
| Утвердил | | Дядичко А.В. | | | 09.25 | | | |

Взаим. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

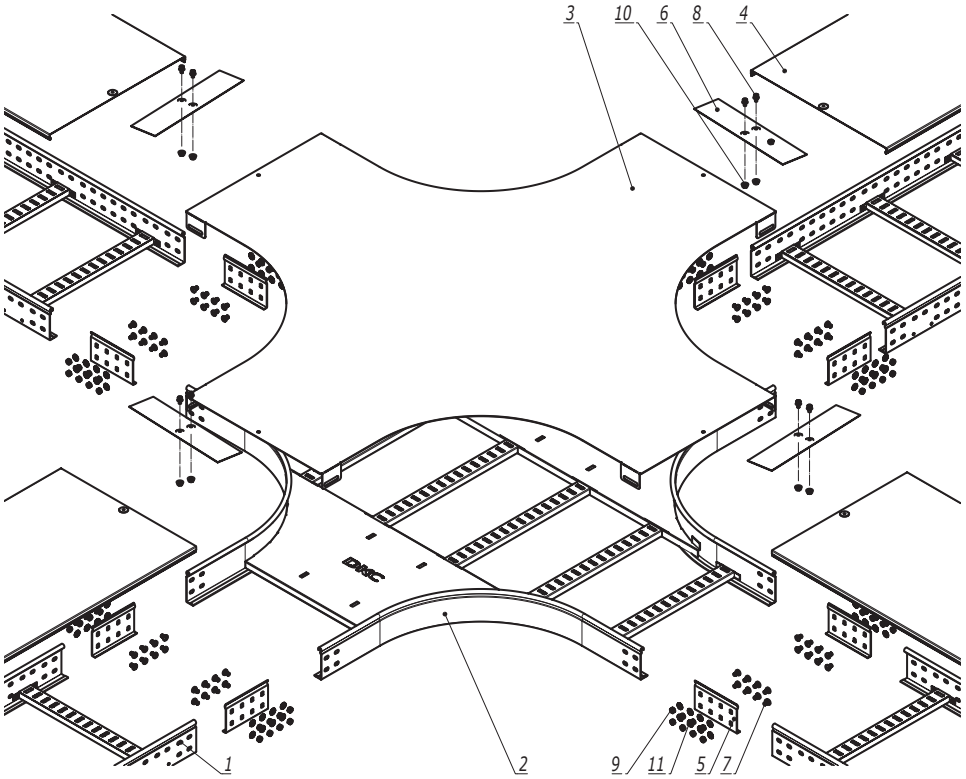


| Поз. | Наименование | Код | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Лоток лестничный, прямой элемент | | | |
| 2 | Х-ответвитель | | | |
| 3 | Крышка на Х -ответвитель | | | |
| 4 | Крышка на лоток | | | |
| 5 | Усиленные соединители GTO L | | 8 | |
| 6 | Накладка соединительная CGB | | 4 | |
| 7 | Винт с гладкой головкой М6х20 DIN 603 | CM010620 | n·32 | |
| 8 | Винт для обеспечения электрического контакта крышек | CM030508 | 8 | |
| 9 | Гайка шестигранная М6 DIN 934 | CM110600 | n·32 | |
| 10 | Гайка с насечкой М5 DIN 6923 | CM100500 | 4 | |
| 11 | Шайба стопорная Ø6 DIN 6798A | CM220600 | n·32 | |

1. n=1 для высоты борта 50 мм.
2. n=2 для высоты борта 80, 100 мм.

| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Разработал | | Колесник А.А. | | | 09.25 |
| Проверил | | Чередниченко Г.А. | | | 09.25 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Утвердил | | Дядичко А.В. | | | 09.25 |

DKC-2025.L5.13

Х-ответвитель

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| | | 1 |

DKC

Взаим. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.