

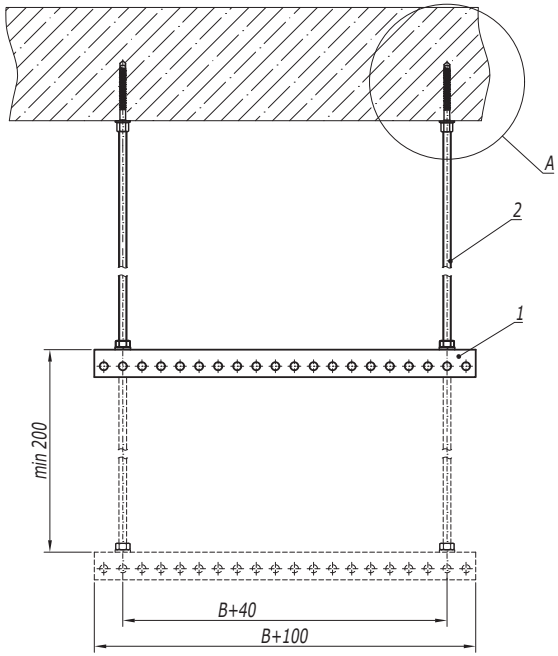
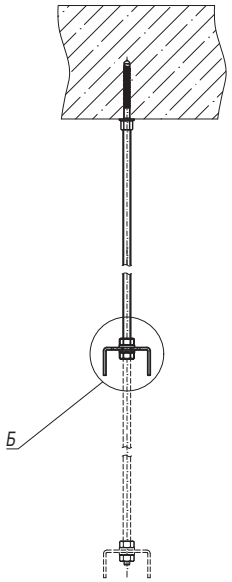



Б

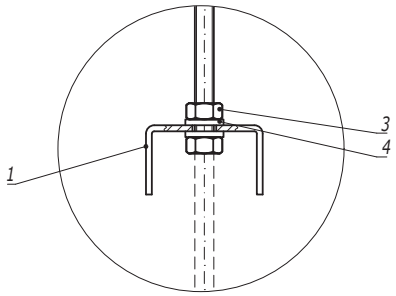


А

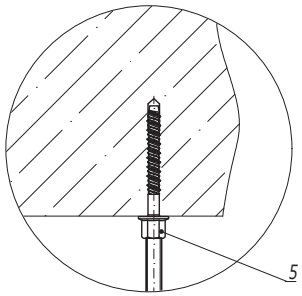


1. *B - ширина используемых лотков.*


| Поз. | Наименование | Код | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Профиль BPL-29/BPM-29 | BPL29**/BPM29** | n | |
| 2 | Шпилька резьбовая M8 DIN 975 | CM200801/ CM200802 | 2 | |
| 3 | Гайка шестигранная M8 | CM110800 | n·4 | |
| 4 | Шайба с узкими полями M8 | CM240800 | n·4 | |
| 5 | Анкер-шуруп для бетона с внутренней резьбой M8, 6x55 мм | CM57080655 | 2 | DKC-2018.M5.05 |


| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата | DKC-2025.B5.05 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Разработал | | Колесник А.А. | | | 09.25 | Подвес на шпильках и профиле к бетонному основанию | Стадия | Лист | Листов |
| Проверил | | Чередниченко Г.А. | | | 09.25 | | | | 1 |
| Утвердил | | Дядичко А.В. | | | 09.25 | | DKC | | |


Взаим. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

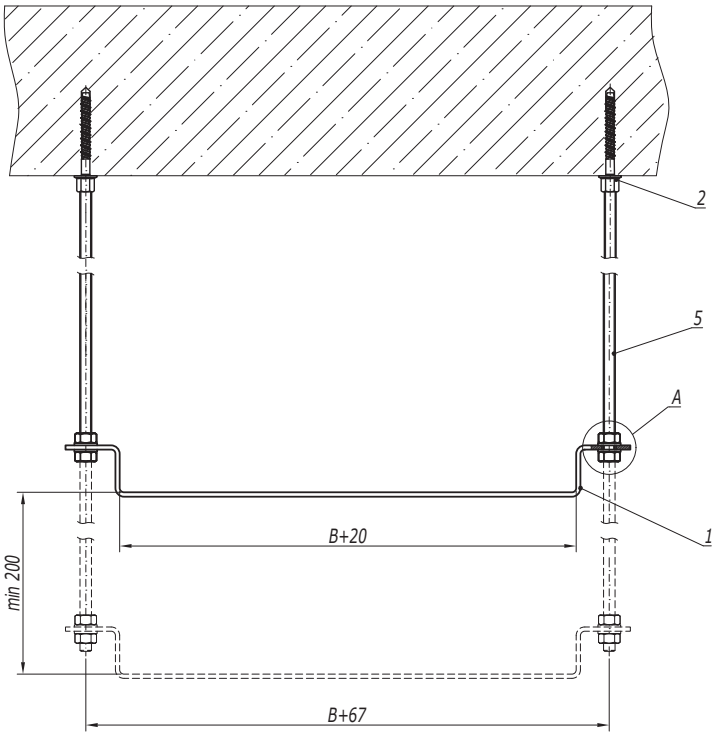

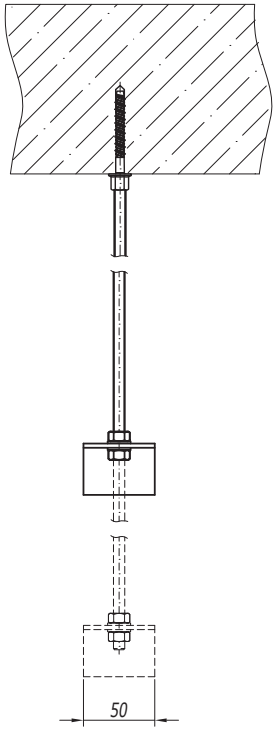
1. B - ширина используемых лотков.

| Поз. | Наименование | Код | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Скоба ВММ-10 | ВММ10** | n | |
| 2 | Анкер-шуруп для бетона с внутренней резьбой М8, 6х55 мм | СМ57080655 | 2 | DKC-2018.M5.05 |
| 3 | Гайка шестигранная М8 | СМ110800 | n·4 | |
| 4 | Шайба с узкими полями М8 | СМ240800 | n·4 | |
| 5 | Шпилька резьбовая М8 DIN 975 | СМ200801/ СМ200802 | 2 | |

| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Разработал | | Колесник А.А. | | | 09.25 |
| Проверил | | Чередниченко Г.А. | | | 09.25 |
| Утвердил | | Дядичко А.В. | | | 09.25 |

DKC-2025.B5.06

Подвес на шпильках и скобе ВММ-10 к бетонному перекрытию


| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| | | 1 |

DKC

Взаим. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

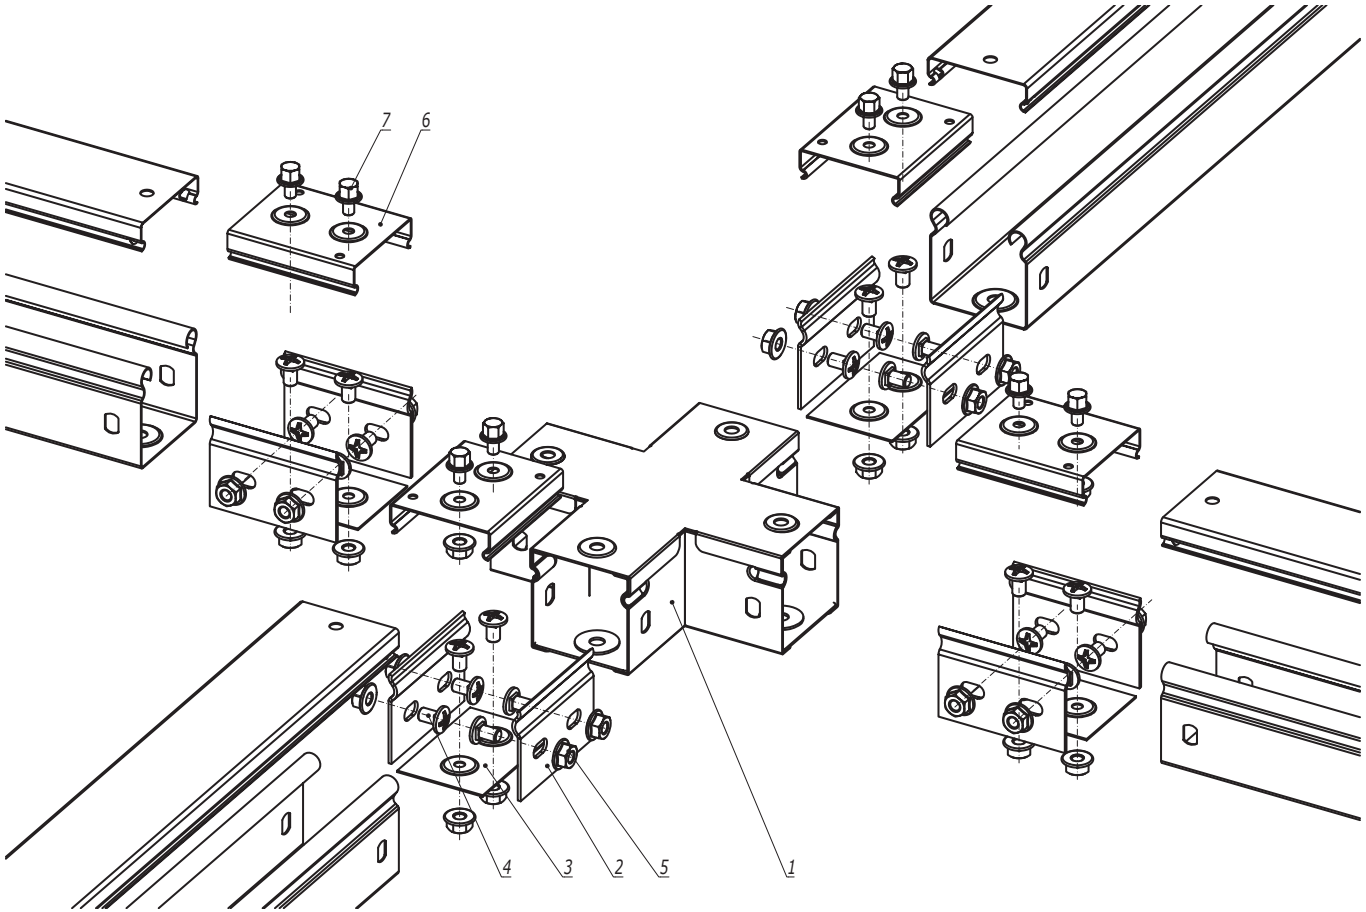


| Поз. | Наименование | Код | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| | Комплектация для аксессуара | | | |
| 1 | Ответвитель горизонтальный X-образный, глухой | 39004 | 1 | |
| 2 | Пластина крепежная GTO | 37301 | 8 | |
| 3 | Накладка соединительная CGB | 37350 | 4 | |
| 4 | Винт с крестообразным шлицем M6x10 | CM010610 | 24 | |
| 5 | Гайка с насечкой M6 DIN 6923 | CM100600 | 24 | |
| | Комплектация для крышки | | | |
| 6 | Накладка соединительная CGC | 37390 | 4 | |
| 7 | Винт для электрического соединения M5x8 | CM030508 | 8 | |

| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Разработал | | Колесник А.А. | | | 09.25 |
| Проверил | | Чередниченко Г.А. | | | 09.25 |
| Утвердил | | Дядичко А.В. | | | 09.25 |

DKC-2025.S5.30

Ответвитель горизонтальный X-образный, глухой

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| | | 1 |


DKC

Формат А3

Взаим. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

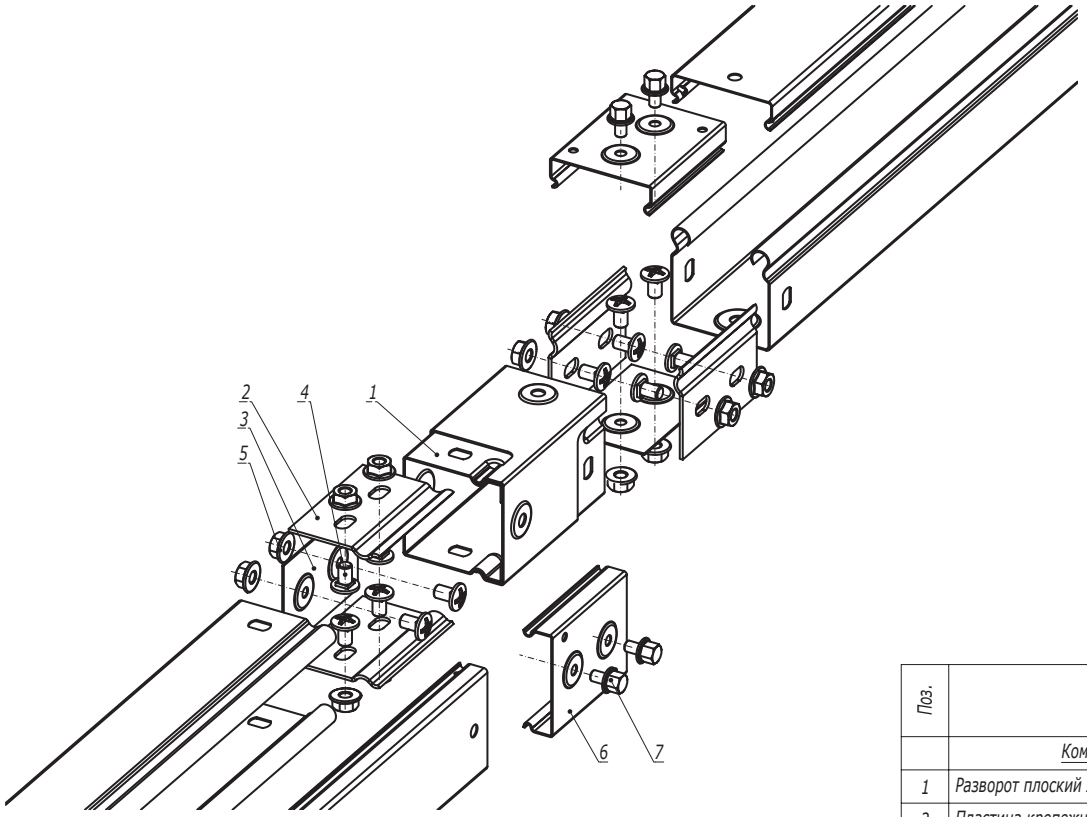



| Поз. | Наименование | Код | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| | Комплектация для аксессуара | | | |
| 1 | Разворот плоский левый, глухой | 39005 | 1 | |
| 2 | Пластина крепежная GTO | 37301 | 4 | |
| 3 | Накладка соединительная CGB | 37350 | 2 | |
| 4 | Винт с крестообразным шлицем М6х10 | CM010610 | 12 | |
| 5 | Гайка с насечкой М6 DIN 6923 | CM100600 | 12 | |
| | Комплектация для крышки | | | |
| 6 | Накладка соединительная CGC | 37390 | 2 | |
| 7 | Винт для электрического соединения М5х8 | CM030508 | 4 | |

| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата | DKC-2025.S5.31 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Разработал | | Колесник А.А. | | | 09.25 | Разворот плоский левый, глухой | Стадия | Лист | Листов |
| Проверил | | Чередниченко Г.А. | | | 09.25 | | | | 1 |
| Утвердил | | Дядичко А.В. | | | 09.25 | | DKC | | |

Взаим. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Формат А3

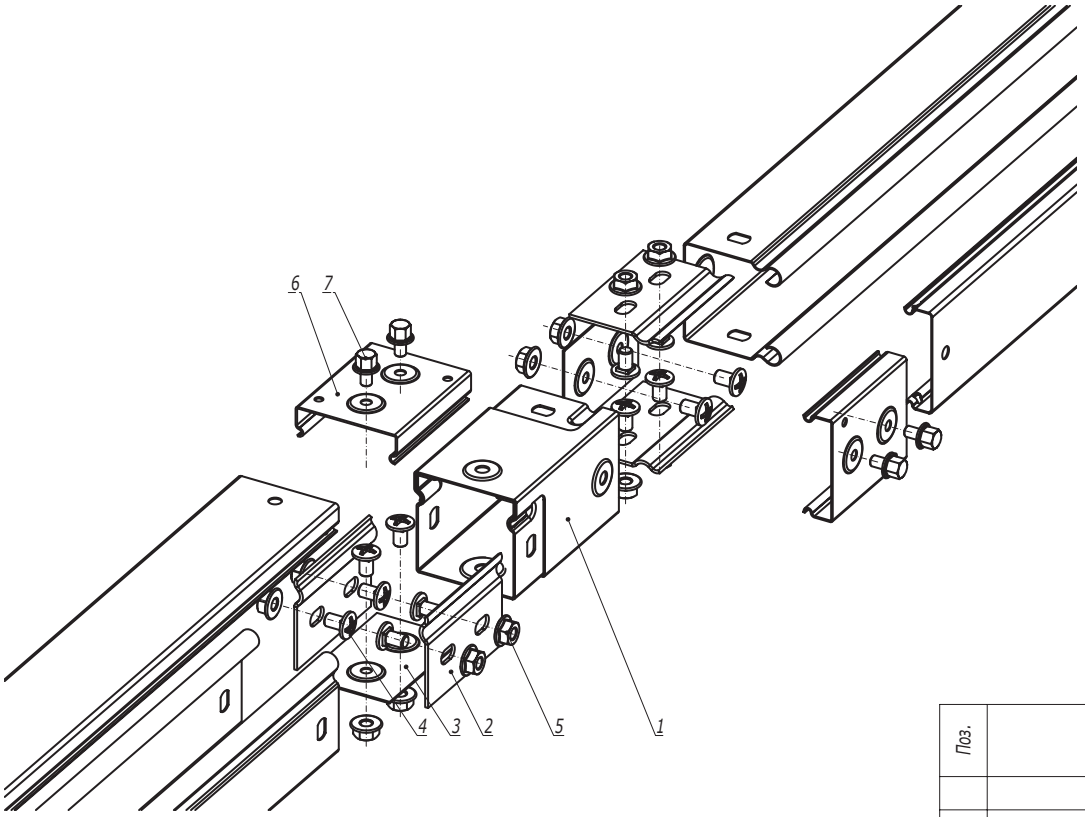


| Поз. | Наименование | Код | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| | Комплектация для аксессуара | | | |
| 1 | Разворот плоский правый, глухой | 39006 | 1 | |
| 2 | Пластина крепежная GTO | 37301 | 4 | |
| 3 | Накладка соединительная CGB | 37350 | 2 | |
| 4 | Винт с крестообразным шлицем М6х10 | CM010610 | 12 | |
| 5 | Гайка с насечкой М6 DIN 6923 | CM100600 | 12 | |
| | Комплектация для крышки | | | |
| 6 | Накладка соединительная CGC | 37390 | 2 | |
| 7 | Винт для электрического соединения М5х8 | CM030508 | 4 | |

| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Разработал | | Колесник А.А. | | | 09.25 |
| Проверил | | Чередниченко Г.А. | | | 09.25 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Утвердил | | Дядичко А.В. | | | 09.25 |

DKC-2025.S5.32

Разворот плоский правый, глухой

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| | | 1 |


DKC

Формат А3

Взаим. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

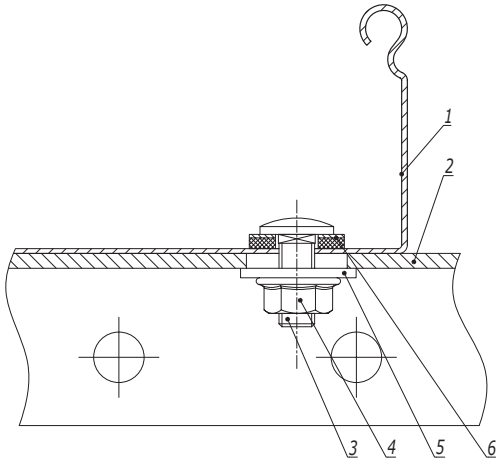



| Поз. | Наименование | Код | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Лоток кабельный листовой | | | |
| 2 | Профиль/ Консоль | | 1 | |
| 3 | Винт М6 | CM010620/ CM010625HDZ | | |
| 4 | Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М6 DIN\~6923 | CM100600 | | |
| 5 | Шайба кузовная 6 DIN 9021 | CM120600 | | |
| 6 | Шайба уплотнительная 6 | CM133620INOX316L | | |

| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата | DKC-2025.S5.33 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Разработал | | Колесник А.А. | | | 09.25 | Крепление кабельного лотка с системой защиты IP44 к профилю/консоли | Стадия | Лист | Листов |
| Проверил | | Чередниченко Г.А. | | | 09.25 | | | | 1 |
| Утвердил | | Дядичко А.В. | | | 09.25 | | DKC | | |

Взаим. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Формат А3

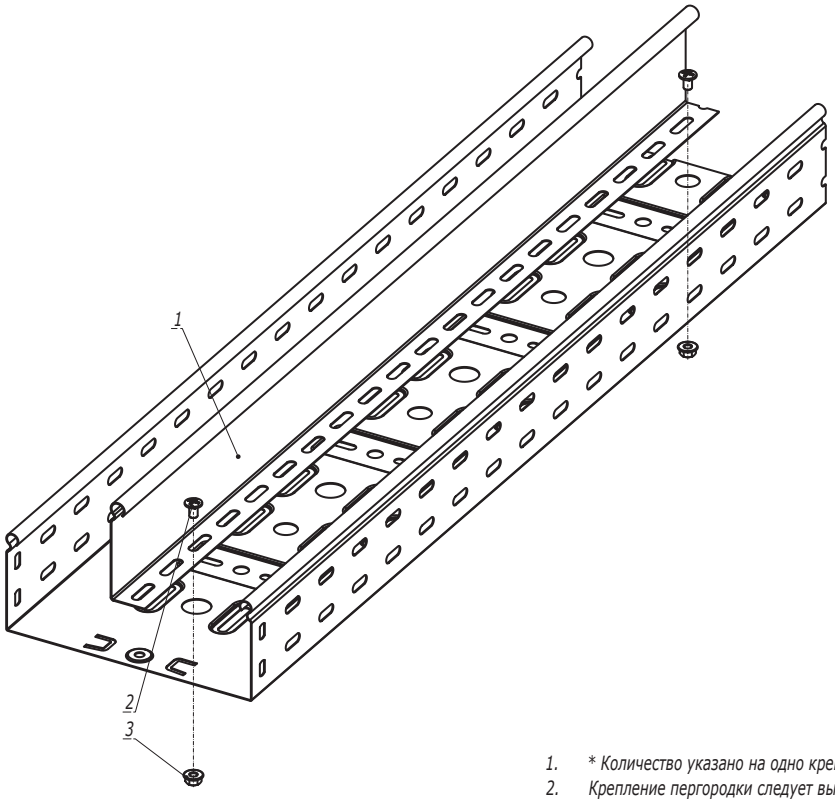



1. * Количество указано на одно крепление.
2. Крепление перегородки следует выполнять с шагом не более одного метра.

| Поз. | Наименование | Код | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| | Комплектация для аксессуара | | | |
| 1 | Перегородка SEP | | 1 | |
| 2 | Винт с крестообразным шлицем М6х10 | CM010610 | 1* | |
| 3 | Гайка с насечкой М6 DIN 6923 | CM100600 | 1* | |

| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата | DKC-2025.S5.34 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Разработал | | Колесник А.А. | | | 09.25 | Монтаж разделителя SEP | Стадия | Лист | Листов |
| Проверил | | Чередниченко Г.А. | | | 09.25 | | | | 1 |
| Утвердил | | Дядичко А.В. | | | 09.25 | | DKC | | |

Взаим. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

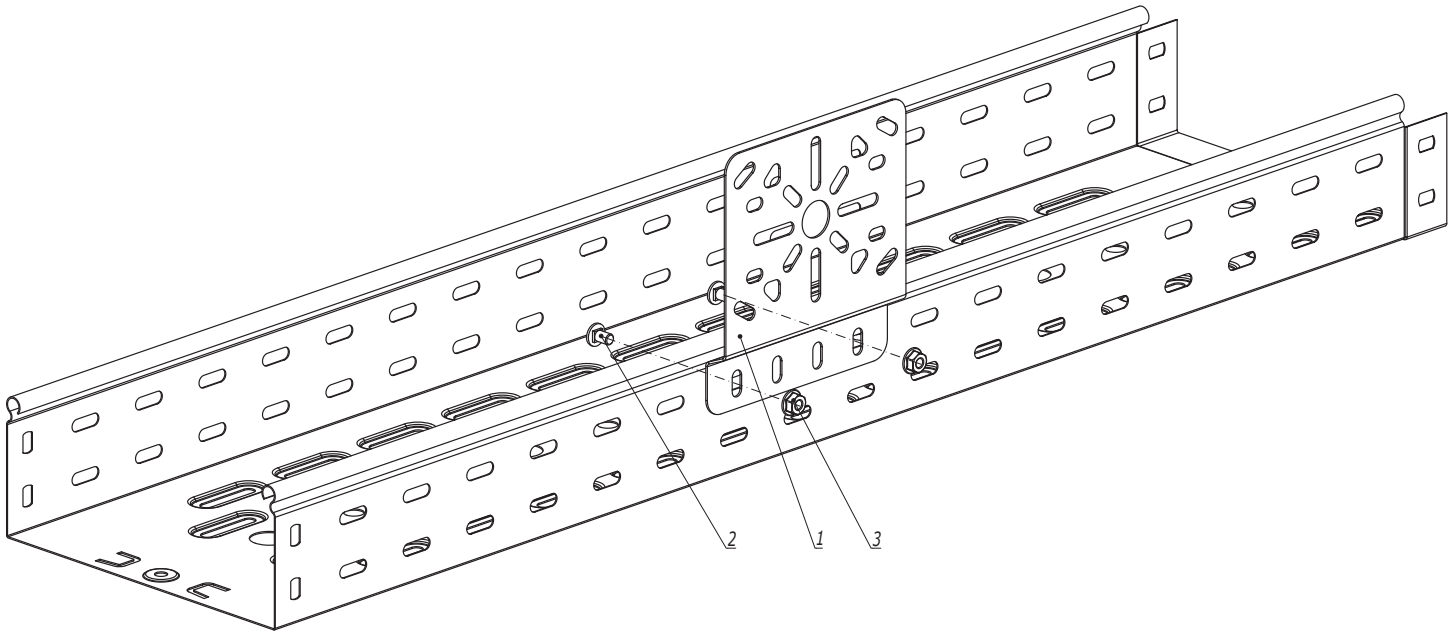




| Поз. | Наименование | Код | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| | Комплектация для аксессуара | | | |
| 1 | Монтажная пластина вертикальная | LP3000 | 1 | |
| 2 | Винт с крестообразным шлицем М6х10 | CM010610 | 2 | |
| 3 | Гайка с насечкой М6 DIN 6923 | CM100600 | 2 | |

| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата | DKC-2025.S5.35 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Разработал | | Колесник А.А. | | | 09.25 | Крепление пластины вертикальной монтажной | Стадия | Лист | Листов |
| Проверил | | Чередниченко Г.А. | | | 09.25 | | | | 1 |
| Утвердил | | Дядичко А.В. | | | 09.25 | | DKC | | |

Формат А3

Взаим. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

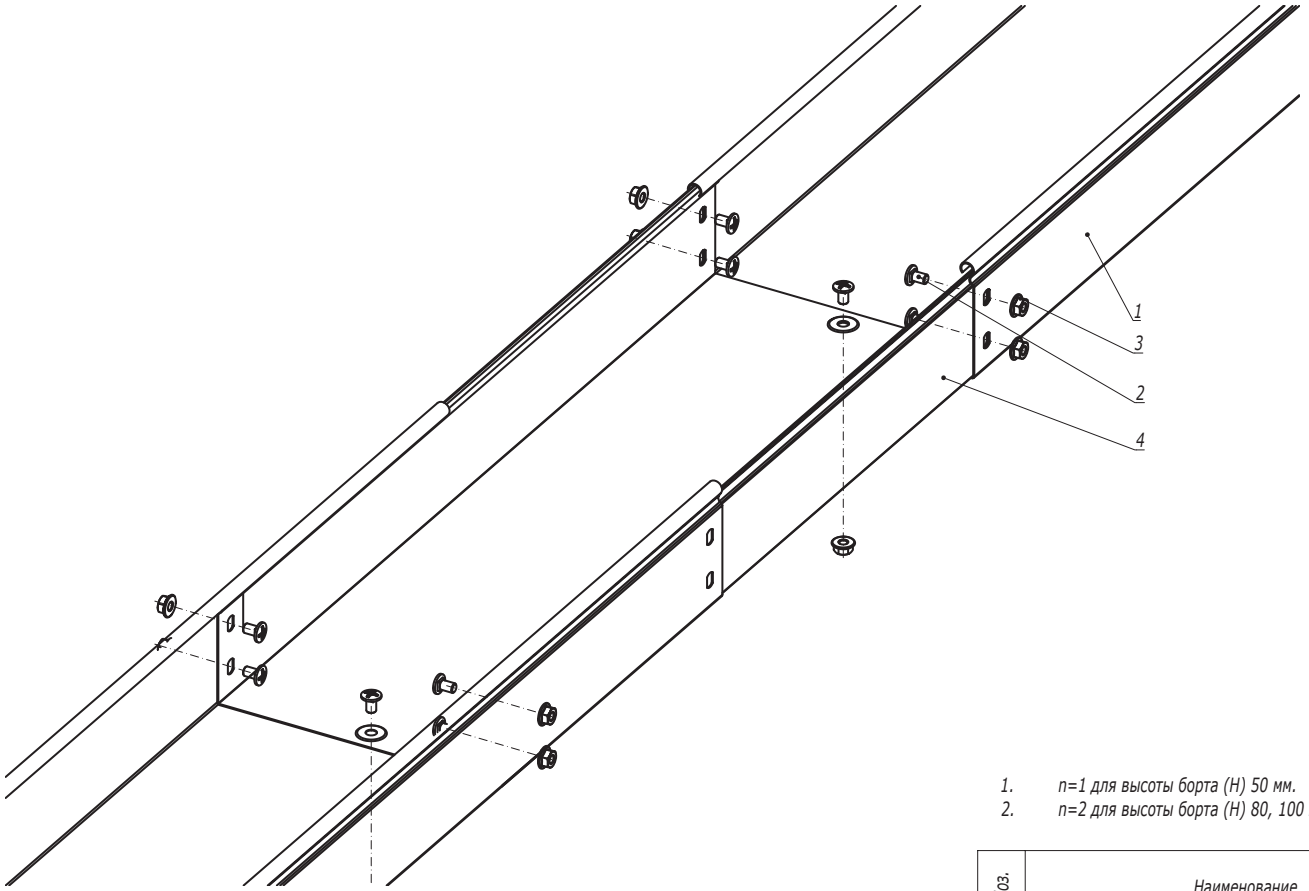

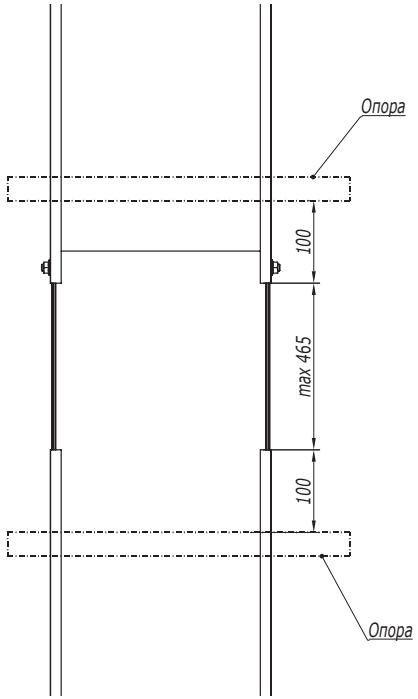



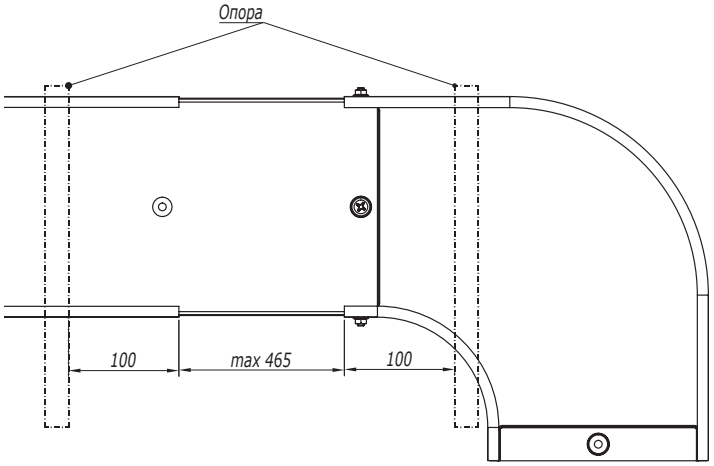

1. *n=1 для высоты борта (H) 50 мм.*
2. *n=2 для высоты борта (H) 80, 100 мм.*

| Поз. | Наименование | Код | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| | Комплектация для аксессуара | | | |
| 1 | Лоток | | 2 | |
| 2 | Винт с крестообразным шлицем M6x10 | CM010610 | n·2+1 | |
| 3 | Гайка с насечкой M6 DIN 6923 | CM100600 | n·2+1 | |
| 4 | Телескопический расширитель | | 1 | |

| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата | DKC-2025.S5.36 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Разработал | | Колесник А.А. | | | 09.25 | Телескопическое расширение лотков | Стадия | Лист | Листов |
| Проверил | | Чередниченко Г.А. | | | 09.25 | | | | 1 |
| Утвердил | | Дядичко А.В. | | | 09.25 | | DKC | | |

Взаим. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

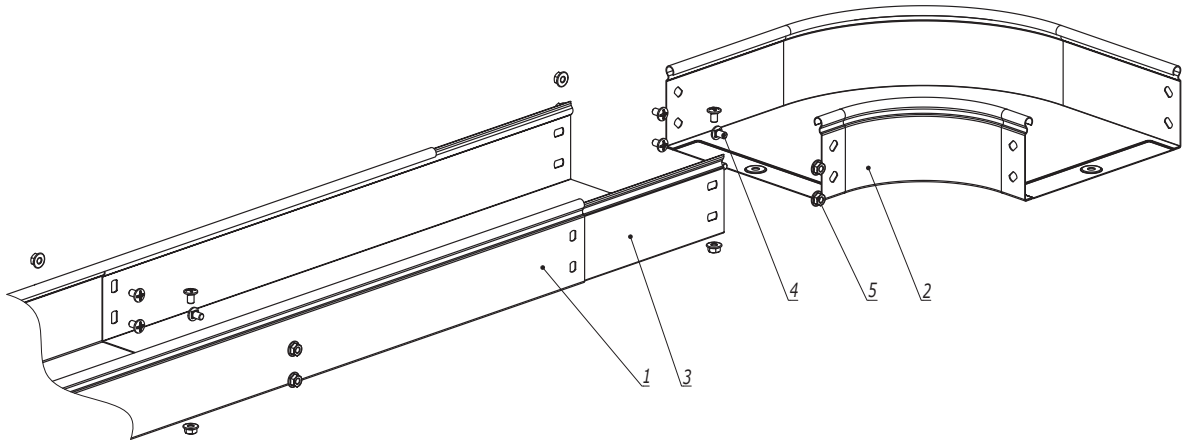



1. n=1 для высоты борта 50 мм.
2. n=2 для высоты борта 80, 100 мм.

| Поз. | Наименование | Код | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Лоток кабельный | | | |
| 2 | Аксессуар для листового лотка | | | |
| 3 | Телескопический расширитель | | | |
| 4 | Винт с крестообразным шлицем М6х10 | СМ010610 | n·4+2 | |
| 5 | Гайка с насечкой М6 DIN 6923 | СМ100600 | n·4+2 | |

| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата | DKC-2025.S5.37 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Разработал | | Тиунов И.А. | | | 09.18 | Соединение листового лотка с аксессуаром без подреза лотка | Стадия | Лист | Листов |
| Проверил | | Чередниченко Г.А. | | | 09.18 | | | | 1 |
| Утвердил | | Дядичко А.В. | | | 09.18 | | DKC | | |

Взаим. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Формат А3

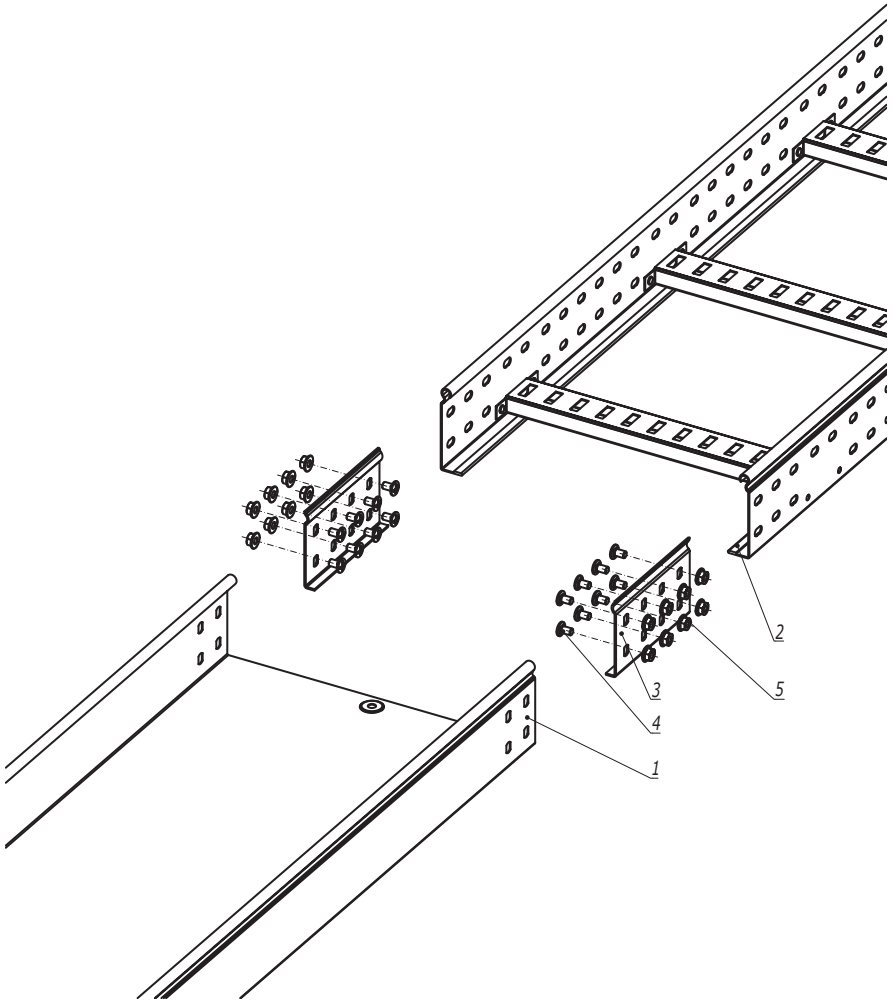



1. n=1 для высоты борта (H) 50 мм.
2. n=2 для высоты борта (H) 80, 100 мм.
3. Вспомогательные отверстия добавить в листовом лотке на монтаже.

| Поз. | Наименование | Код | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| | Комплектация для аксессуара | | | |
| 1 | Лоток листовой | | 1 | |
| 2 | Лоток лестничный | | 1 | |
| 3 | Усиленное соединение GTO-L | | 2 | |
| 4 | Винт с крестообразным шлицем M6x10 | CM010610 | nx8 | |
| 5 | Гайка с насечкой M6 DIN 6923 | CM100600 | nx8 | |

| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата | DKC-2025.S5.38 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Разработал | | Колесник А.А. | | | 09.25 | Соединение листового лотка с лестничным | Стадия | Лист | Листов |
| Проверил | | Чередниченко Г.А. | | | 09.25 | | | | 1 |
| Утвердил | | Дядичко А.В. | | | 09.25 | | DKC | | |

Взаим. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Формат А3

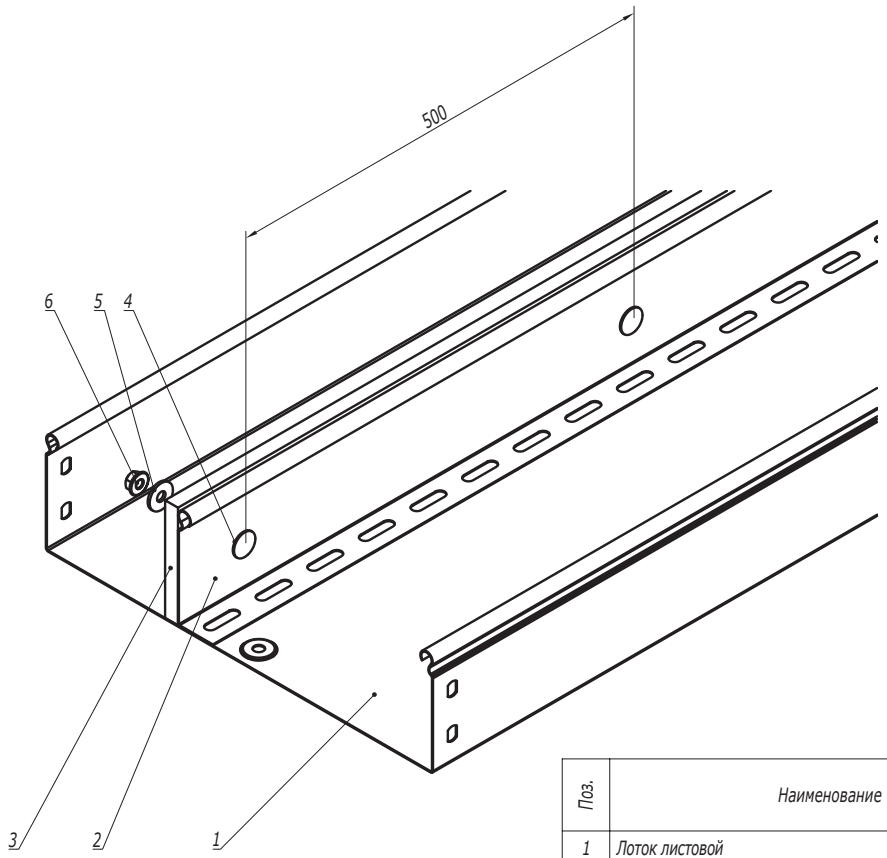



| Поз. | Наименование | Код | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Лоток листовой | | | |
| 2 | Разделитель SEP | | | |
| 3 | Огнестойкая перегородка DD | DD0510/DD0810/ DD1010 | | |
| 4 | Винт с гладкой головкой и квадратным подголовником M6x20 | CM010620HDZ | | |
| 5 | Шайба кузовная 6мм | CM120600 | | |
| 6 | Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию M6 | CM100600 | | |

| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата | DKC-2025.S5.39 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Разработал | | Колесник А.А. | | | 09.25 | Крепление огнестойкой перегородки к разделителю SEP | Стадия | Лист | Листов |
| Проверил | | Чередниченко Г.А. | | | 09.25 | | | | 1 |
| Утвердил | | Дядичко А.В. | | | 09.25 | | DKC | | |


Взаим. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Формат А3

Вариант 1

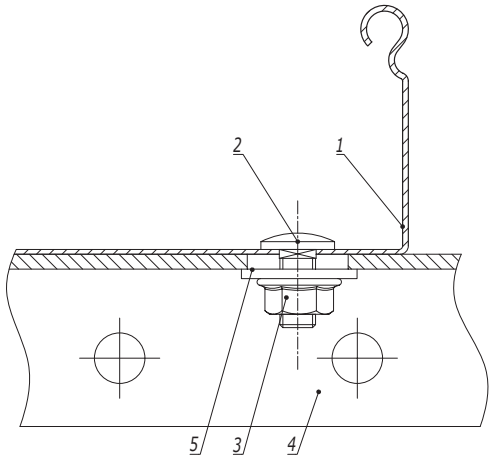


Вариант 2

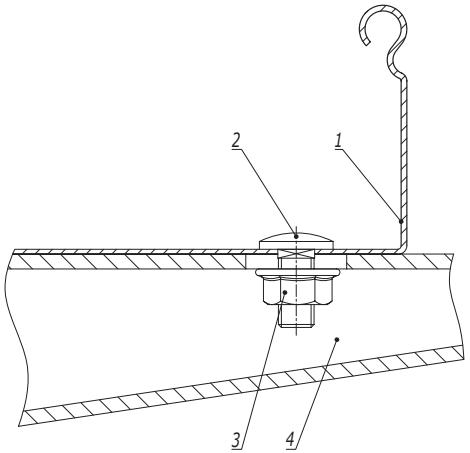


1. * Выбор винта зависит от суммарной толщины соединяемых деталей.

| Поз. | Наименование | Код | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Лоток кабельный листовой | | | |
| 2 | Винт М6 | СМ010610/ СМ010612/ СМ010616/ СМ010620* | | |
| 3 | Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М6 DIN6923 | СМ100600 | | |
| | Вариант 1 | | | |
| 4 | Профиль/консоль из С-образного профиля | | | |
| 5 | Шайба кузовная Ø6 DIN9021 | СМ120600 | | |
| | Вариант 2 | | | |
| 4 | Консоль ВВН-60/ВВН-70 | | | |

| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Разработал | | Колесник А.А. | | | 09.25 |
| Проверил | | Чередниченко Г.А. | | | 09.25 |
| Утвердил | | Дядичко А.В. | | | 09.25 |

DKC-2025.S5.40

Крепление листового лотка к профилю/консоли

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| | | 1 |


DKC


Формат А3

Взаим. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

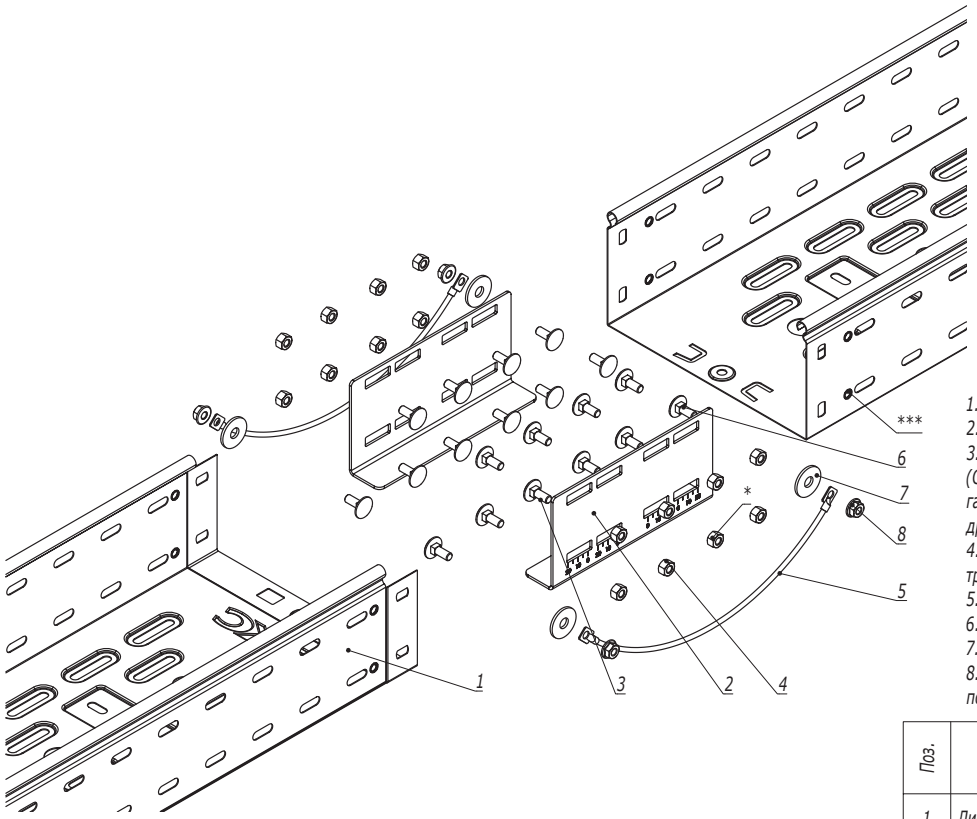

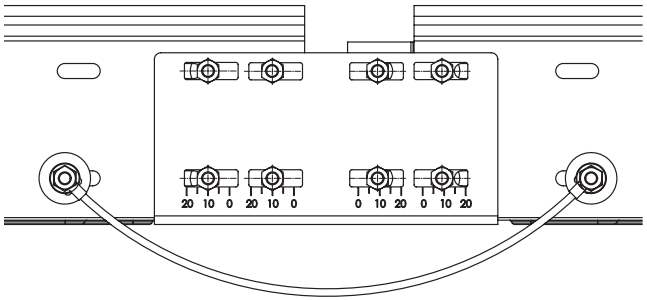
1. *n=1 для высоты борта 50 мм.*
2. *n=2 для высоты борта 80, 100 мм.*
3. **Гайка не должна быть затянута! Рекомендуется оставить пол оборота до пластины незакрученными (Оптимальный способ монтажа: зазор, равный 1 мм между гайкой и пластиной. По окончания установки всех гаек, пластина компенсации должна беспрепятственно перемещаться по винтам от одной крайней точки до другой).*
4. ***Для соединения лотков с помощью термокомпенсационного соединителя перемычками с обеих сторон, требуется заказ двух комплектов.*
5. *Термокомпинсационный соединитель крепить на все винты.*
6. ****Вспомогательные отверстия добавить на монтаже.*
7. *Допустимо применять с перфорированным и неперфорированным лотком.*
8. *Для применения термокомпенсационного соединителя требуется расчет на тепловое расширение и подтверждение несущей способности узла.*

| Поз. | Наименование | Код | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Листовой лоток | | 2 | |
| 2 | Термокомпенсационный соединитель | SEH050KHDZL/ SEH080KHDZL/ SEH100KHDZL | 2 | Поставляется в комплекте |
| 3 | Винт с гладкой головкой и квадратным подголовником M6x20 | | 4п | |
| 4 | Гайка самоконтрящаяся M6 | | 4п | |
| 5 | Перемычка | SC6L300KHDZ | 1 | Поставляется в комплекте** |
| 6 | Винт с гладкой головкой и квадратным подголовником M6 | | 2 | |
| 7 | Шайба с узкими полями | | 2 | |
| 8 | Гайка с насечкой M6 DIN 6923 | | 2 | |

| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Разработал | | Тиунов И.А. | | | 09.18 |
| Проверил | | Чередниченко Г.А. | | | 09.18 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Утвердил | | Дядичко А.В. | | | 09.18 |

DKC-2025.S5.41


Соединение лотков в местах компенсации температурных расширений

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| | 1 | 2 |

DKC

Формат А3

| Взаим. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл. |
|---|---|---|
| | | |

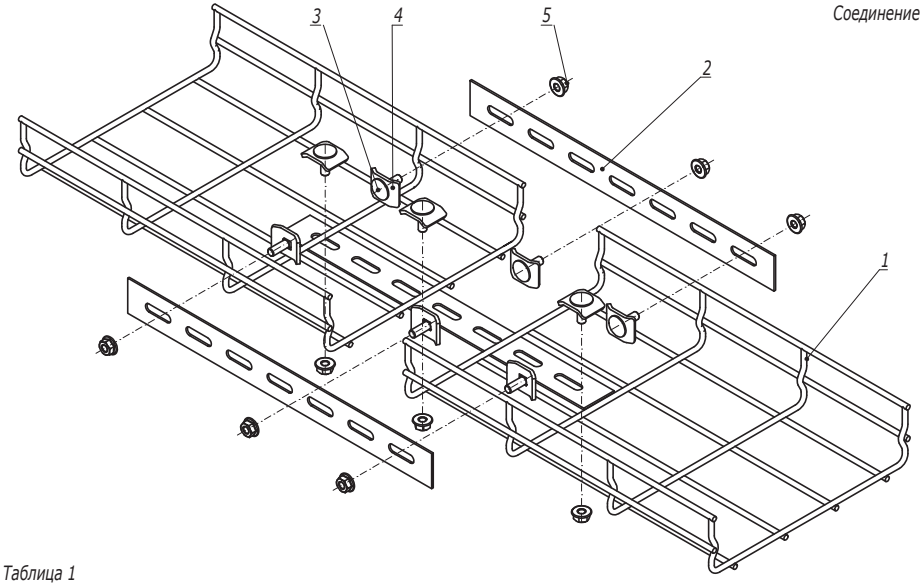


Соединение полосой

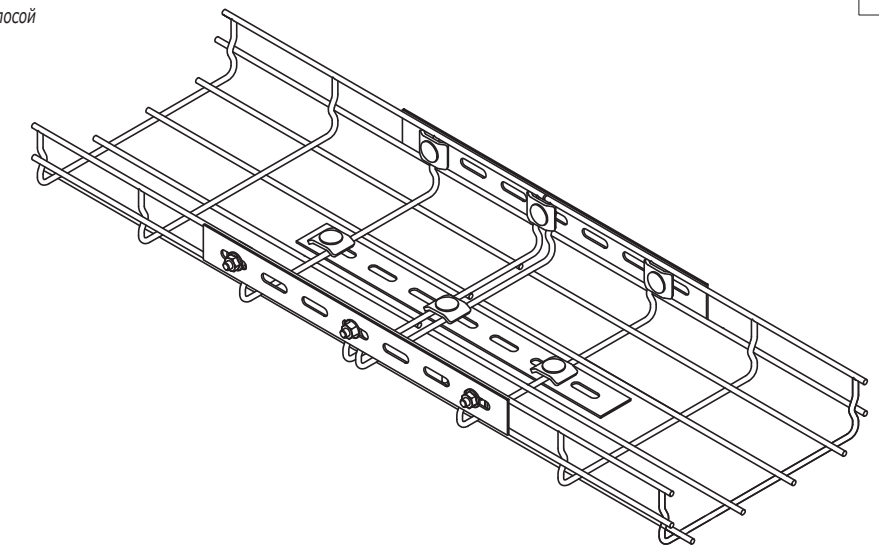


Таблица 1

| Типоразмер лотка | Соединитель с семью отверстиями, шт. | Набор метизов, кол. |
|---|---|---|
| 30x50 | 2 | 4 |
| 30x100 | 2 | 4 |
| 30x150 | 3 | 6 |
| 30x200 | 3 | 6 |
| 30x300 | 3 | 6 |
| 30x400 | 3 | 6 |
| 30x500 | 3 | 6 |
| 30x600 | 3 | 6 |

| Типоразмер лотка | Соединитель с семью отверстиями, шт. | Набор метизов, кол. |
|---|---|---|
| 50x50 | 2 | 4 |
| 50x100 | 2 | 4 |
| 50x150 | 3 | 6 |
| 50x200 | 3 | 6 |
| 50x300 | 3 | 6 |
| 50x400 | 3 | 6 |
| 50x500 | 4 | 8 |
| 50x600 | 4 | 8 |

| Типоразмер лотка | Соединитель с семью отверстиями, шт. | Набор метизов, кол. |
|---|---|---|
| 80x80 | 3 | 6 |
| 80x100 | 3 | 6 |
| 80x150 | 3 | 6 |
| 80x200 | 3 | 6 |
| 80x300 | 3 | 6 |
| 80x400 | 3 | 6 |
| 80x500 | 4 | 8 |
| 80x600 | 4 | 8 |

| Типоразмер лотка | Соединитель с семью отверстиями, шт. | Набор метизов, кол. |
|---|---|---|
| 100x100 | 3 | 6 |
| 100x150 | 3 | 6 |
| 100x200 | 3 | 6 |
| 100x300 | 3 | 6 |
| 100x400 | 4 | 8 |
| 100x500 | 4 | 8 |
| 100x600 | 4 | 8 |

| Поз. | Наименование | Код | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Лоток проволочный | | | |
| 2 | Соединитель с семью отверстиями | FC34247/FC34247R | | |
| | Набор метизов: | | | |
| 3 | Винт DIN 603 M6x20 | CM050620 | | |
| 4 | Шайба | CM170600 | | |
| 5 | Гайка с насечкой M6 DIN 6923 | CM100600 | | |

Взаим. инв. №

Подпись и дата


Инв. № подл.


| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата |
|---|---|---|---|---|---|

DKC-2025.F5.01

Лист 2

Увеличенная монтажная плата

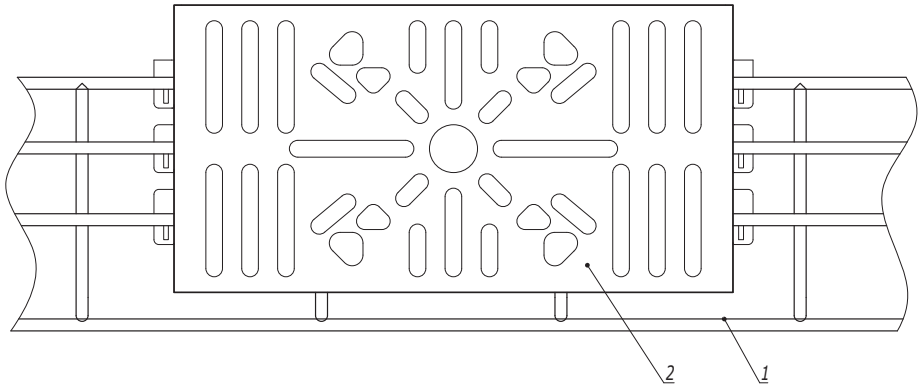

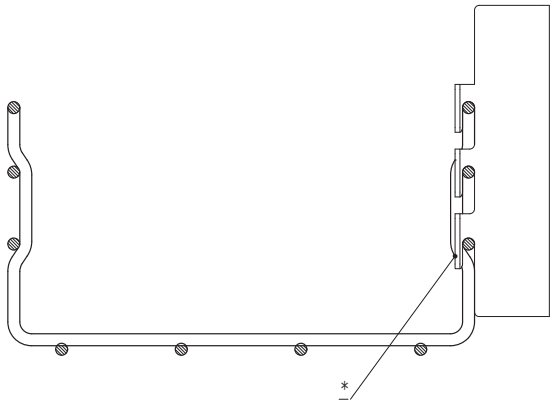
1. *Для фиксации платы на лотке произвести загиб лапок.

| Поз. | Наименование | Код | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Лоток проволочный шириной 50-100 мм | | 1 | |
| 2 | Увеличенная монтажная плата | FC37312...FC37315 | 1 | |

| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата |
|---|---|---|---|---|---|

DKC-2025.F5.07


Лист 2


Взаим. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Лоток шириной 200 мм

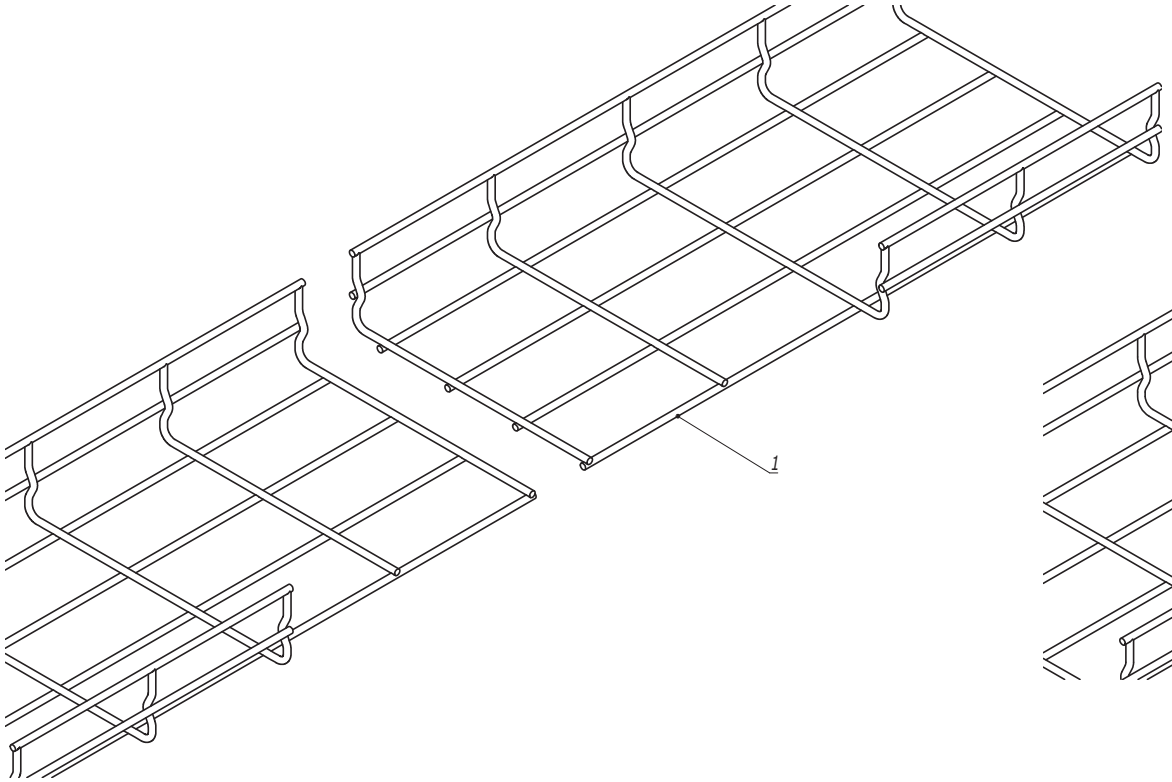

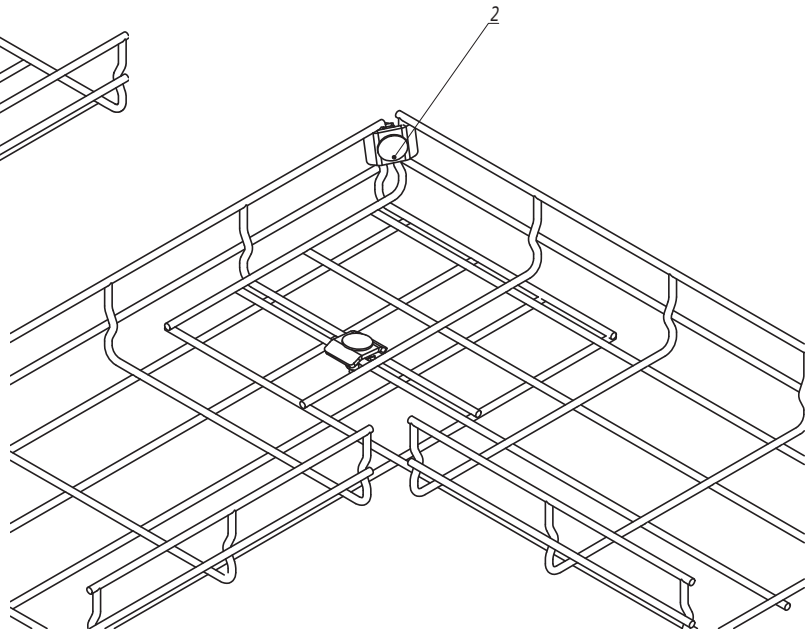
| Поз. | Наименование | Код | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Лоток проволочный шириной 200 мм | | | |
| 2 | Комплект метизов №1 или №3 | СМ350001/ СМ350003 | 2 | |

| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата |
|---|---|---|---|---|---|

DKC-2025.F5.09


Лист 5


Взаим. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Лоток шириной 300 мм

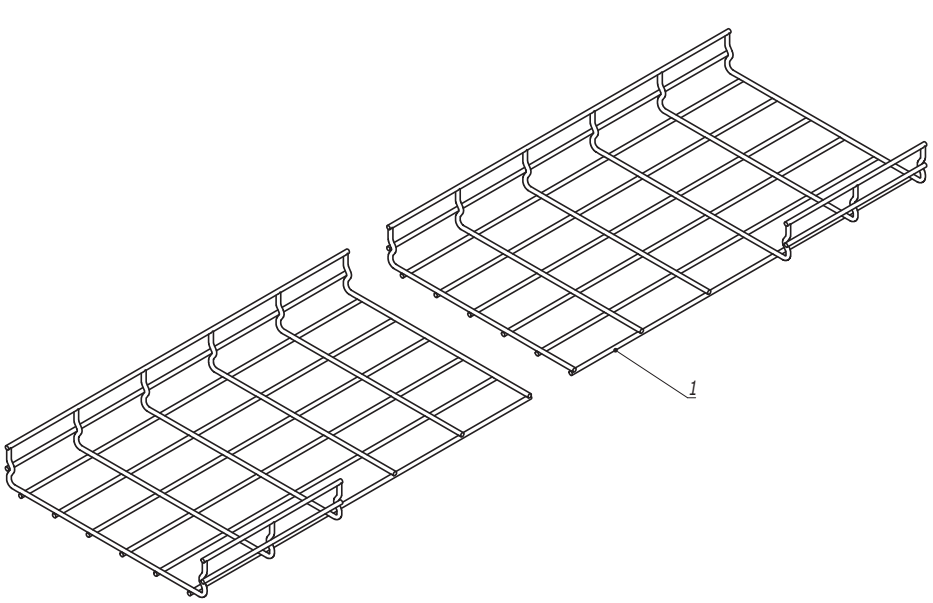

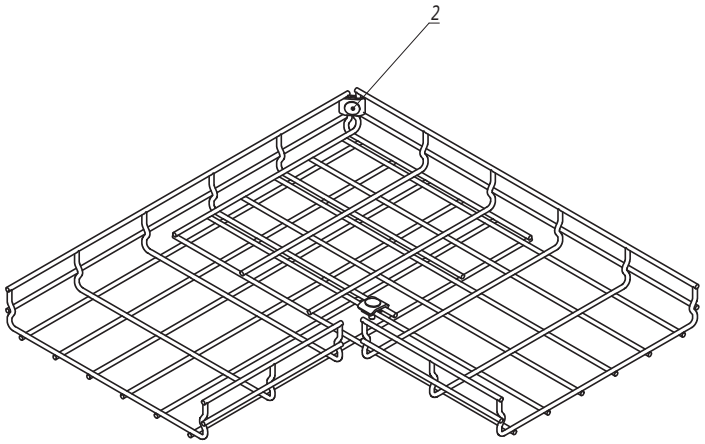



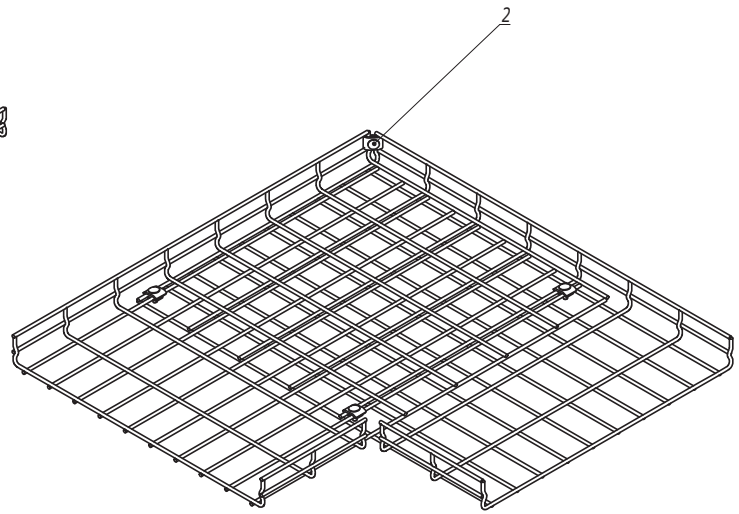

| Поз. | Наименование | Код | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Лоток проволочный шириной 300 мм | | | |
| 2 | Комплект метизов №1 или №3 | СМ350001/ СМ350003 | 2 | |

| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата | DKC-2025.F5.09 | Лист 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

Взаим. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Лоток шириной 500 мм

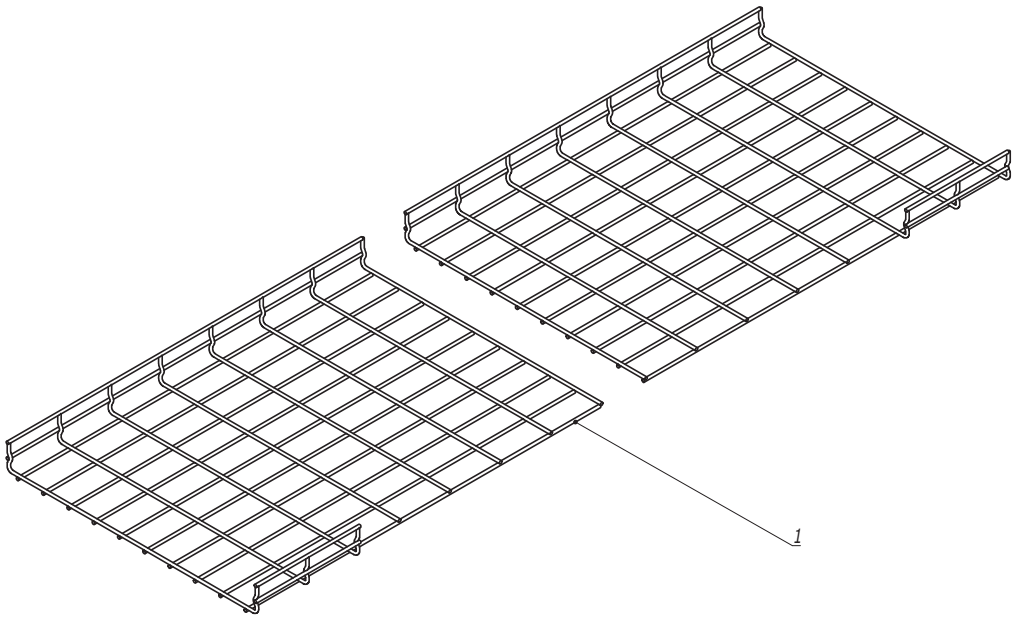


| Поз. | Наименование | Код | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Лоток проволочный шириной 500 мм | | | |
| 2 | Комплект метизов №1 или №3 | СМ350001/ СМ350003 | 4 | |


| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата | DKC-2025.F5.09 | Лист 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

Взаим. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Лоток шириной 600 мм

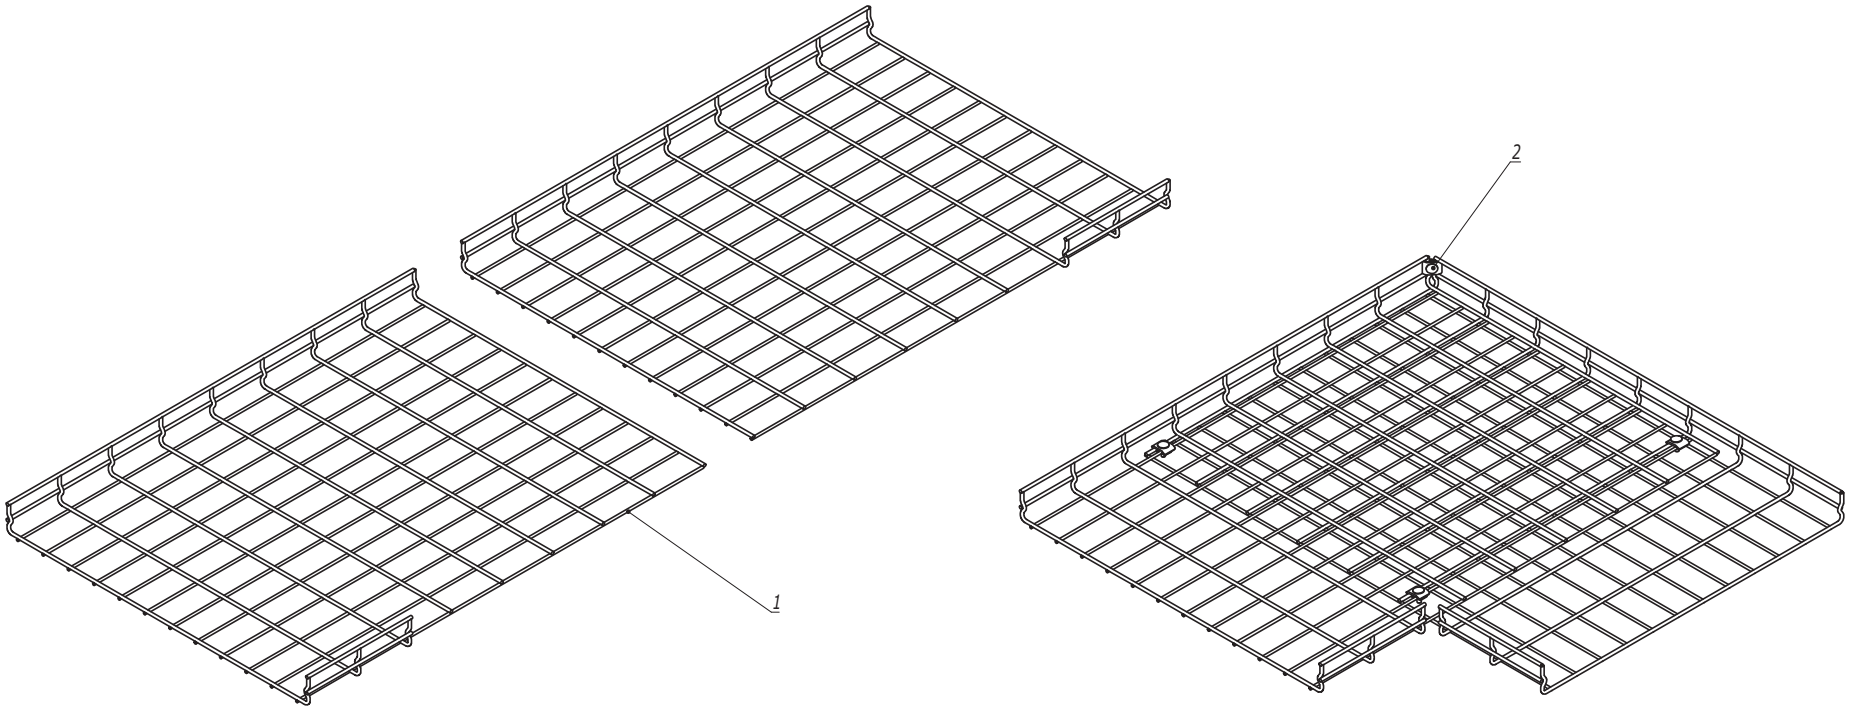


| Поз. | Наименование | Код | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Лоток проволочный шириной 600 мм | | | |
| 2 | Комплект метизов №1 или №3 | СМ350001/ СМ350003 | 4 | |


| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата |
|---|---|---|---|---|---|


DKC-2025.F5.09

Лист 9

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взаим. инв. №

*Лоток шириной 50 мм*

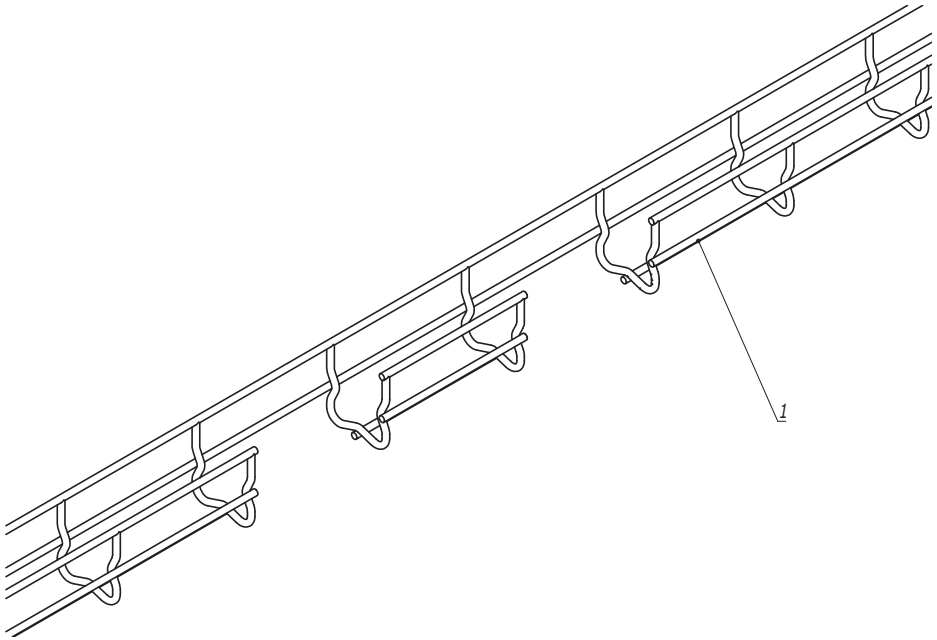

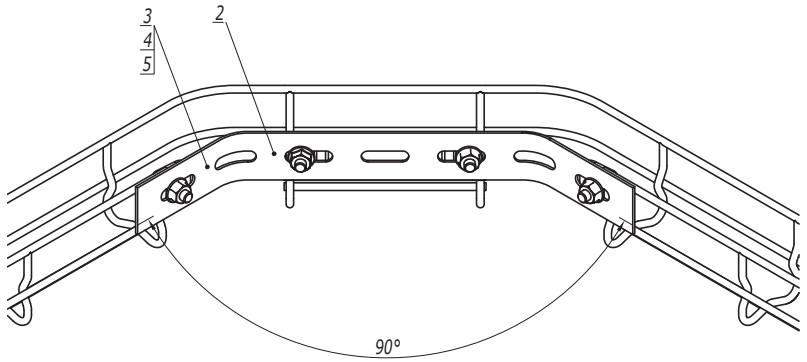
| Поз. | Наименование | Код | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Лоток проволочный шириной 50 мм | | | |
| 2 | Соединитель с семью отверстиями | FC34247/FC34247R | 1 | |
| 3 | Винт М6х20 DIN 603 | CM050620 | 4 | |
| 4 | Шайба | CM170600 | 4 | |
| 5 | Гайка с насечкой М6 DIN 6923 | CM100600 | 4 | |

| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Разработал | | Колесник А.А. | | | 09.25 |
| Проверил | | Чередниченко Г.А. | | | 09.25 |
| Утвердил | | Дядичко А.В. | | | 09.25 |

**DKC-2025.F5.10**

Поворот проволочного лотка большим радиусом

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| | 1 | 9 |


DKC


Взаим. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Лоток шириной 80 мм

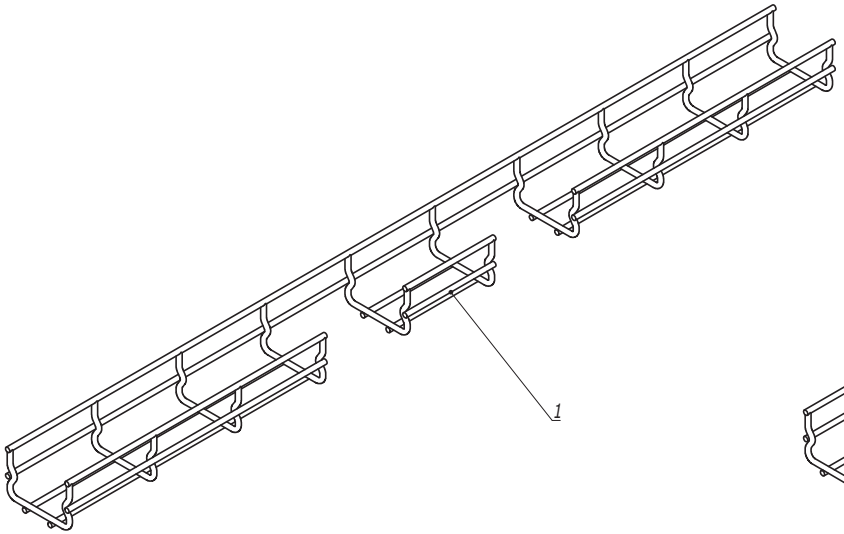

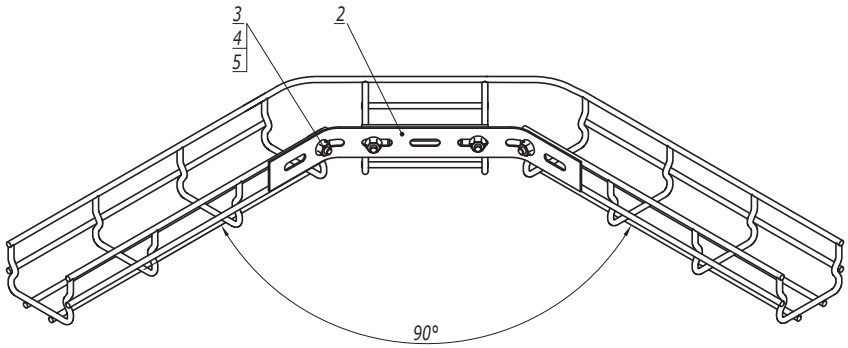
| Поз. | Наименование | Код | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Лоток проволочный шириной 80 мм | | | |
| 2 | Соединитель с семью отверстиями | FC34247/FC34247R | 1 | |
| 3 | Винт М6х20 DIN 603 | CM050620 | 4 | |
| 4 | Шайба | CM170600 | 4 | |
| 5 | Гайка с насечкой М6 DIN 6923 | CM100600 | 4 | |

| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата |
|---|---|---|---|---|---|

DKC-2025.F5.10


Лист 2


Взаим. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

*Лоток шириной 100 мм*

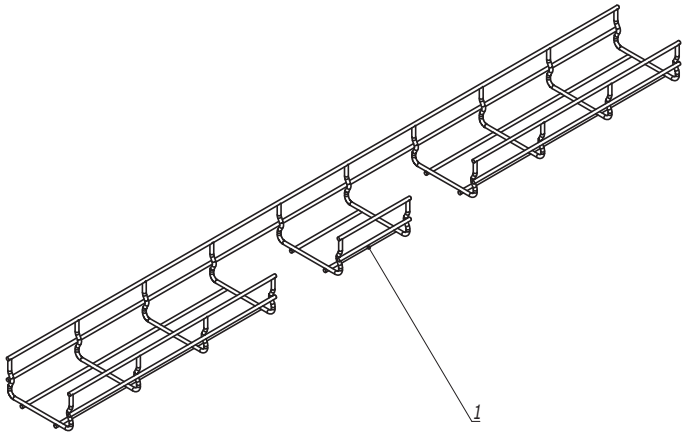

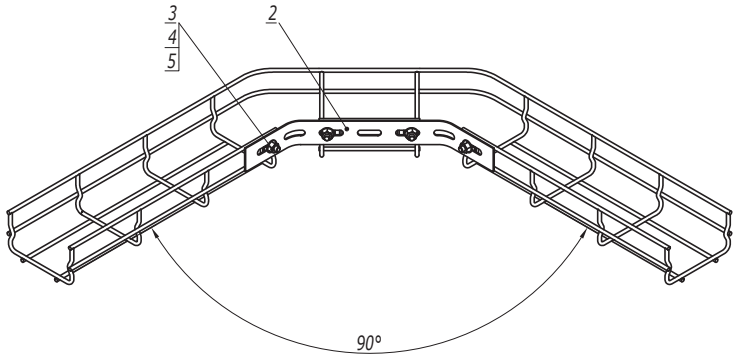
| Поз. | Наименование | Код | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Лоток проволочный шириной 100 мм | | | |
| 2 | Соединитель с семью отверстиями | FC34247/FC34247R | 1 | |
| 3 | Винт М6х20 DIN 603 | CM050620 | 4 | |
| 4 | Шайба | CM170600 | 4 | |
| 5 | Гайка с насечкой М6 DIN 6923 | CM100600 | 4 | |

| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата |
|---|---|---|---|---|---|

DKC-2025.F5.10


Лист 3


Взаим. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Лоток шириной 150 мм

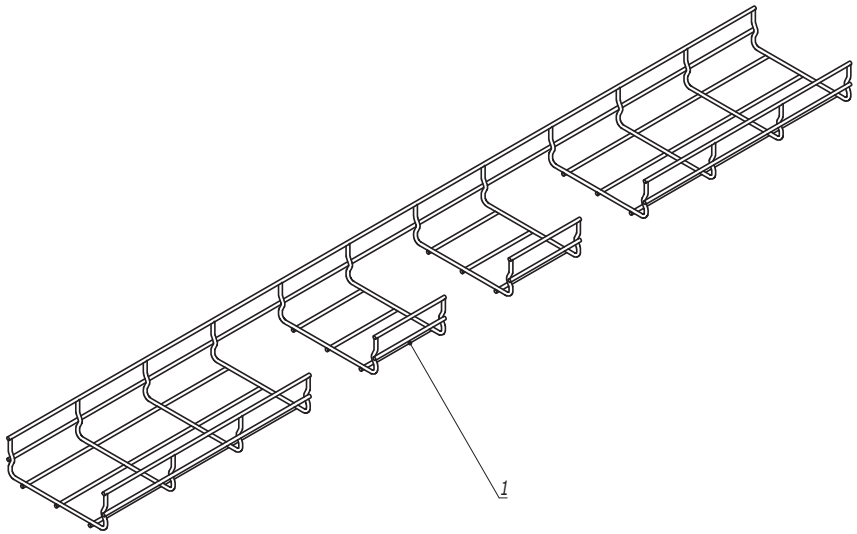

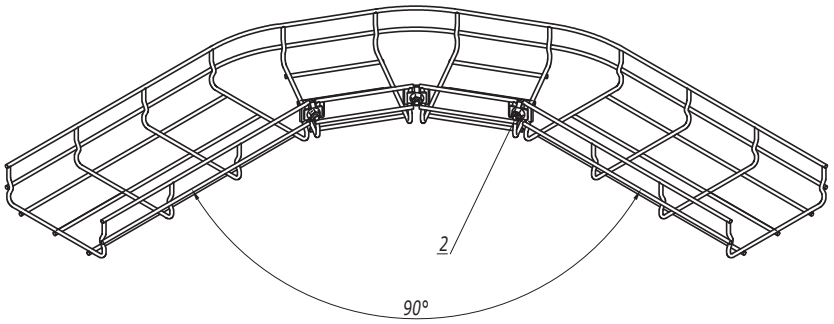
| Поз. | Наименование | Код | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Лоток проволочный шириной 150 мм | | | |
| 2 | Комплект метизов №1 или №3 | СМ350001/ СМ350003 | 3 | |

| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата |
|---|---|---|---|---|---|

DKC-2025.F5.10


Лист 4


Взаим. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

*Лоток шириной 300 мм*

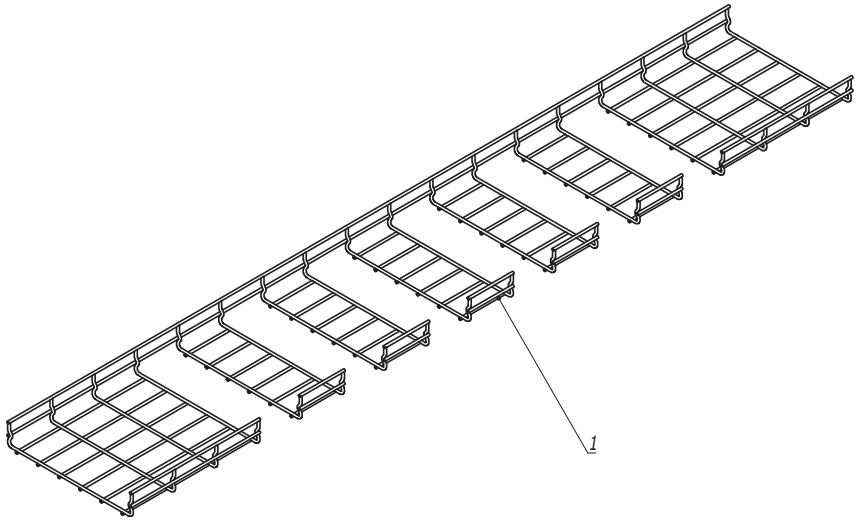

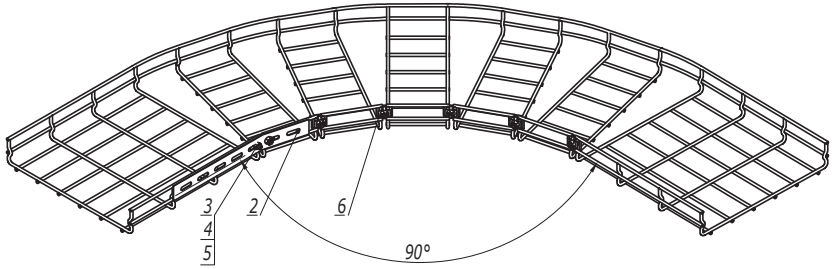
| Поз. | Наименование | Код | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Лоток проволочный шириной 300 мм | | | |
| 2 | Соединитель с семью отверстиями | FC34247/FC34247R | 1 | |
| 3 | Винт М6х20 DIN 603 | CM050620 | 2 | |
| 4 | Шайба | CM170600 | 2 | |
| 5 | Гайка с насечкой М6 DIN 6923 | CM100600 | 2 | |
| 6 | Комплект метизов №1 или №3 | CM350001/ CM350003 | 5 | |

| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата |
|---|---|---|---|---|---|

DKC-2025.F5.10


Лист 6


Взаим. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Лоток шириной 400 мм

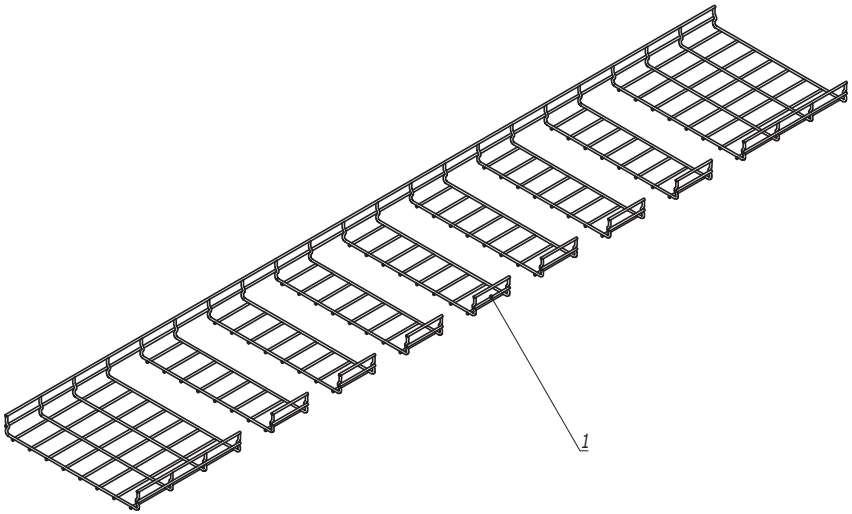

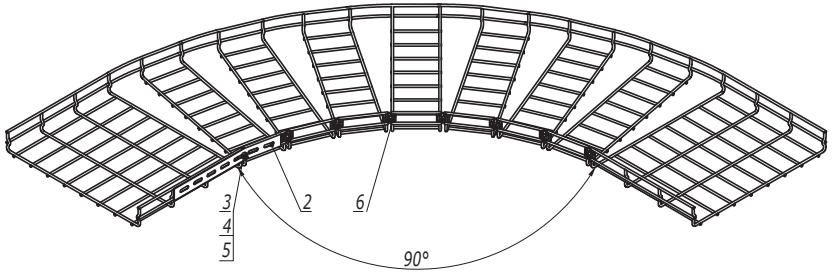
| Поз. | Наименование | Код | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Лоток проволочный шириной 400 мм | | | |
| 2 | Соединитель с семью отверстиями | FC34247/FC34247R | 1 | |
| 3 | Винт М6х20 DIN 603 | CM050620 | 2 | |
| 4 | Шайба | CM170600 | 2 | |
| 5 | Гайка с насечкой М6 DIN 6923 | CM100600 | 2 | |
| 6 | Комплект метизов №1 или №3 | CM350001/ CM350003 | 5 | |

| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата |
|---|---|---|---|---|---|

DKC-2025.F5.10


Лист 7


Взаим. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Лоток шириной 500 мм

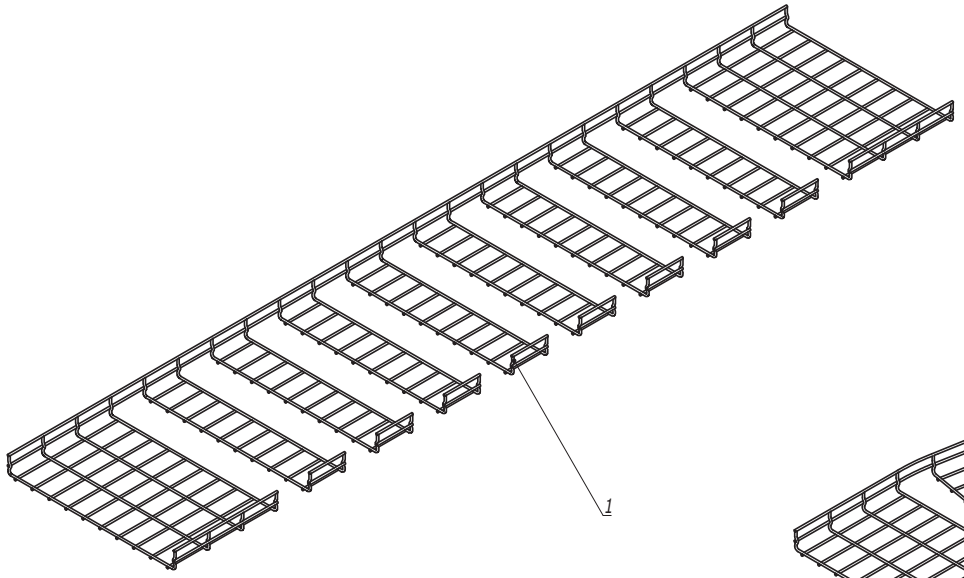

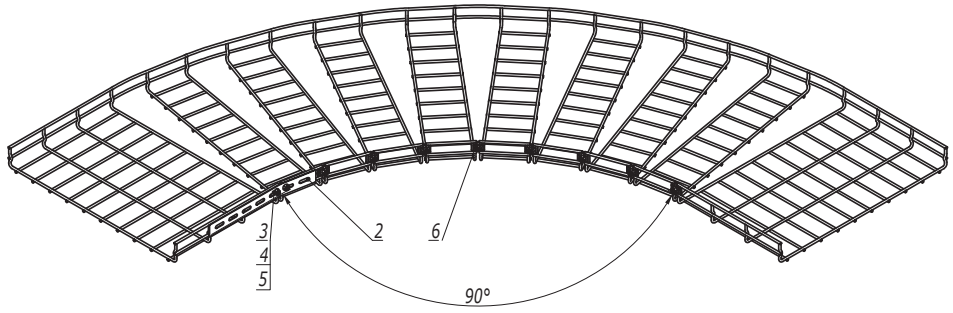
| Поз. | Наименование | Код | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Лоток проволочный шириной 500 мм | | | |
| 2 | Соединитель с семью отверстиями | FC34247/FC34247R | 1 | |
| 3 | Винт М6х20 DIN 603 | CM050620 | 2 | |
| 4 | Шайба | CM170600 | 2 | |
| 5 | Гайка с насечкой М6 DIN 6923 | CM100600 | 2 | |
| 6 | Комплект метизов №1 или №3 | CM350001/ CM350003 | 8 | |

| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата |
|---|---|---|---|---|---|


DKC-2025.F5.10


Лист 8

Взаим. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

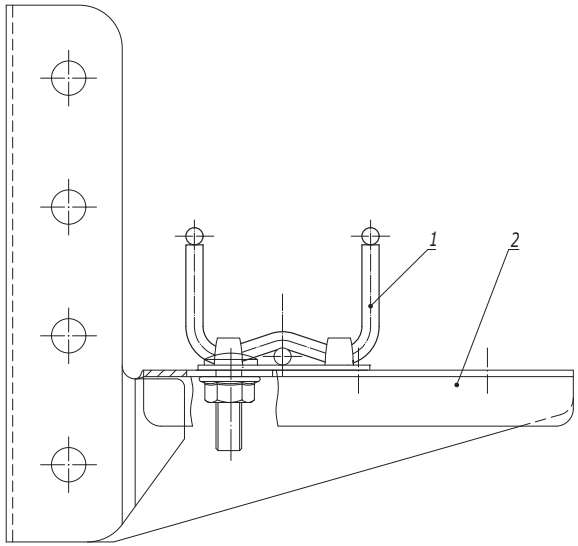

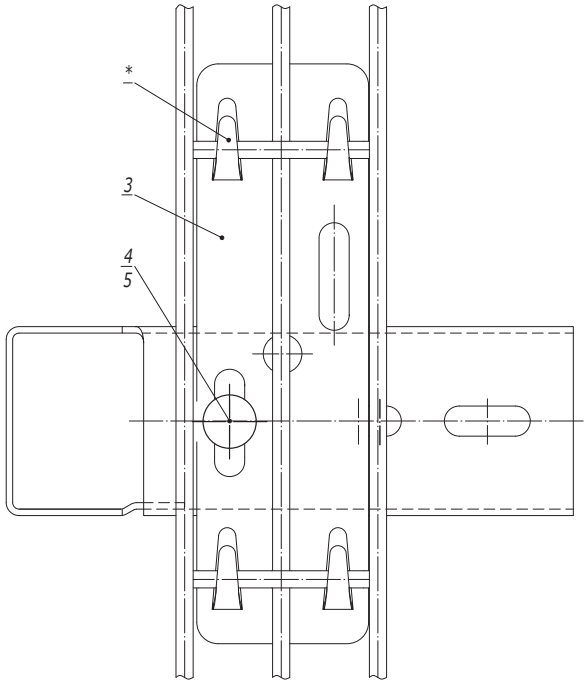
1. * Для фиксации лотка на держателе произвести загиб лепестков.

| Поз. | Наименование | Код | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Лоток проволочный шириной 80-300 мм | | | |
| 2 | Консоль с плоской полкой (BBA, BBC, BBL, ML, BBM, BBN) | | 1 | |
| 3 | Держатель для проволочного лотка шириной 50 мм | FC37305 | 1 | |
| 4 | Винт M6x20 | CM050620 | 1 | |
| 5 | Гайка с насечкой M6 DIN 6923 | CM100600 | 1 | |

| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Разработал | | Колесник А.А. | | | 09.25 |
| Проверил | | Чередниченко Г.А. | | | 09.25 |
| Утвердил | | Дядичко А.В. | | | 09.25 |

DKC-2025.F5.14

Крепление проволочного лотка шириной 50 мм при помощи держателя для проволочного лотка

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| | | 1 |

DKC

Взаим. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.