
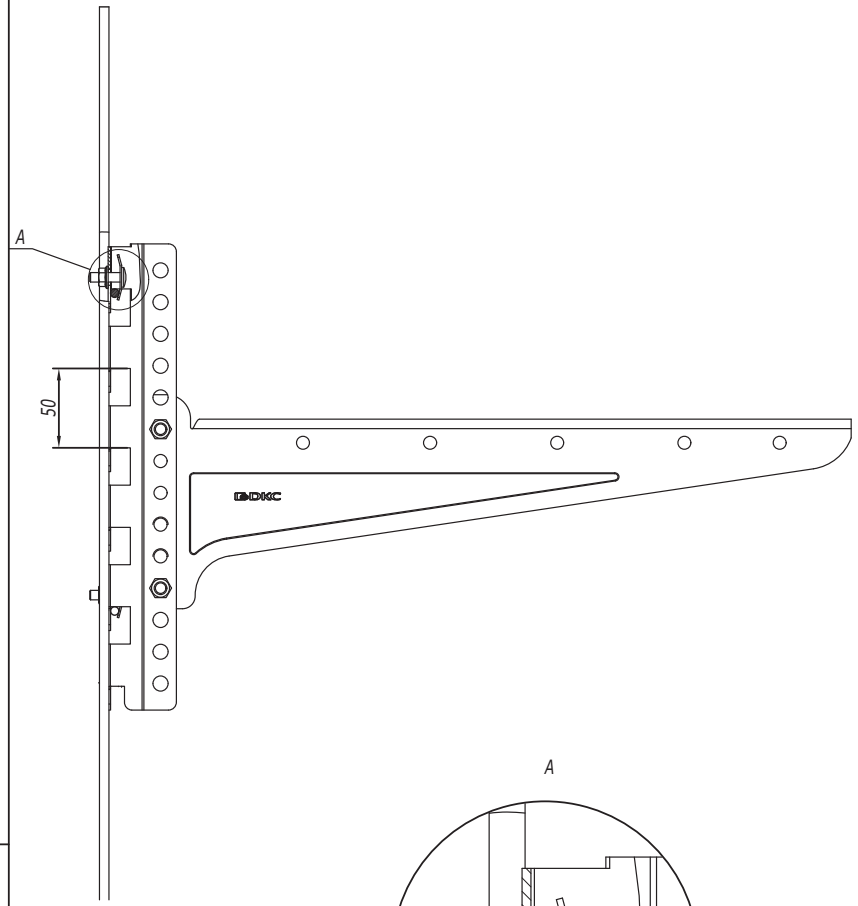
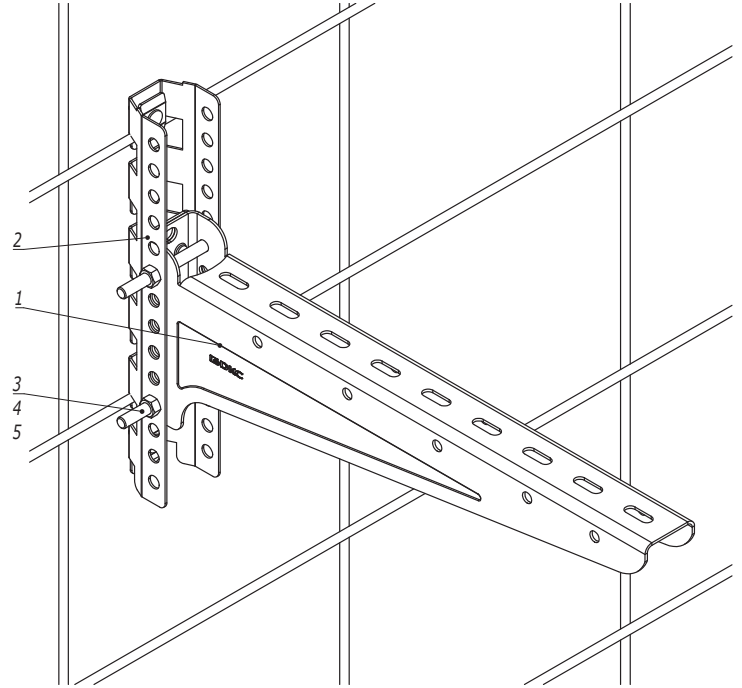


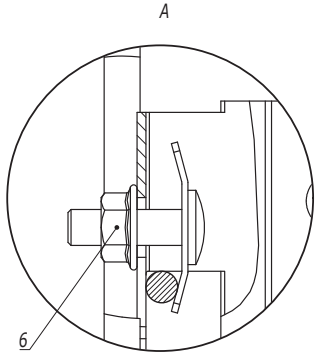



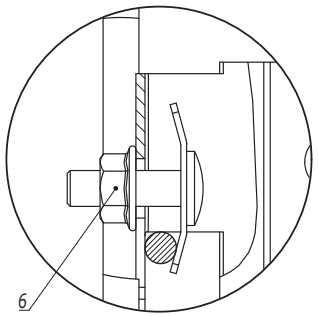



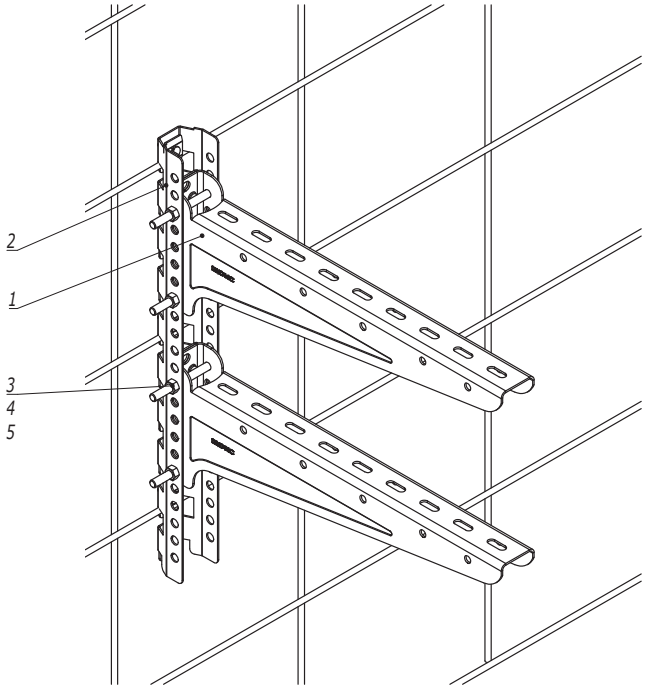

| Поз. | Наименование | Код | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Консоль | BBN | n | |
| 2 | Профиль | | n | Поставляется в комплекте BMF1830HDZ |
| 3 | Болт с шестигранной головкой М8 | CM080880HDZ | 2n | |
| 4 | Гайка с насечкой М8 | CM100800HDZ | 2n | |
| 5 | Шайба с узкими полями М8 | CM240800HDZ | 2n | |
| 6 | Крепеж. комп №4 д/монтажа пров.лотка | CM350004HDZ | 2n | |

| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата | DKC-2025.B5.37 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Разработал | | Колесник А.А. | | | 09.25 | Охрана приметра. Крепление на сетку одной консоли BBN | Стадия | Лист | Листов |
| Проверил | | Чередниченко Г.А. | | | 09.25 | | | | 1 |
| Утвердил | | Дядичко А.В. | | | 09.25 | | DKC | | |

Взаим. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

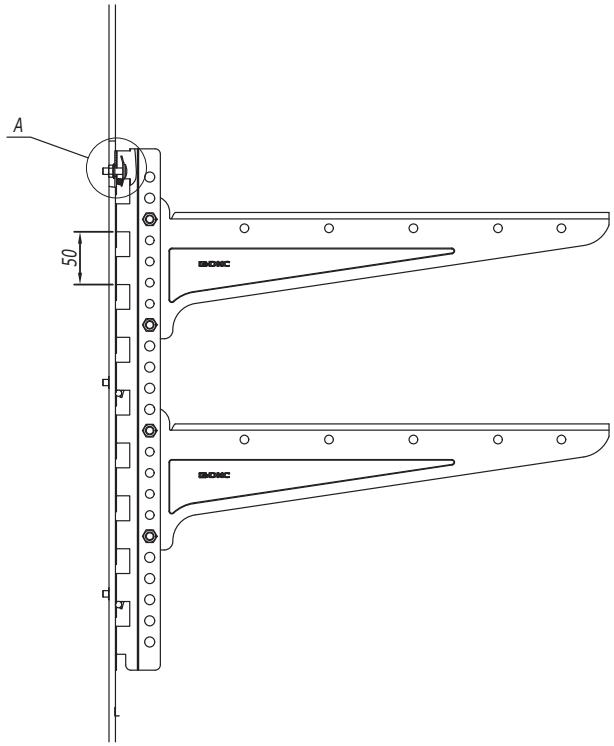





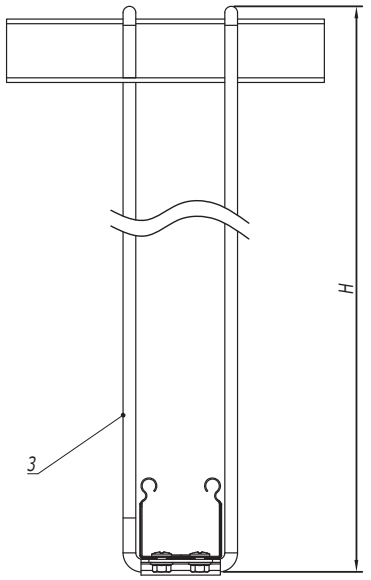



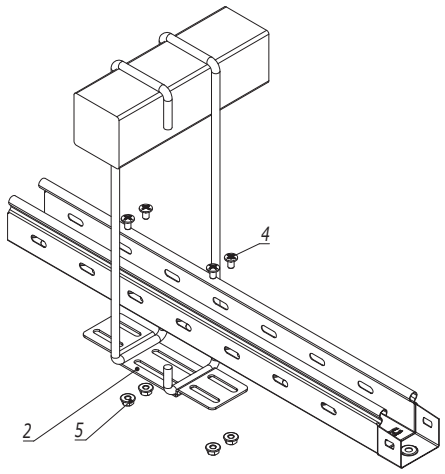

| Поз. | Наименование | Код | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Консоль | BBN | 2п | |
| 2 | Профиль | | m | Поставляется комплектом BMF1850HDZ |
| 3 | Болт с шестигранной головкой M8 | CM080880HDZ | 4п | |
| 4 | Гайка с насечкой M8 | CM100800HDZ | 4п | |
| 5 | Шайба с узкими полями M8 | CM240800HDZ | 4п | |
| 6 | Крепеж. комп №4 д/монтажа пров.лотка | CM350004HDZ | 3т | |

| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата | DKC-2025.B5.38 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Разработал | | Колесник А.А. | | | 09.25 | Охрана периметра. Крепление на сетку двух консолей BBN | Стадия | Лист | Листов |
| Проверил | | Чередниченко Г.А. | | | 09.25 | | | | 1 |
| Утвердил | | Дядичко А.В. | | | 09.25 | | DKC | | |

Взаим. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

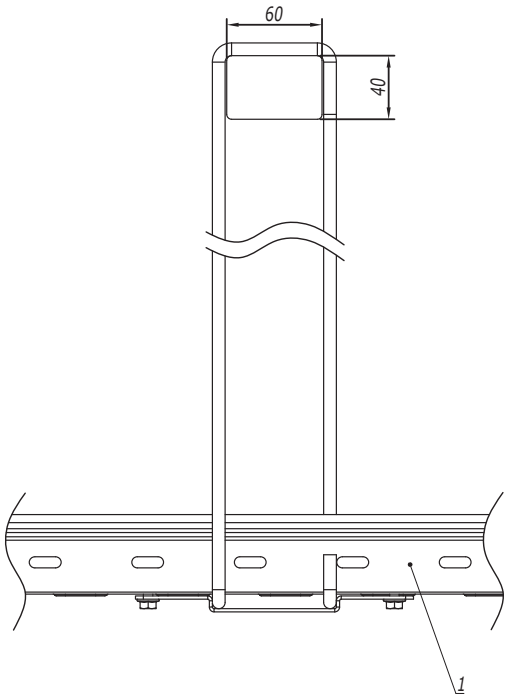


| Наименование | Код | H, мм |
|---|---|---|
| Скоба для подвеса лотка, 300мм | SBBF5003 | 350 |
| Скоба для подвеса лотка, 350мм | SBBF5004 | 400 |

| Поз. | Наименование | Код | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Лоток 50х50 | | | |
| 2 | Пластина для подвеса лотка | SBHM5555 | 1 | |
| 3 | Скоба | SBBF5003/SBBF5004 | 2 | |
| 4 | Винт с крестообразным шлицем М6х10 | CM010610 | 4 | |
| 5 | Гайка с насечкой, припятствующая откручиванию, М6 DIN6923 | CM100600 | 4 | |

| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Разработал | | Колесник А.А. | | | 09.25 |
| Проверил | | Чередниченко Г.А. | | | 09.25 |
| Утвердил | | Дядичко А.В. | | | 09.25 |

DKC-2025.B5.39

Подвес лотка на скобе


| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| | | 1 |

DKC

Взаим. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

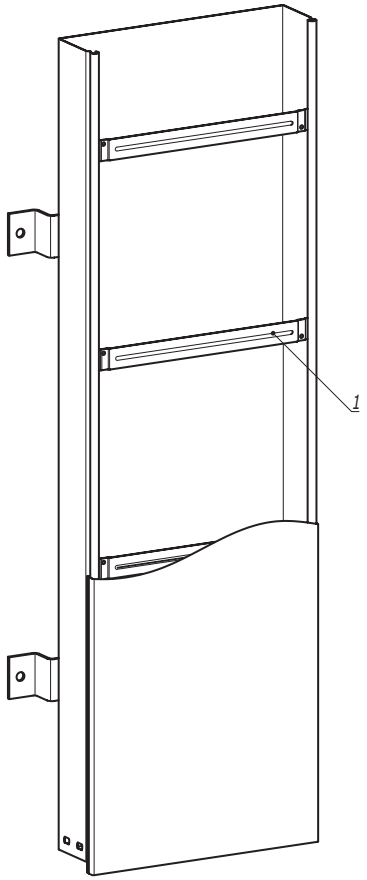


1. Держатель кабеля TRC устанавливается путем защелкивания в подгиб лотка.

| Поз. | Наименование | Код | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| | Комплектация для аксессуара | | | |
| 1 | Держатель кабеля TRC | | | |

| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Разработал | | Колесник А.А. | | | 09.25 |
| Проверил | | Чередниченко Г.А. | | | 09.25 |
| Утвердил | | Дядичко А.В. | | | 09.25 |

DKC-2025.S5.20

Держатель кабеля TRC

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| | | 1 |


DKC


Формат А3

Взаим. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

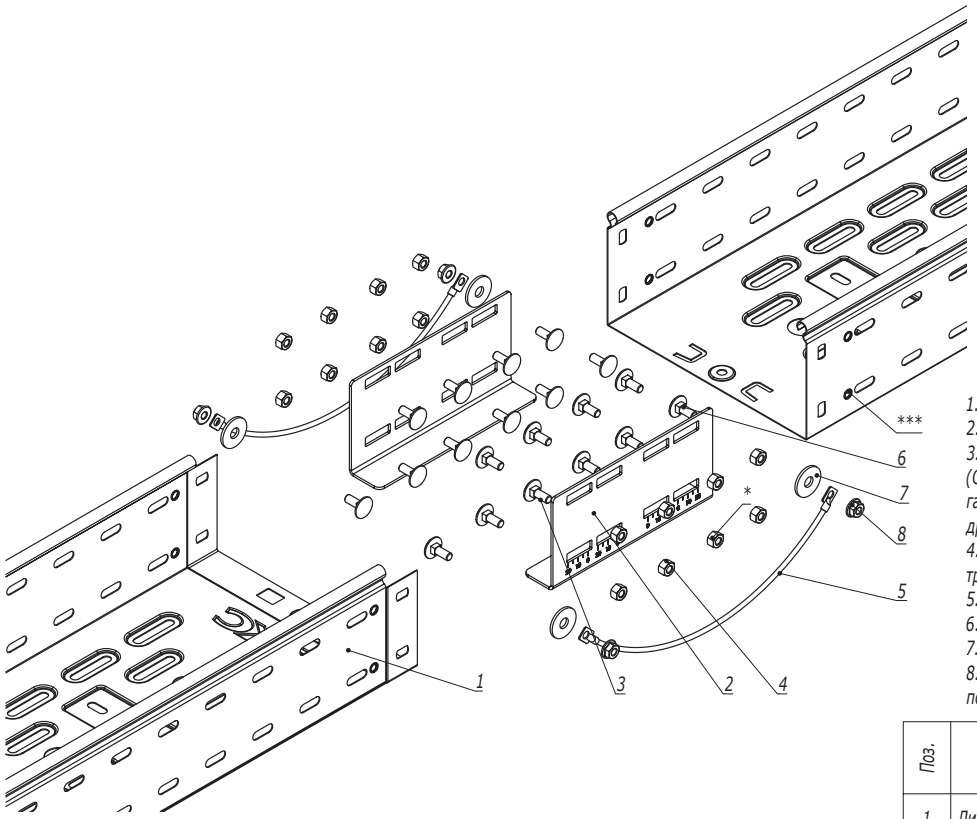

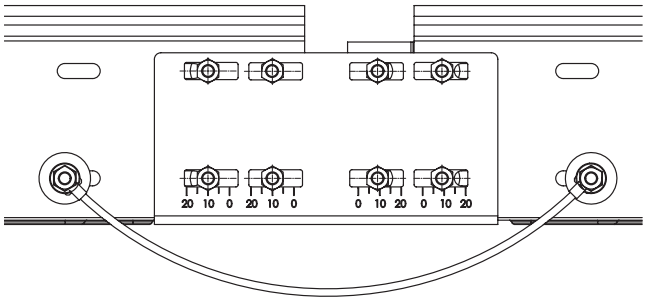
1. *n=1 для высоты борта 50 мм.*
2. *n=2 для высоты борта 80, 100 мм.*
3. **Гайка не должна быть затянута! Рекомендуется оставить пол оборота до пластины незакрученными (Оптимальный способ монтажа: зазор, равный 1 мм между гайкой и пластиной. По окончания установки всех гаек, пластина компенсации должна беспрепятственно перемещаться по винтам от одной крайней точки до другой).*
4. ***Для соединения лотков с помощью термокомпенсационного соединителя перемычками с обеих сторон, требуется заказ двух комплектов.*
5. *Термокомпинсационный соединитель крепить на все винты.*
6. ****Вспомогательные отверстия добавить на монтаже.*
7. *Допустимо применять с перфорированным и неперфорированным лотком.*
8. *Для применения термокомпенсационного соединителя требуется расчет на тепловое расширение и подтверждение несущей способности узла.*

| Поз. | Наименование | Код | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Листовой лоток | | 2 | |
| 2 | Термокомпенсационный соединитель | SEH050KHDZL/ SEH080KHDZL/ SEH100KHDZL | 2 | Поставляется в комплекте |
| 3 | Винт с гладкой головкой и квадратным подголовником M6x20 | | 4п | |
| 4 | Гайка самоконтрящаяся M6 | | 4п | |
| 5 | Перемычка | SC6L300KHDZ | 1 | Поставляется в комплекте** |
| 6 | Винт с гладкой головкой и квадратным подголовником M6 | | 2 | |
| 7 | Шайба с узкими полями | | 2 | |
| 8 | Гайка с насечкой M6 DIN 6923 | | 2 | |

| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Разработал | | Тиунов И.А. | | | 09.18 |
| Проверил | | Чередниченко Г.А. | | | 09.18 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Утвердил | | Дядичко А.В. | | | 09.18 |

DKC-2025.S5.41

Соединение лотков в местах компенсации температурных расширений

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| | 1 | 2 |

DKC

Формат А3

| Взаим. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл. |
|---|---|---|
| | | |