
Поворот при помощи соединителя шарнирного

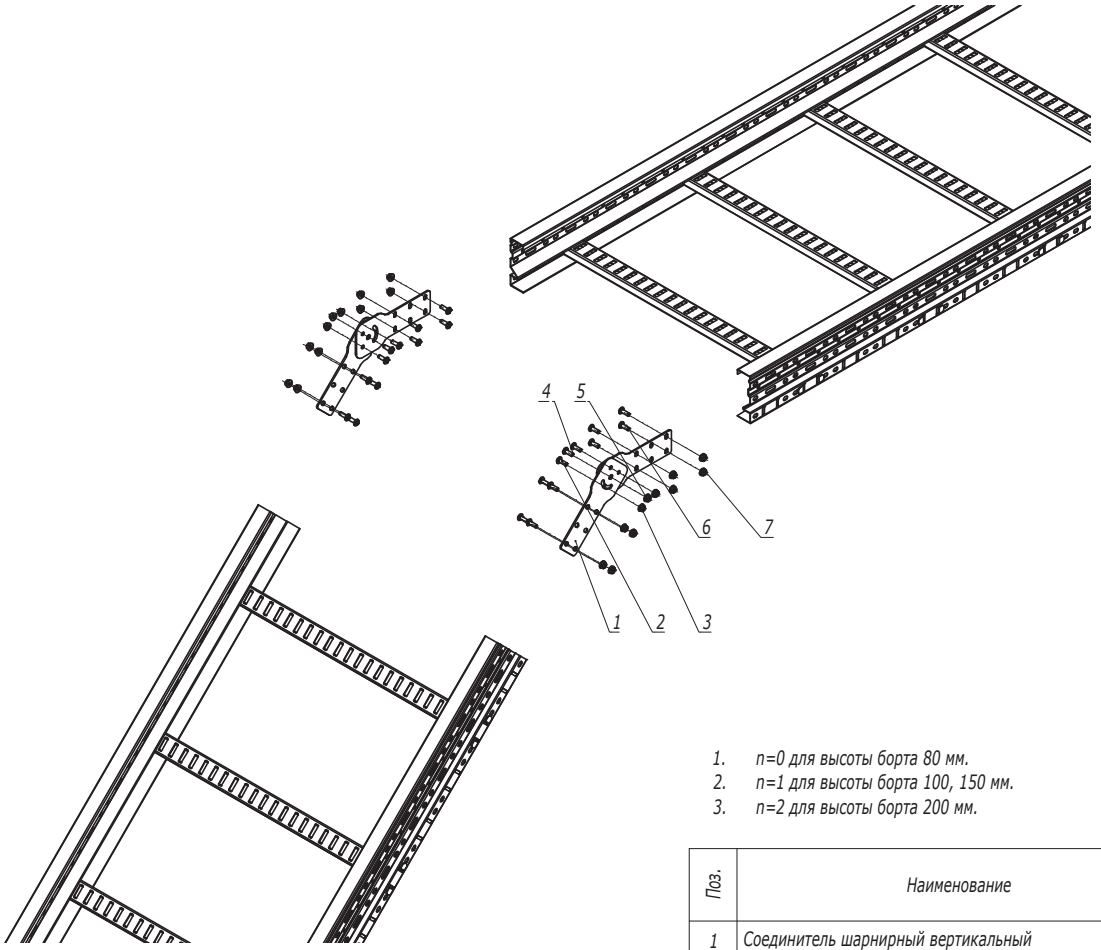

1. *n=0 для высоты борта 80 мм.*
2. *n=1 для высоты борта 100, 150 мм.*
3. *n=2 для высоты борта 200 мм.*


Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
1	Соединитель шарнирный вертикальный	UVH***	2	Метизы для соединения пластин между собой поставляются в комплекте. Код комплекта: UVH0***
2	Болт с шестигранной головкой M6x12			
3	Гайка с насечкой M6 DIN 6923			
4	Болт с шестигранной головкой M8x16			
5	Гайка с насечкой M8 DIN 6923			
6	Винт M6x20	CM010620HDZ	n·8+8	
7	Гайка с насечкой M6 DIN 6923	CM100600HDZ	n·8+8	

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата

DKC-2025.U5.09

Лист 2

Взаим. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

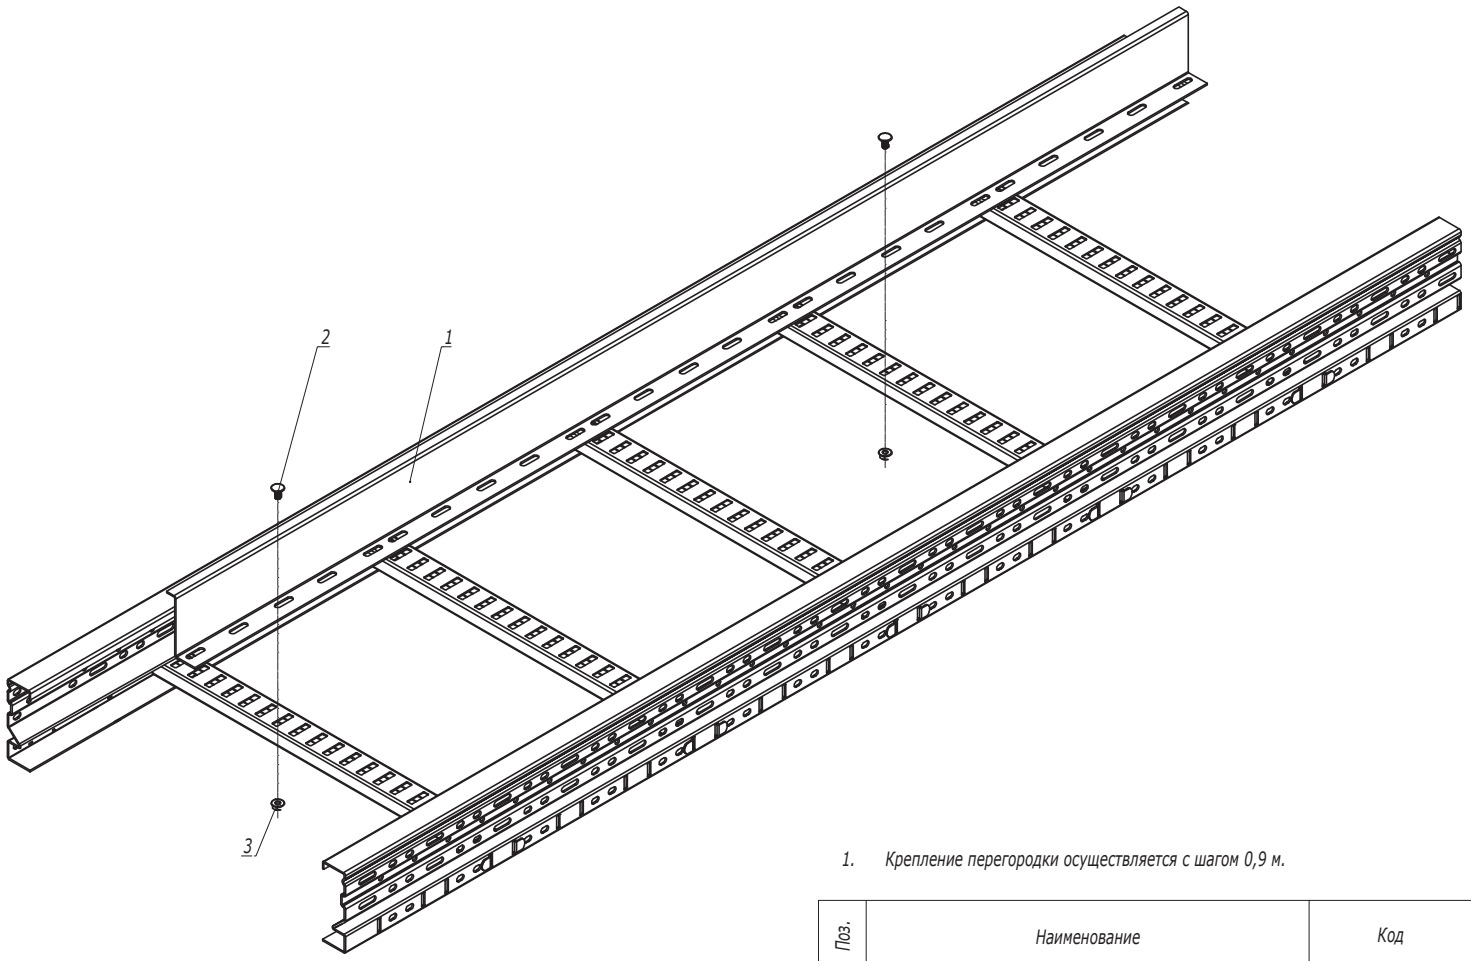

1. Крепление перегородки осуществляется с шагом 0,9 м.

Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
1	Перегородка разделительная			
2	Винт с крестообразным шлицем М6х20	CM010620HDZ	2	
3	Гайка с насечкой М6 DIN 6923	CM100600HDZ	2	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Колесник А.А.			09.25
Проверил		Чередниченко Г.А.			09.25
Утвердил		Дядичко А.В.			09.25

DKC-2025.U5.10

Крепление перегородки


Стадия	Лист	Листов
		1


DKC

Взаим. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

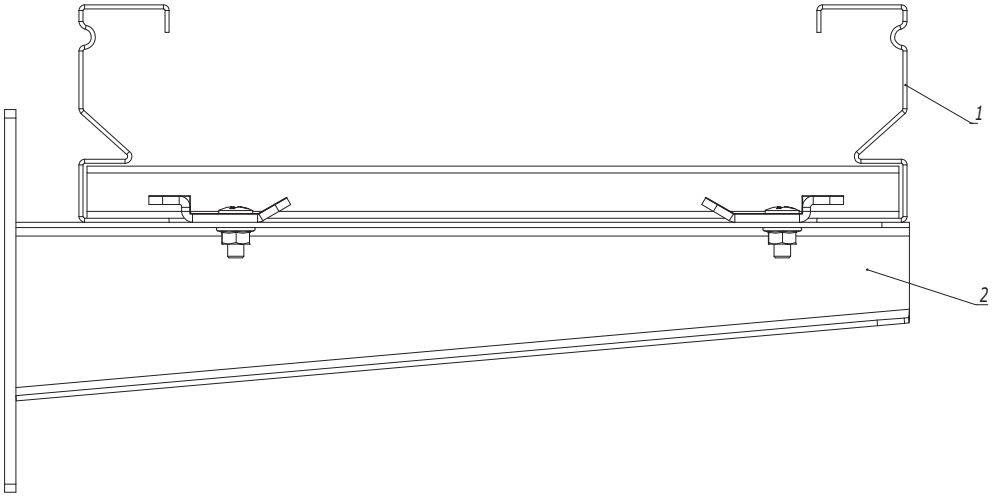

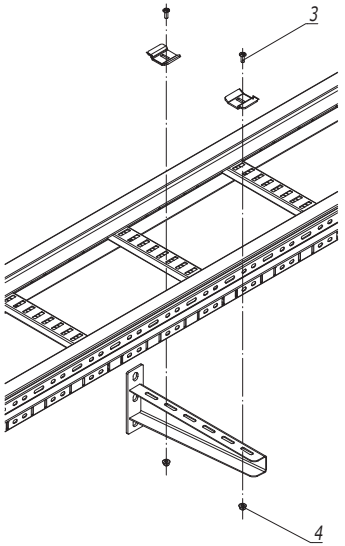

1. Допустимо применять с крышкой.
2. Для применения термокомпенсационного соединителя требуется расчет на тепловое расширение и подтверждение несущей способности узла.
3. Данный лист применять совместно с DKC-2025.S5.41 Лист 4.

Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
1	Лестничный лоток		1	
2	Консоль		1	
3	Универсальная прижимно-направляющая пластина	LP1500	2	
4	Винт с гладкой головкой М6х20	CM010620	2	
5	Гайка с насечкой М6	CM100600	2	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата

DKC-2025.U5.18


Лист 3

Взаим. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Соединение лотков шириной 50-300 мм

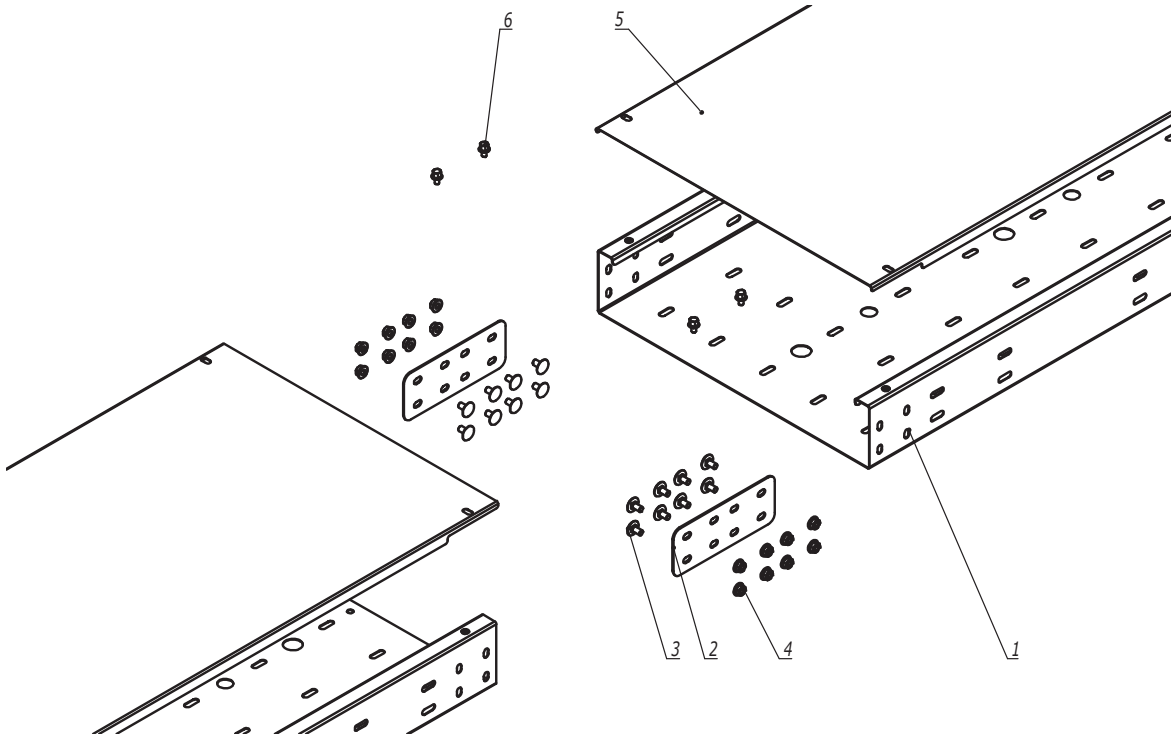

Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
	Комплект для лотка			
1	Лоток листовой, нержавеющая сталь	IS*/IN*		
2	Соединитель горизонтальный, нержавеющая сталь	IGH***	2	
3	Винт с гладкой головкой М6х12, нержавеющая сталь	CM010612INOX/ CM010612INOX316L	8п	
4	Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М6 DIN6923, нержавеющая сталь	CM100600INOX/ CM100600INOX316L	8п	
	Комплект для крышки			
5	Крышка на лоток, нержавеющая сталь			
6	Винт для обеспечения электрического контакта М5х8	CM030508INOX/ CM030508INOX316L		6 шт. на каждую крышку

1. n=1 для высоты борта 30, 50 мм.
2. n=2 для высоты борта 80, 100 мм.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Колесник А.А.			09.25
Проверил		Чередниченко Г.А.			09.25
Утвердил		Дядичко А.В.			09.25

DKC-2025.I5.01

Соединение листовых лотков из нержавеющей стали

Стадия	Лист	Листов
	1	2

DKC

Взаим. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.