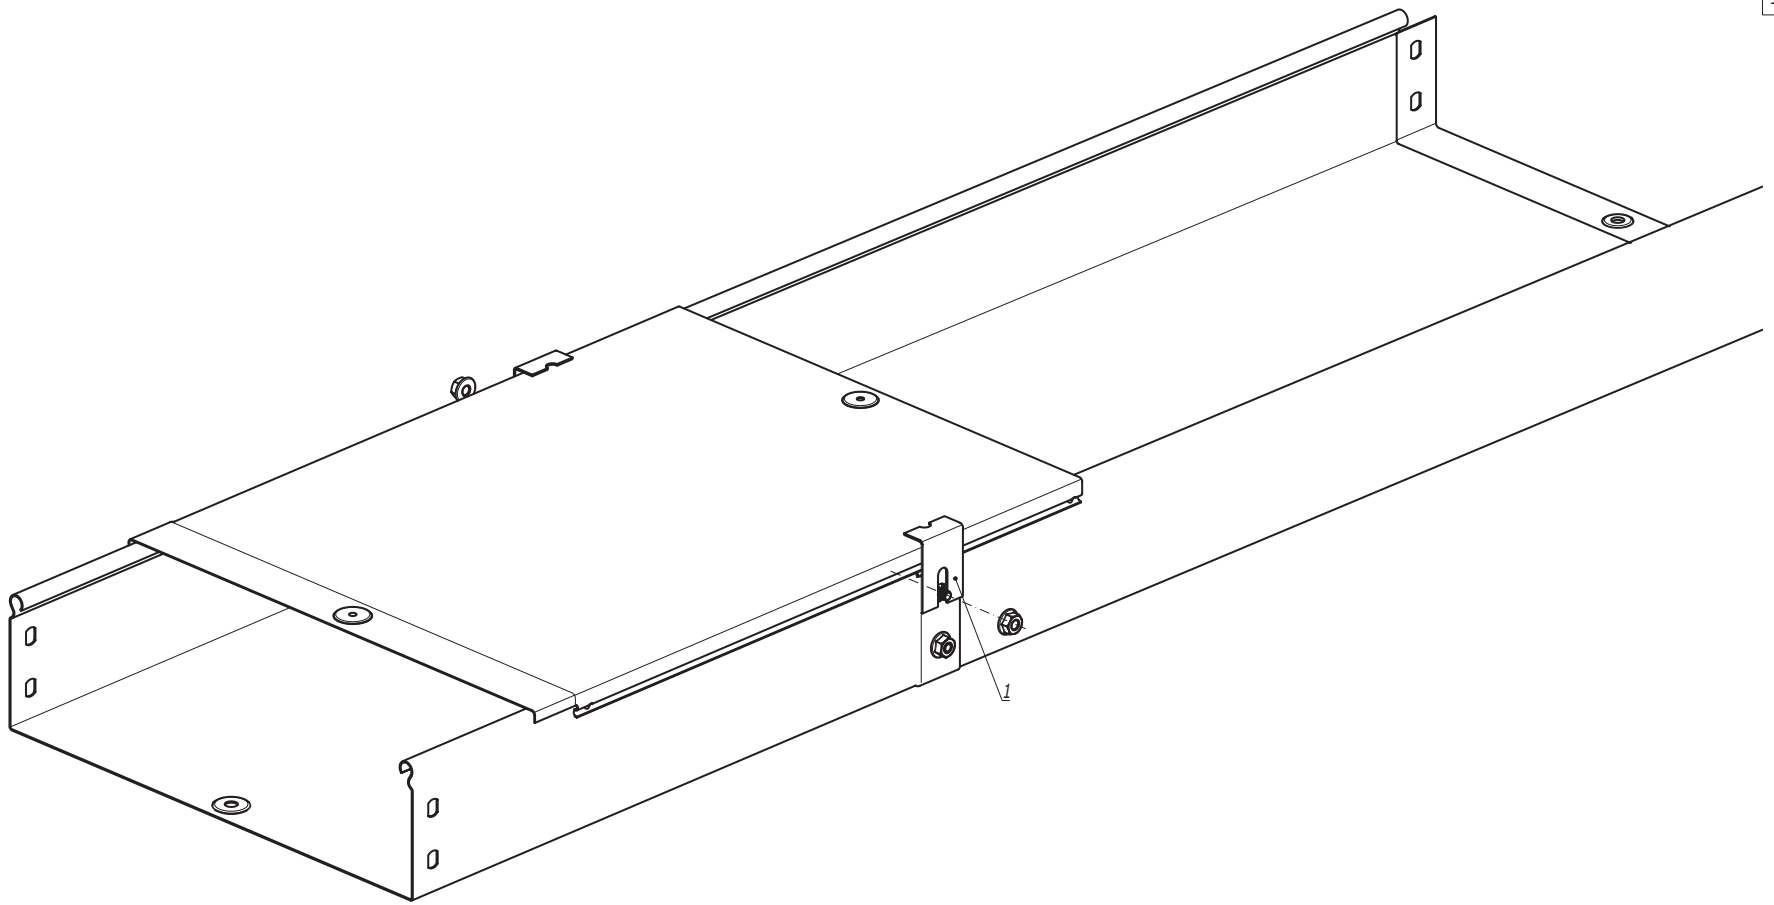



1. Установить держатель на стыке лотков, зафиксировав гайкой.

Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
	Комплектация для аксессуара			
1	Держатель крышки		1	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	DKC-2025.S5.22		
Разработал		Колесник А.А.			09.25	Держатель крышки	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Чередниченко Г.А.			09.25				1
Утвердил		Дядичко А.В.			09.25		DKC		

Взаим. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Формат А3

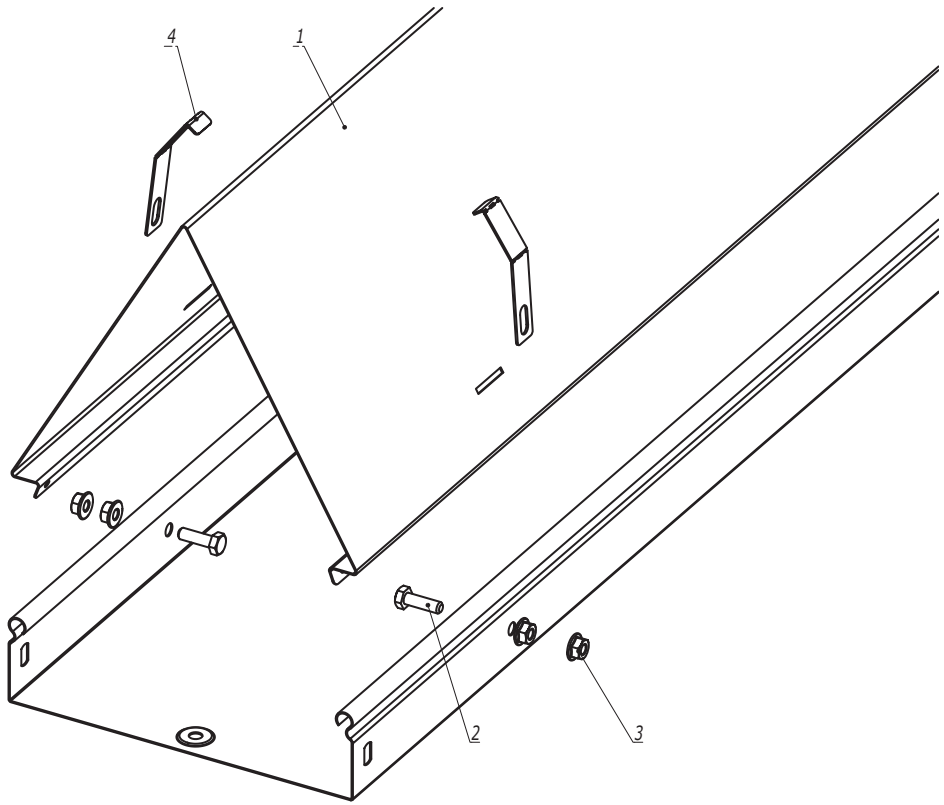


Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
	Комплектация для аксессуара			
1	Двускатная крышка		1	
2	Болт с шестигранной головкой М6х20 DIN 933	CM020620HDZ	4	
3	Гайка с насечкой М6 DIN 6923	CM100600HDZ	8	
4	Держатель двускатной крышки	SKH500HDZL	4	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	DKC-2025.S5.25		
Разработал		Колесник А.А.			09.25	Монтаж двускатной крышки	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Чередниченко Г.А.			09.25				1
Утвердил		Дядичко А.В.			09.25		DKC		

Взаим. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Формат А3

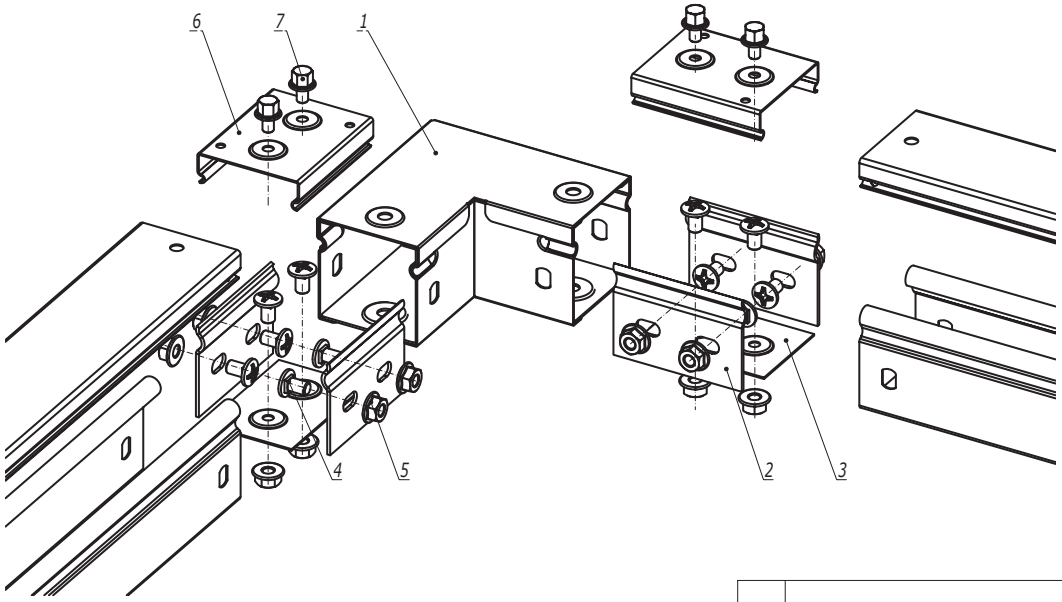



Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
	Комплектация для аксессуара			
1	Горизонтальный угол 90°, глухой	39000	1	
2	Пластина крепежная GTO	37301	4	
3	Накладка соединительная CGB	37350	2	
4	Винт с крестообразным шлицем М6х10	CM010610	12	
5	Гайка с насечкой М6 DIN 6923	CM100600	12	
	Комплектация для крышки			
6	Накладка соединительная CGC	37390	2	
7	Винт для электрического соединения М5х8	CM030508	4	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	DKC-2025.S5.26		
Разработал		Колесник А.А.			09.25	Горизонтальный угол 90°, глухой	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Чередниченко Г.А.			09.25				1
Утвердил		Дядичко А.В.			09.25		DKC		

Взаим. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Лоток шириной 300 мм

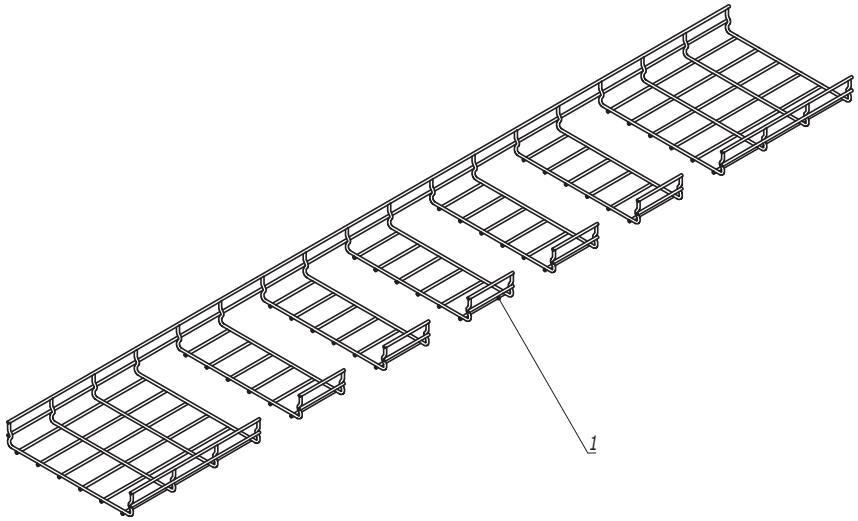

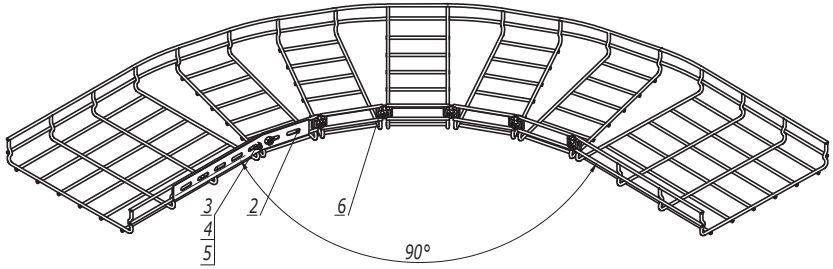

Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
1	Лоток проволочный шириной 300 мм			
2	Соединитель с семью отверстиями	FC34247/FC34247R	1	
3	Винт М6х20 DIN 603	CM050620	2	
4	Шайба	CM170600	2	
5	Гайка с насечкой М6 DIN 6923	CM100600	2	
6	Комплект метизов №1 или №3	CM350001/ CM350003	5	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата


DKC-2025.F5.10

Лист 6

Взаим. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

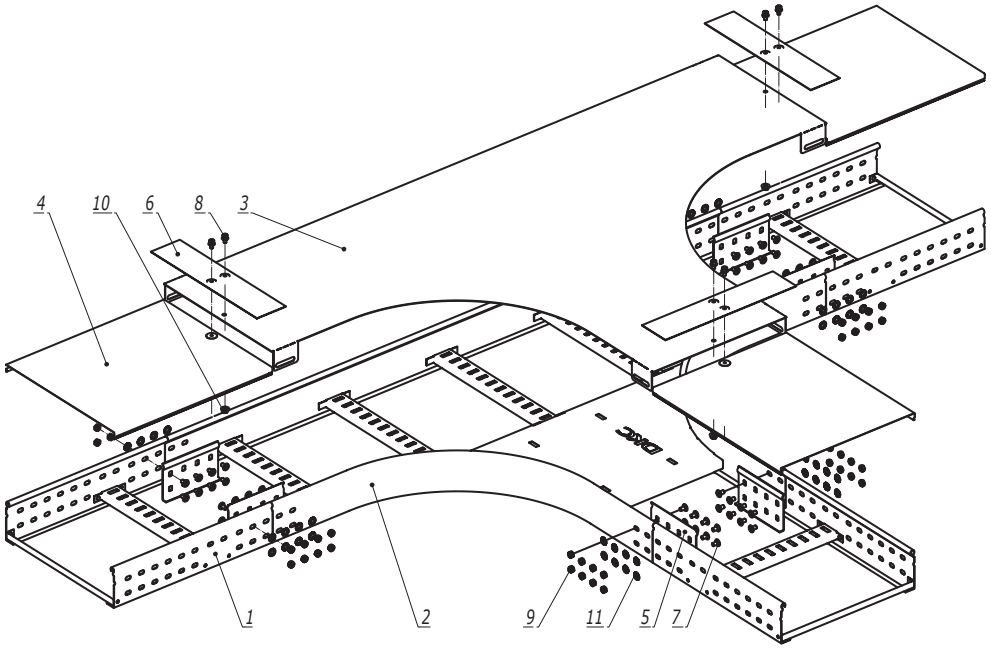

Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
1	Лоток лестничный, прямой элемент			
2	Т-ответвитель			
3	Крышка на Т-ответвитель			
4	Крышка на лоток			
5	Усиленные соединители GTO L		6	
6	Накладка соединительная CGB		3	
7	Винт с гладкой головкой M6x20 DIN 603	CM010620	n·24	
8	Винт для обеспечения электрического контакта крышек	CM030508	6	
9	Гайка шестигранная M6 DIN 934	CM110600	n·24	
10	Гайка с насечкой M5 DIN 6923	CM100500	3	
11	Шайба стопорная M6 DIN 6798A	CM220600	n·24	

1. n=1 для высоты борта 50 мм.
2. n=2 для высоты борта 80, 100 мм.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Колесник А.А.			09.25
Проверил		Чередниченко Г.А.			09.25
Утвердил		Дядичко А.В.			09.25

DKC-2025.L5.12

Т-ответвитель

Стадия	Лист	Листов
		1

DKC

Взаим. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.