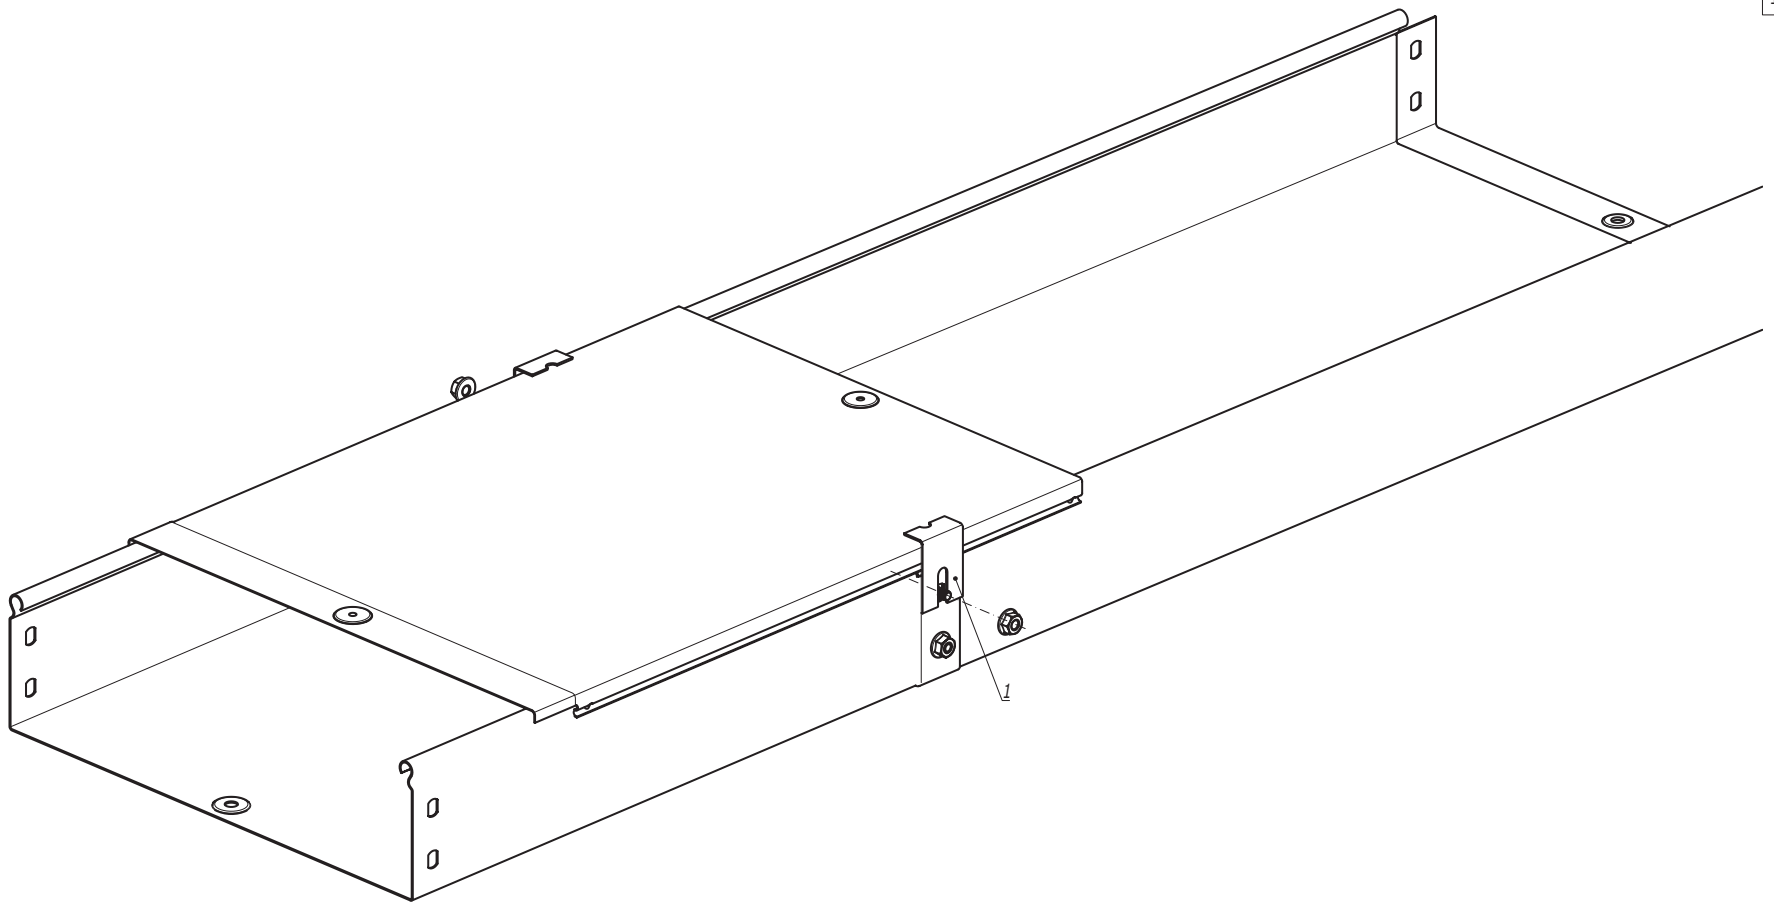




1. Установить держатель на стыке лотков, зафиксировав гайкой.

| Поз. | Наименование | Код | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| | Комплектация для аксессуара | | | |
| 1 | Держатель крышки | | 1 | |

| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата | DKC-2025.S5.22 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Разработал | | Колесник А.А. | | | 09.25 | Держатель крышки | Стадия | Лист | Листов |
| Проверил | | Чередниченко Г.А. | | | 09.25 | | | | 1 |
| Утвердил | | Дядичко А.В. | | | 09.25 | | DKC | | |

Взаим. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Формат А3

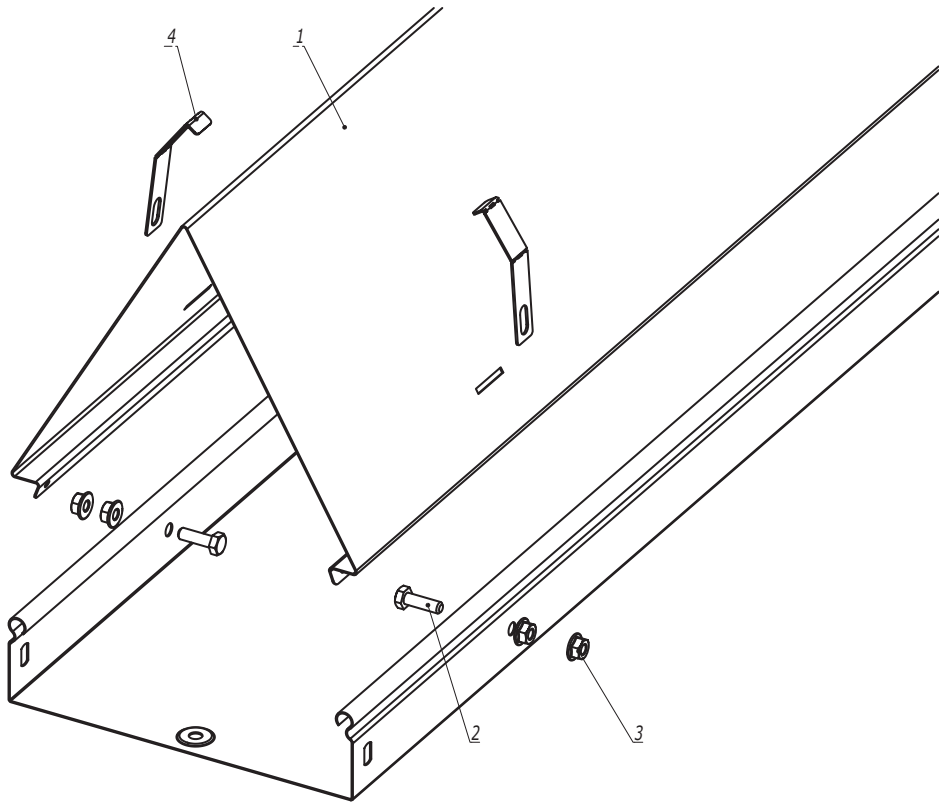



| Поз. | Наименование | Код | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| | Комплектация для аксессуара | | | |
| 1 | Двускатная крышка | | 1 | |
| 2 | Болт с шестигранной головкой М6х20 DIN 933 | CM020620HDZ | 4 | |
| 3 | Гайка с насечкой М6 DIN 6923 | CM100600HDZ | 8 | |
| 4 | Держатель двускатной крышки | SKH500HDZL | 4 | |

| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата | DKC-2025.S5.25 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Разработал | | Колесник А.А. | | | 09.25 | Монтаж двускатной крышки | Стадия | Лист | Листов |
| Проверил | | Чередниченко Г.А. | | | 09.25 | | | | 1 |
| Утвердил | | Дядичко А.В. | | | 09.25 | | DKC | | |

Взаим. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.


Формат А3

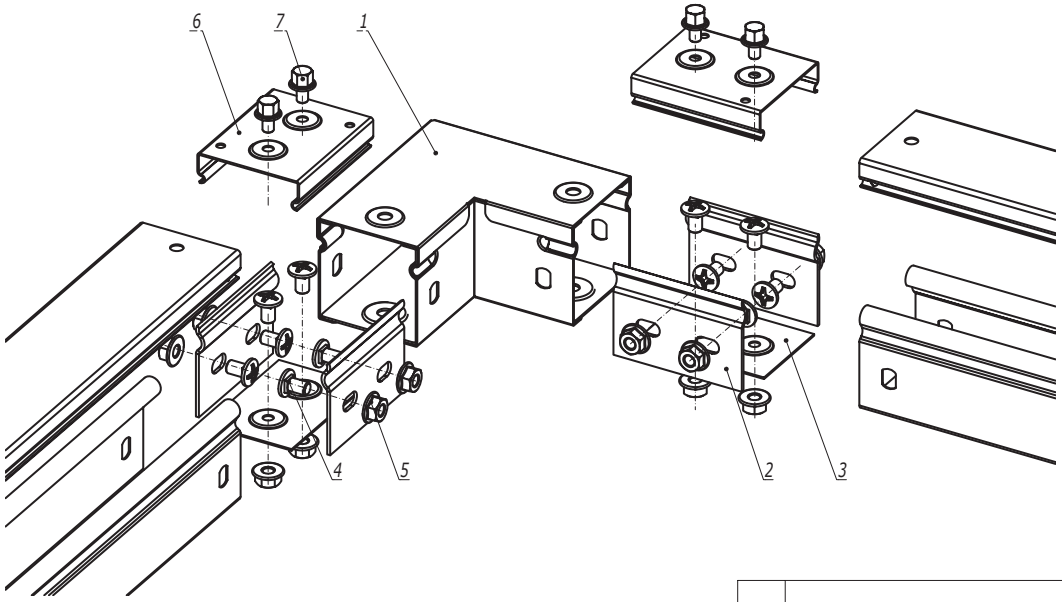


| Поз. | Наименование | Код | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| | Комплектация для аксессуара | | | |
| 1 | Горизонтальный угол 90°, глухой | 39000 | 1 | |
| 2 | Пластина крепежная GTO | 37301 | 4 | |
| 3 | Накладка соединительная CGB | 37350 | 2 | |
| 4 | Винт с крестообразным шлицем М6х10 | CM010610 | 12 | |
| 5 | Гайка с насечкой М6 DIN 6923 | CM100600 | 12 | |
| | Комплектация для крышки | | | |
| 6 | Накладка соединительная CGC | 37390 | 2 | |
| 7 | Винт для электрического соединения М5х8 | CM030508 | 4 | |

| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата | DKC-2025.S5.26 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Разработал | | Колесник А.А. | | | 09.25 | Горизонтальный угол 90°, глухой | Стадия | Лист | Листов |
| Проверил | | Чередниченко Г.А. | | | 09.25 | | | | 1 |
| Утвердил | | Дядичко А.В. | | | 09.25 | | DKC | | |

Взаим. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

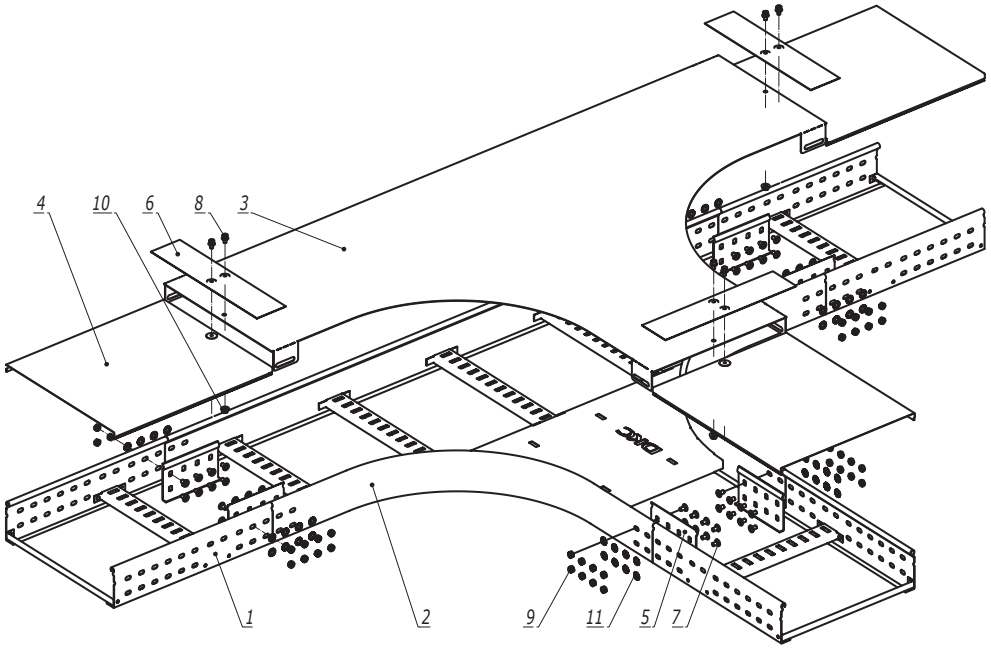


| Поз. | Наименование | Код | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Лоток лестничный, прямой элемент | | | |
| 2 | Т-ответвитель | | | |
| 3 | Крышка на Т-ответвитель | | | |
| 4 | Крышка на лоток | | | |
| 5 | Усиленные соединители GTO L | | 6 | |
| 6 | Накладка соединительная CGB | | 3 | |
| 7 | Винт с гладкой головкой M6x20 DIN 603 | CM010620 | n·24 | |
| 8 | Винт для обеспечения электрического контакта крышек | CM030508 | 6 | |
| 9 | Гайка шестигранная M6 DIN 934 | CM110600 | n·24 | |
| 10 | Гайка с насечкой M5 DIN 6923 | CM100500 | 3 | |
| 11 | Шайба стопорная M6 DIN 6798A | CM220600 | n·24 | |

1. n=1 для высоты борта 50 мм.
2. n=2 для высоты борта 80, 100 мм.

| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Разработал | | Колесник А.А. | | | 09.25 |
| Проверил | | Чередниченко Г.А. | | | 09.25 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Утвердил | | Дядичко А.В. | | | 09.25 |

DKC-2025.L5.12

Т-ответвитель

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| | | 1 |

DKC

Взаим. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.