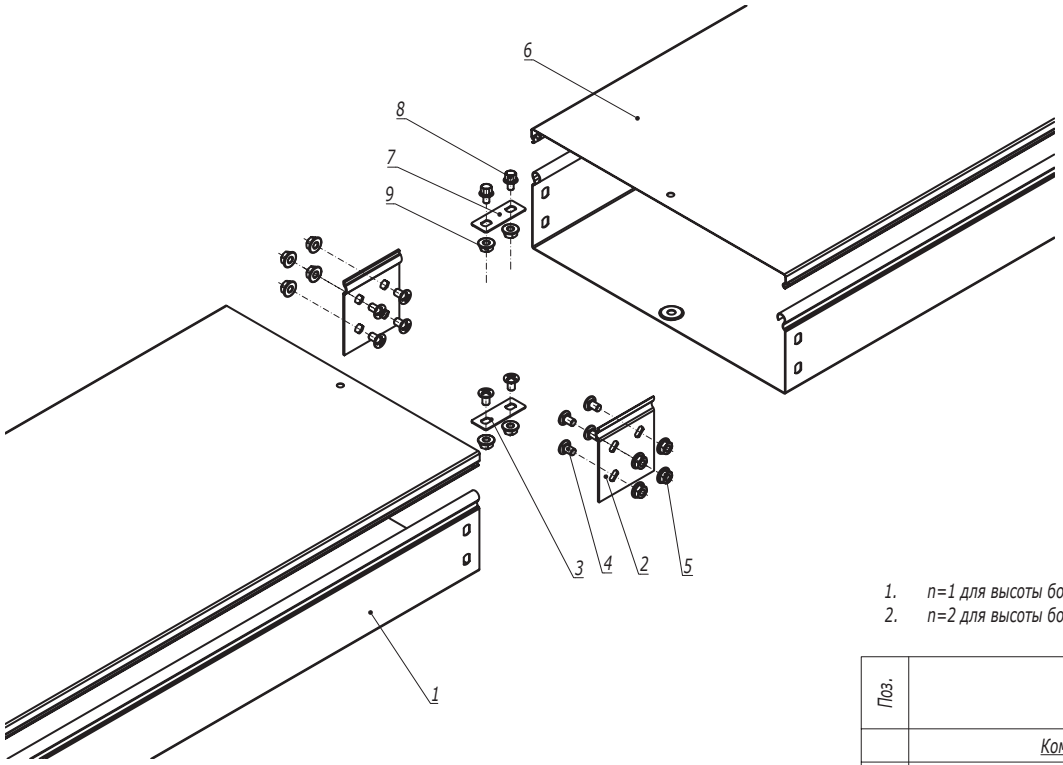


1. n=1 для высоты борта 50 мм.
2. n=2 для высоты борта 80, 100 мм.

Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
	Комплектация для лотка			
1	Лоток кабельный		2	
2	Пластина крепежная GTO		2	
3	Пластина для заземления PTCE	37501/37501R	1	
4	Винт с крестообразным шлицем М6х10	CM010610	n·4+2	
5	Гайка с насечкой М6 DIN 6923	CM100600	n·4+2	
	Комплектация для крышки			
6	Крышка на лоток		2	
7	Пластина для заземления PTCE	37501/37501R	1	
8	Винт для электрического соединения М5х8	CM030508	2	
9	Гайка с насечкой М5 DIN 6923	CM100500	2	


Взаим. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата

DKC-2025.S5.02

Лист 2

Формат А3

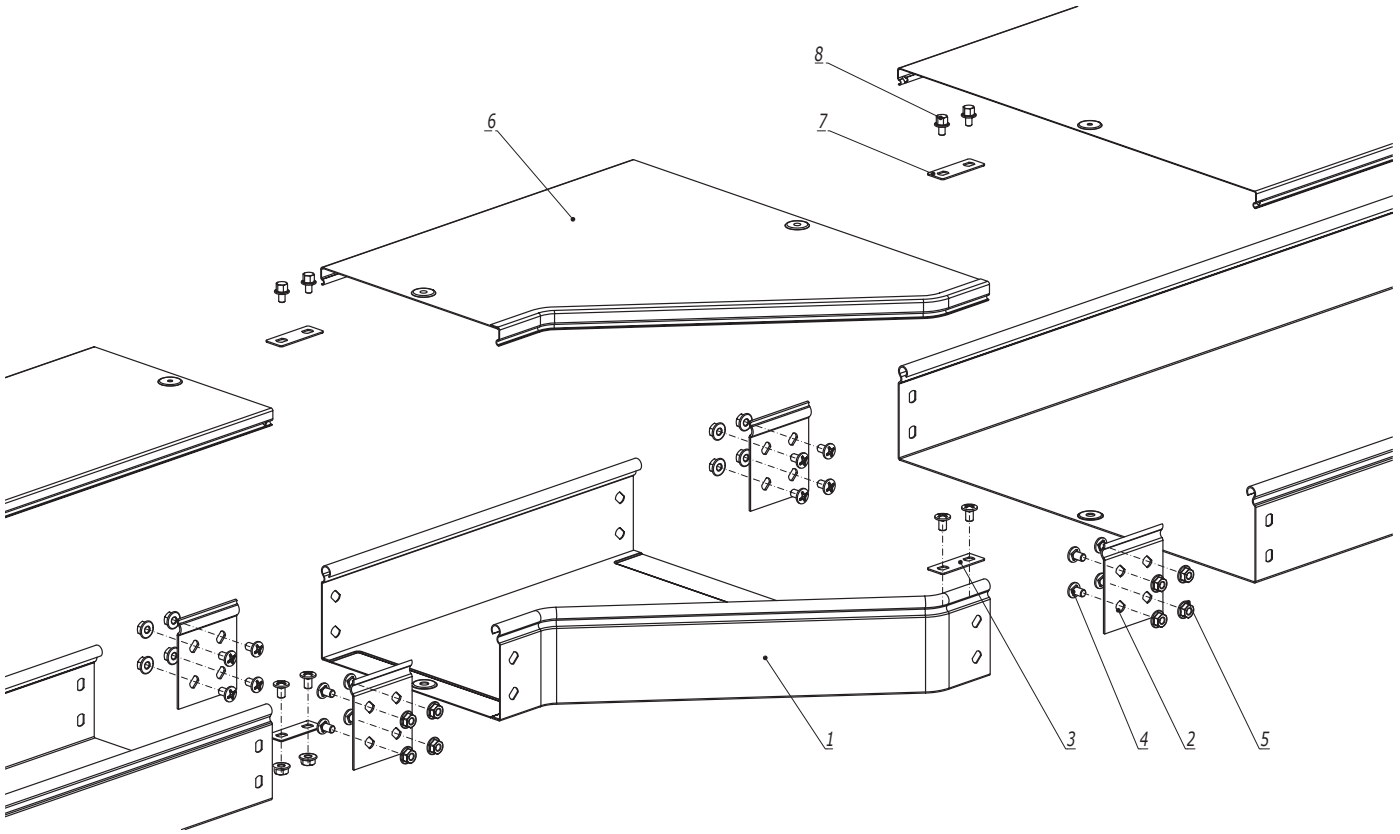

Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
	Состав комплектного аксессуара			
1	Переходник RRC / правосторонний RRD/левосторонний RRS		1	Код комплекта: 362**K/363**K/ 364**K/365**K
2	Пластина крепежная GTO		4	
3	Пластина для заземления PTCE		2	
4	Винт с крестообразным шлицем M6x10		n·8+4	
5	Гайка с насечкой M6 DIN 6923		n·8+4	
	Комплектация для крышки			
6	Крышка на переходник		1	
7	Пластина для заземления PTCE	37501/37501R	2	
8	Винт для электрического соединения M5x8	CM030508	4	

1. n=1 для высоты борта (H) 50 мм.
2. n=2 для высоты борта (H) 80, 100 мм.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	DKC-2025.S5.03		
Разработал		Колесник А.А.			09.25	Переход по ширине	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Чередниченко Г.А.			09.25				1
Утвердил		Дядичко А.В.			09.25		DKC		

Взаим. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.