


Крепление монтажного профиля к строительной конструкции (тип 4)

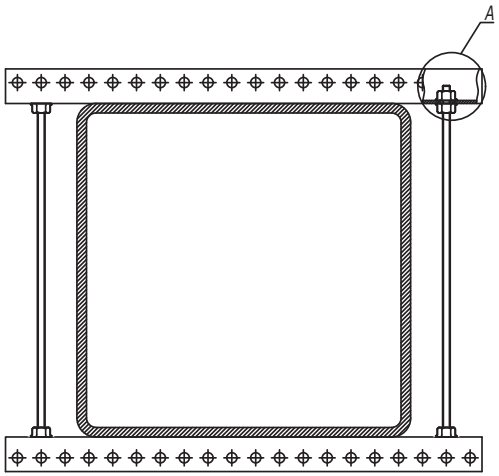

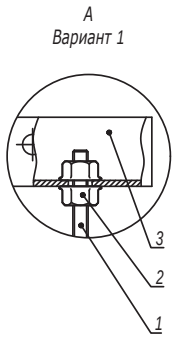

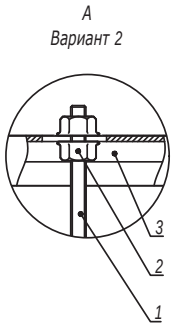

Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
1	Шпилька резьбовая М8	СМ2008**		
2	Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М8	СМ100800		
	Вариант 1			
3	Профиль П-образный ВРМ-29	ВРМ29**		
	Вариант 2			
3	Профиль С-образный 41х21	ВРМ21**		

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата

DKC-2017.FCL.05


Лист 4


Взаим. инв. №


Подпись и дата


Инв. № подл.

Прокладка вдоль/поперек строительной балки (вариант 3)

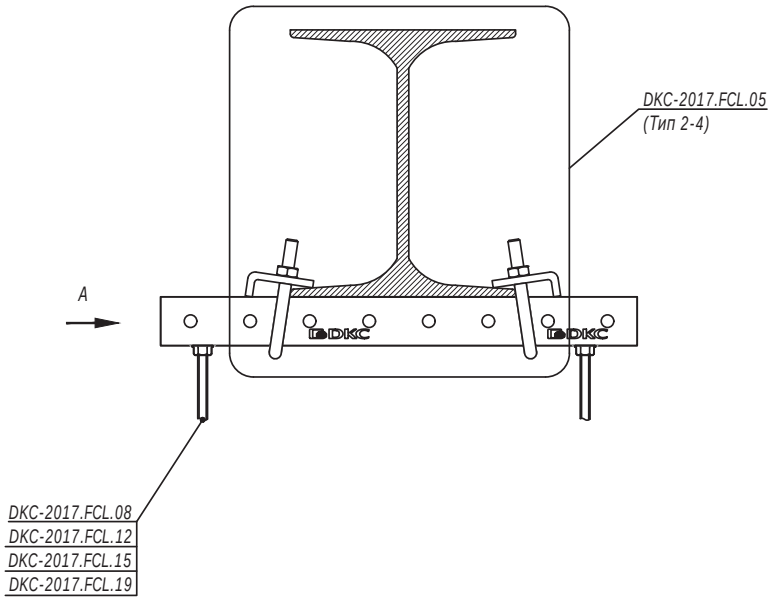

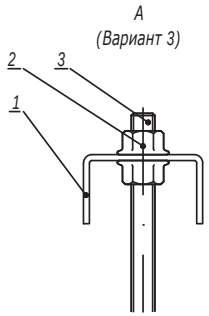






1. Монтаж к опорной поверхности согласно DKC-2017.FCL.05 (Тип 2-4).

Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
	Вариант 1			
1	Профиль С-образный	BPM21**/ BPM41**/ BPD21**/ BPD41**		
2	Гайка для монтажная	CM34****		
3	Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию DIN6923	CM10****		
4	Шпилька DIN975/976	CM20****		
	Вариант 2			
1	Профиль С-образный	BPM21**/ BPM41**/ BPD21**/ BPD41**		
2	Пластина монтажная для С-образных профилей	BHM4141HDZL		
3	Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию DIN6923	CM10****		
4	Шпилька DIN975/976	CM20****		
	Вариант 3			
1	Профиль П-образный	BPM29**		
2	Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию DIN6923	CM10****		
3	Шпилька DIN975/976	CM20****		

Взаим. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Крепление листового лотка шириной 200-400 мм

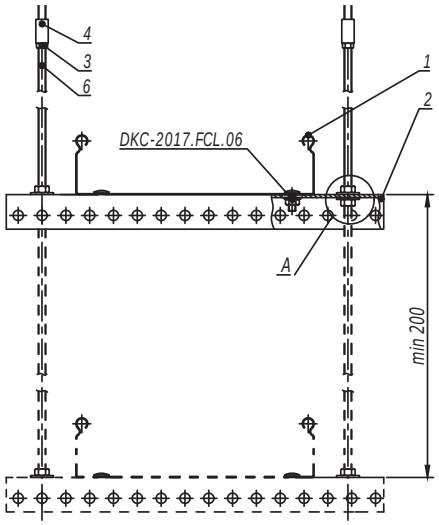


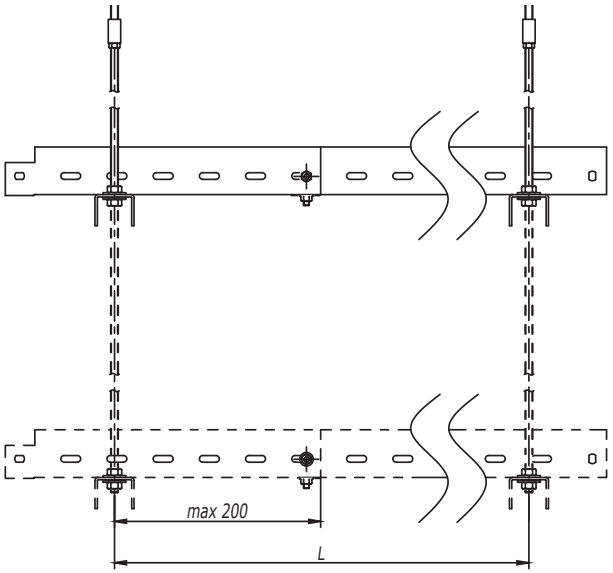


Таблица 1 - выбор профиля	
Ширина лотка (ширина группы лотков), мм	Код скобы
200	BPM2903
300	BPM2904
400	BPM2905

1. Монтаж к опорной поверхности согласно DKC-2017.FCL.01-DKC-2017.FCL.02, DKC-2017.FCL.04-DKC-2017.FCL.05.
2. Ширина кабельного лотка или суммарная ширина группы лотков не должны превышать 400 мм.
3. Длину подвеса, расстояние L и допустимую нагрузку на кабельный лоток необходимо уточнить в соответствующем ТРМ.
4. При подвесе не более 3-х ярусов использовать шпильку M8 CM200801 (поз.6).
5. При подвесе в 4 яруса использовать шпильку M10 CM201001 (поз.6).
6. Поз.3-4 применяются для соединения шпилек.
7. Количество элементов в спецификации указано на один подвес.





Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
1	Лоток кабельный			
2	П-образный профиль		n	
3	Гайка шестигранная DIN934	CM11****	2(n+1)	
4	Гайка соединительная DIN6334	CM21****	2	
5	Шайба кузовная DIN9021	CM12****	2n	
6	Шпилька DIN975/976	CM20****	2	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	DKC-2017.FCL.08	Лист 3

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Односторонняя схема подвеса

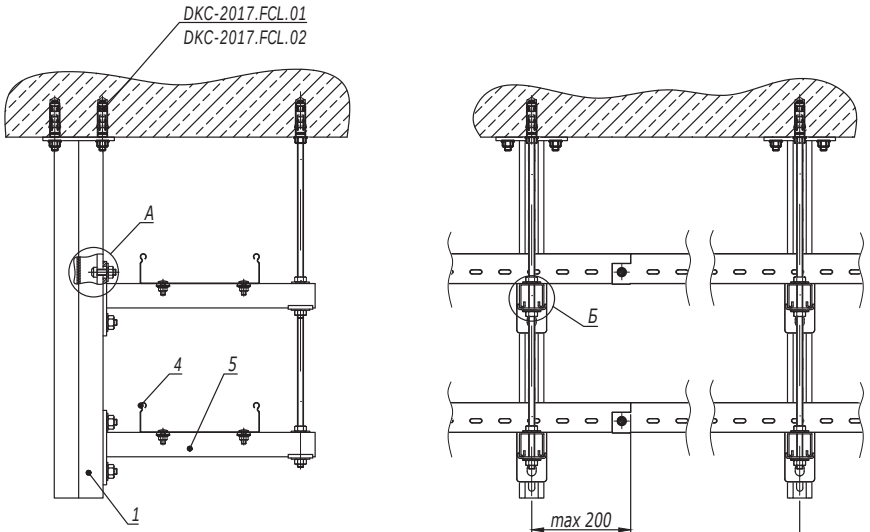






Таблица 1 - выбор консоли		
Ширина лотка (ширина группы лотков), мм	Длина полки консоли, мм	
	Консоль BBH60/BBH70	Консоль BBP41/BBD41
200	327	350
300	427	450
400	527	550

1. Монтаж к опорной поверхности согласно DKC-2017.FCL.01-DKC-2017.FCL.02, DKC-2017.FCL.05.
2. Длину подвеса, расстояние L и допустимую нагрузку на кабельный лоток необходимо уточнить в соответствующем ТРМ.
3. Количество элементов в спецификации указано на один подвес.

Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
1	Подвес BSD-41/ BSD92			
2	Болт для крепления к С-образному профилю М10х30	CM041030	2n	
3	Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М10 DIN6923	CM101000	2n	
4	Лоток кабельный			
5	Консоль BBP-41/BBD-41/ BBH-60/BBH-70		n	
6	Гайка шестигранная М8 DIN934		2n	См. таблицу 2
7	Шайба кузовная 8 DIN9021		2n	
8	Шпилька М8х1000 DIN975/976		1	
9	Пластина опорная для С-образных профилей	BHM4141	n/2n	Применяется с BBP/BBD

Таблица 2 - выбор метизов			
Поз.	Наименование	Код	
		Консоль BBH60/BBH70	Консоль BBP41/BBD41
6	Гайка шестигранная DIN934	CM110600	CM110800
7	Шайба кузовная DIN9021	CM120600	CM120800
8	Шпилька DIN975/976	CM200601	CM200801

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	DKC-2017.FCL.10		
Разработал		Тиунов И.А.			11.17	Прокладка с использованием подвесов BSD	Стадия	Лист 1 / Листов 2
Проверил		Чередниченко Г.А.			11.17			
Утвердил		Дядичко А.В.			11.17			

Взаим. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.